

	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS	CÓDIGO: CAL-FOR-018
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/08/2017

DECLARACIÓN : INSEPET-037-2022

EMPRESA: INSEPET S.A.S

NIT: 830006334-3

DIRECCION: CRA 90 N.17B-81 BG 20

TEL: 4222525

La presente declaración tiene por objeto demostrar que el surtidor/dispensador de combustible líquido es conforme con el modelo PRIME PMD 1221 D, marca GILBARCO. Los seriales de los equipos a los cuales se les realizó el ensayo son:

MODELO	SERIAL DE FABRICA	SERIAL ASIGNADO SEGÚN RESOLUCIÓN 77507 DE 2016	SERIALES DE LA UNIDADES DE MEDIDA VERIFICADAS
PRIME PMD 1221 D	19140622	(414)7709186175351(21)19140622	001801529I
			001801520I

Los siguientes seriales son cubiertos por la declaración de conformidad según la orden de compra OC21000271 de fecha 02/05/22, así:

Los anteriores seriales hacen parte integral de esta declaración, y cumplen satisfactoriamente con las pruebas metrológicas establecidas en la resolución 77507 de 2016 reglamento técnico metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustible líquido.

Como soporte a esta declaración de conformidad, se adjunta a la misma:

	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS	CÓDIGO: CAL-FOR-018
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/08/2017

Informe de ensayos No:

Q-22-0379

Q-22-0380

Fecha de emisión de Informe:

15 de Septiembre del 2022

Emitido por el laboratorio :

CMC E INGENIERIA SAS

NIT:

901.340.578-1

Certificado de acreditación:

20-LAC-016


Fecha de vigencia de la acreditación:

2024-07-28

	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS	CÓDIGO: CAL-FOR-018
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/08/2017

Anexos al certificado:

- Informe emitido por laboratorio Certificado de conformidad de fabrica
- Copia declaración de importación.
- Certificación de acreditación del laboratorio

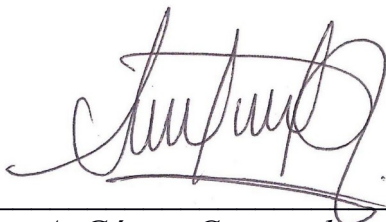

Johan A. Gómez Cristancho
Líder de Producción y Logística



CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN SAS

Laboratorio de calibración Clle. 128 # 93D-39
Telefono: 322 876 2291, Bogotá D.C. - Colombia

Certificado de calibración

Descripción	Sistema de medición	Número	Q-22-0379
Tipo de equipo	Dispensador de combustible	Localización	Barrio Capellania - Fontibon
Fabricante	Gilbarco Veeder Root	Dirección	Carrera 90 No.17B - 75
Modelo	T19976-V10	Municipio	Bogotá D.C.
Fecha de recepción	2022-08-23	N° de identificación	001801529I
Fecha de calibración	2022-08-23	Intervalo de medición	(1 - 25) gpm (4 - 95) L/min
Fecha de emisión	2022-09-15	Diámetro	3/4 in
Información de contacto	(+57 1) 422 2525	Cliente	Insepet S.A.S.
Nombre de contacto	Insepet S.A.S.		
Método de calibración	La calibración del surtidor de combustible se realizó por el método de comparación		

Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite, puede ser reproducido en su totalidad con la autorización del laboratorio que lo emite. Los certificados de calibración sin firma no son validos. El propietario del sistema es responsable de la inspección y calibración a frecuencias de calibración apropiadas. Se utiliza un espacio para separación en unidades de mil y coma para separación de unidades decimales. N.D. corresponde a la abreviación de No Disponible y N.A. corresponde a la abreviación de No Aplica. La conversión se realiza basado en la guía de uso del sistema internacional de unidades (SI) - NIST SP-811 Los resultados de este certificado solo está relacionado con el objeto calibrado, y válidos únicamente para el estado del equipo en el momento de la prueba. La calibración se realiza en las instalaciones del cliente.

Resultados de la calibración

Rata de Flujo	Vol. Probador - in ³	Vol. medidor - in ³	Error - %	Error - in ³	Error - ml	Incertidumbre	k
12,00 gpm 45,43 L/min	1154,864 5	1155,000 0	0,012%	0,1355	2,2208	0,048%	2
4,00 gpm 15,14 L/min	1154,722 7	1155,000 0	0,024%	0,2773	4,5442	0,035%	2

Incertidumbre relativa del volumen en el tanque probador.

Nota: La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Información suministrada por el cliente

Producto ACPM API 35,0

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

Condiciones ambientales La temperatura ambiente promedio fue de 17,7 °C.

Trazabilidad de la medición

El laboratorio asegura la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al Sistema Internacional de unidades SI, por medio de la calibración de sus equipos a intervalos definidos, con laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025.

Patrón	Identificación	No Certificado	Fecha	Trazabilidad
Termómetro	EQ-0015	LCI-T-0067-22	2022-01-24	Loss control instruments
Tanque probador	EQ-0044	CMK-PVRV-22078	2022-06-24	Colmetrik

Calibró: Richard Mejia

Autoriza: Adrian Montoya

Fin del certificado



CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN SAS

Laboratorio de calibración Clle. 128 # 93D-39
Telefono: 322 876 2291, Bogotá D.C. - Colombia

Certificado de calibración

Descripción	Sistema de medición	Número	Q-22-0380
Tipo de equipo	Dispensador de combustible	Localización	Barrio Capellania - Fontibon
Fabricante	Gilbarco Veeder Root	Dirección	Carrera 90 No.17B - 75
Modelo	T19976-V10	Municipio	Bogotá D.C.
Fecha de recepción	2022-08-23	N° de identificación	001801520I
Fecha de calibración	2022-08-23	Intervalo de medición	(1 - 25) gpm (4 - 95) L/min
Fecha de emisión	2022-09-15	Diámetro	3/4 in
Información de contacto	(+57 1) 422 2525	Cliente	Insepet S.A.S.
Nombre de contacto	Insepet S.A.S.		
Método de calibración	La calibración del surtidor de combustible se realizó por el método de comparación		

Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite, puede ser reproducido en su totalidad con la autorización del laboratorio que lo emite. Los certificados de calibración sin firma no son validos.

El propietario del sistema es responsable de la inspección y calibración a frecuencias de calibración apropiadas.

Se utiliza un espacio para separación en unidades de mil y coma para separación de unidades decimales. N.D. corresponde a la abreviación de No Disponible y N.A. corresponde a la abreviación de No Aplica.

La conversión se realiza basado en la guía de uso del sistema internacional de unidades (SI) - NIST SP-811

Los resultados de este certificado solo está relacionado con el objeto calibrado, y válidos únicamente para el estado del equipo en el momento de la prueba. La calibración se realiza en las instalaciones del cliente.

Resultados de la calibración

Rata de Flujo	Vol. Probador - in ³	Vol. medidor - in ³	Error - %	Error - in ³	Error - ml	Incertidumbre	k
11,80 gpm 44,67 L/min	1154,674 2	1155,000 0	0,028%	0,3258	5,3392	0,070%	2
4,30 gpm 16,28 L/min	1154,342 1	1155,000 0	0,057%	0,6579	10,7809	0,048%	2

Incertidumbre relativa del volumen en el tanque probador.

Nota: La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Información suministrada por el cliente

Producto ACPM API 35,0

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados.

Condiciones ambientales La temperatura ambiente promedio fue de 17,7 °C.

Trazabilidad de la medición


El laboratorio asegura la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al Sistema Internacional de unidades SI, por medio de la calibración de sus equipos a intervalos definidos, con laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025.


Patrón	Identificación	No Certificado	Fecha	Trazabilidad
Termómetro	EQ-0015	LCI-T-0067-22	2022-01-24	Loss control instruments
Tanque probador	EQ-0044	CMK-PVRV-22078	2022-06-24	Colmetrik

Calibró: Richard Mejia

Autoriza: Adrian Montoya

Fin del certificado

		Declaración de Importación				Privada	500																																																								
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						4. Número de formulario 482022000485554-3																																																									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830006334		6. DV. 3	11. Apellidos y nombres o Razón Social INSEPET S.A.S.																																																												
13. Dirección CR 90 17 B 81 BG 20		15. Teléfono 4222525		12. Cód. Admón. 48	16. Cód. Dpto 11	17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																									
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890404619		25. DV. 2	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A NIVEL 1			27. Tipo usuario 26	28. Cód. usuario 0073																																																								
29. Número documento de identificación 4548221		30. Apellidos y nombres ALTIMIRANDA SUAREZ LERSY ESTER																																																													
31. Clase importador 02	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón. XX	37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXXX	38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	39. Cod. Admón. XX																																																							
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías CTG	41. Cod. Depósito 7201	42. Manifiesto de carga No. 116575012562184		43. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 28	44. Documento de transporte No. 22/1890PCSSZCTG		45. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 16																																																								
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCIONES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						47. Ciudad BARUERI	48. Cod. País Exportador 105																																																								
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior ALAMEDA CAIAPOS 173-TAMBORE-CEP 06460-110						50. E-mail LAYS.SILVA@GILBARCO.COM																																																									
51. No. de factura INV180264	52. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 05	53. Cod. país procedencia 105	54. Cod. Modo Transporte 1	55. Código de Bandera 434	56. Cod. Depto destino 0	57. Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,375.51																																																								
S	59. Subpartida arancelaria 8413110000	60. Cod. Complementario XX	61. Cod. Suplementario XX	62. Cod. Modalidad C100	63. No. cuotas o meses XX	64. Valor cuota USD XXXX	65. Periodicidad del pago de la cuota XX	66. Cod. país de origen 105	67. Cod. Acuerdo XXX																																																						
68. Forma de pago de la importación 01	69. Tipo de importación 01	70. Cod. país compra 105	71. Peso bruto kgs. dcms. 1,750.00	72. Peso neto kgs. dcms. 1,330.00	73. Código embalaje PK	74. No. bultos 44	75. Subpartidas 1	76. Cod. unidad comercial U	77. Cantidad dcms. 7.00																																																						
78. Valor FOB USD 27,505.09		79. Valor fletes USD 3,002.29																																																													
80. Valor Seguros USD 13.75		81. Valor Otros Gastos USD 12.33																																																													
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 3,028.37		83. Ajuste valor USD 0.00																																																													
84. Valor aduana USD 30,533.46		85. Código registro o licencia R	86. Número 50097778																																																												
87. Cod. oficina 3	88. Año 2022	89. Programa No XXXXXXXXXXXX	90. Cód Interno del Producto 0																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Concepto</th> <th style="width: 5%;">%</th> <th style="width: 15%;">Base</th> <th style="width: 15%;">Total Liquidado (\$)</th> <th style="width: 15%;">Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th style="width: 15%;">Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>02</td> <td>0.00</td> <td>133,599,460</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>LVA</td> <td>97</td> <td>19.00</td> <td>133,599,460</td> <td>25,384,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>102</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>107</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>112</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>117</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>121</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td> <td>25,384,000</td> <td>25,384,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	02	0.00	133,599,460	0	0	LVA	97	19.00	133,599,460	25,384,000	0	Salvaguardia	102	0.00	0	0	0	Derechos Compensatorios	107	0.00	0	0	0	Derechos Antidumping	112	0.00	0	0	0	Sancion	117	0	0	0	0	Rescate	121	0	0	0	0	Total			25,384,000	25,384,000	0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																										
Arancel	02	0.00	133,599,460	0	0																																																										
LVA	97	19.00	133,599,460	25,384,000	0																																																										
Salvaguardia	102	0.00	0	0	0																																																										
Derechos Compensatorios	107	0.00	0	0	0																																																										
Derechos Antidumping	112	0.00	0	0	0																																																										
Sancion	117	0	0	0	0																																																										
Rescate	121	0	0	0	0																																																										
Total			25,384,000	25,384,000	0																																																										
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO 227116340 PEDIDO 180264 DECLARACION 1 DE 2; FACTURA(S) / FECHA(S): INV180264 DE 05/07/2022///7 PIEZAS PRODUCTO: DISPENSADOR-MEDIDOR DE COMBUSTIBLE - QUADRUPLE DISPENSER HIGH HOSE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MARCA: GILBARCO VEEDER ROOT, REFERENCIA: PMD-2422-D, MODELO: FAMILIAS PRIME, USO O DESTINO: DISPENSADOR ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL EN ESTACIONES DE SERVICIO, TIPO DE BOMBA: SIN BOMBA, DISPOSITIVO MEDIDOR: VOLUMETRICO, LÍQUIDO A BOMBLEAR: COMBUSTIBLE-GASOLINA, TIPO DE MOTOR: SIN MOTOR, POTENCIA DEL MOTOR: NO APLICA, NO SE TRATA DE BOMBA CENTRIFUGA. SERIALES: 18710622,18720622,18730622,18740622,18750622, 18760622,18770622, MERCANCIA NUEVA, MES Y AÑO DE FAB: JUNIO/2022. COD SIMEL 6636. NOMB(continúa al respaldo)																																																															
127. Valor pagos anteriores: 0			128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX			129. Fecha: XXXX XX XX																																																									
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior			131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			132. No. Aceptación declaración 482022000485554 133. Fecha: 2022 08 01																																																									
134. Levante No. 482022000430865		135. Fecha 2022 - 08 - 02		Firma funcionario responsable			136. Nombre 137. C.C. No.																																																								
Firma declarante				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago Total \$																																																								
				Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BANCOLOMBIA S.A. Autoadhesivo 07500262707553 Fecha presentación 2022-08-01 17:17:00 Valor pagado \$25,384,000																																																								

 DIAN <small>Departamento Administrativo de Aduanas y Aranceles</small>		Declaración de Importación			Privada		500																																																							
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)					4. Número de formulario 482022000485555-0																																																									
Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		11. Apellidos y nombres o Razón Social																																																									
	830006334		3		INSEPET S.A.S.																																																									
Declarante	24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.		26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario	28. Cód. usuario																																																						
	890404619		2		AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A NIVEL 1		26	0073																																																						
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres																																																												
4548221		ALTAMIRANDA SUAREZ LERSY ESTER																																																												
31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.																																																						
D2	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX																																																						
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día																																																							
CTG	7201	No. 116575012562184		2022 - 07 - 28	No. 22/1890PCSSZCTG		2022 - 07 - 16																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior							47. Ciudad	48. Cod. País Exportador																																																						
GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							BARUERI	105																																																						
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior					50. E-mail																																																									
ALAMEDA CAIAPÓS 173-TAMBORE-CEP 06460-110					LAYS.SILVA@GILBARCO.COM																																																									
51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora		58. Tasa de cambio \$ cvs.																																																						
INV180264	2022 - 07 - 05	105	1	434	0	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.		4,375.51																																																						
59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo																																																						
S 8413110000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	XXX																																																						
68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcm.	72. Peso neto kgs. dcm.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial																																																						
01	01	105	9,150.00	6,930.00	PK	44	1	U																																																						
78. Valor FOB USD		79. Valor fletes USD		79. Valor fletes USD		77. Cantidad dcm.																																																								
150,950.93		15,697.71		15,697.71		37.00																																																								
80. Valor Seguros USD		81. Valor Otros Gastos USD		81. Valor Otros Gastos USD		Autoliquidación																																																								
75.48		67.67		67.67		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>729,799,145</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>19.00</td> <td>729,799,145</td> <td>138,662,000</td> <td>138,662,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sanción</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>138,662,000</td> <td>138,662,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	729,799,145	0	0	0	I.V.A.	19.00	729,799,145	138,662,000	138,662,000	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sanción	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			138,662,000	138,662,000	0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																									
Arancel	0.00	729,799,145	0	0	0																																																									
I.V.A.	19.00	729,799,145	138,662,000	138,662,000	0																																																									
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																									
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																									
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																									
Sanción	0	0	0	0	0																																																									
Rescate	0	0	0	0	0																																																									
Total			138,662,000	138,662,000	0																																																									
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD		83. Ajuste valor USD																																																											
15,840.86	0.00		0.00																																																											
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número																																																												
166,791.79	R	50101120																																																												
87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto																																																											
3	2022	XXXXXXXXXXXX	0																																																											
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																														
DO 22716340 PEDIDO 180264 DECLARACION 2 DE 2; FACTURA(S) / FECHA(S): INV180264 DE 05/07/2022///7 PIEZAS PRODUCTO: DISPENSADOR-MEDIDOR DE COMBUSTIBLE - SEXTUPLE DISPENSER HIGH HOSE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MARCA: GILBARCO VEEDER ROOT, REFERENCIA: PMD-3622-D, MODELO: FAMILIAS PRIME, USO O DESTINO: DISPENSADOR ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL EN ESTACIONES DE SERVICIO, TIPO DE BOMBA: SIN BOMBA, DISPOSITIVO MEDIDOR: VOLUMETRICO, LÍQUIDO A BOMBLEAR: COMBUSTIBLE-GASOLINA, TIPO DE MOTOR: SIN MOTOR, POTENCIA DEL MOTOR: NO APLICA, NO SE TRATA DE BOMBA CENTRIFUGA. SERIALES: 18780622,18790622,18800622,18810622,18820622,18830622,18840622.MERCANCIA NUEVA, MES Y AÑO DE FAB: JUNIO/2022. CERTIFICADO DE CONFORMI (continúa al respaldo)																																																														
127. Valor pagos anteriores: 0			128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXX			129. Fecha: XXXX XX XX																																																								
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático			131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			132. No. Aceptación declaración 482022000485555																																																								
No hay declaración posterior						133. Feha: 2022 08 01																																																								
134. Levante No. 482022000430862		135. Fecha 2022 - 08 - 02		Firma funcionario responsable		136. Nombre		137. C.C. No.																																																						
Firma declarante			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago Total \$																																																								
			Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BANCOLOMBIA S.A. Autoadhesivo 07500262707560 Fecha presentación 2022-08-01 17:20:00 Valor pagado \$138,662,000																																																								



EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
acredita a:

CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN S.A.S.

NIT: 901.340.578-1

Carrera 89 # 139 - 43 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.

La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad, se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo

20-LAC-016

*Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC.
La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co*

Certificado de Acreditación

20-LAC-016

Fecha Publicación del Otorgamiento:

2021-07-29

Fecha de Publicación Última Actualización:

Fecha de Renovación:

Fecha de Vencimiento:

2024-07-28


Director Ejecutivo

Página 1 de 6





ANEXO DE CERTIFICADO
 CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN S.A.S.
 20-LAC-016
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo



SEDE	Calle 128 No. 93D-39, Bogotá D.C., Colombia					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Longitud	$0 \text{ m} \leq l < 50 \text{ m}$	0,48 mm	Cinta métrica	Cinta patrón, regla rígida	NIST.IR.8028 Calibration length SOP No.12 (2014 Ed)

SEDE	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DC3	Longitud	$0 \text{ m} \leq l < 50 \text{ m}$	0,48 mm	Cinta métrica	Cinta patrón, regla rígida	NIST.IR.8028 Calibration length SOP No.12 (2014 Ed)
DF7	Medianos volúmenes ($5 \text{ L} \leq V < 5000 \text{ L}$)	$0,318 \text{ m}^3 \leq V < 5 \text{ m}^3$ ($2 \text{ bbl} \leq V \leq 31,45 \text{ bbl}$)	0,021 % del volumen total del tanque	Tanques cilíndricos horizontales	Cinta de medición strapping y de fondo, medidor de espesores, flexómetro, termómetro y estación total	ANSI/API MPMS CHAPTER 2.2E Petroleum and Liquid Petroleum Products—Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks Part 1: Manual Methods. Reaffirmed, August 2014
DF8	Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)	$5 \text{ m}^3 \leq V \leq 397 \text{ m}^3$ ($31,45 \text{ bbl} \leq V \leq 2500 \text{ bbl}$)	0,021 % del volumen total del tanque	Tanques cilíndricos horizontales	Cinta de medición strapping y de fondo, medidor de espesores, flexómetro, termómetro y estación total	ANSI/API MPMS CHAPTER 2.2E Petroleum and Liquid Petroleum Products—Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks Part 1: Manual Methods. Reaffirmed, August 2014



ANEXO DE CERTIFICADO
 CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN S.A.S.
 20-LAC-016
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo



SEDE	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DF7	Medianos volúmenes (5 L ≤ V < 5000 L)	1 m ³ ≤ V < 5 m ³ (6,29 bbl ≤ V < 31,45 bbl)	0,014 % del volumen total del tanque	Tanques cilíndricos verticales	Cinta de medición strapping y de fondo, medidor de espesores, regla, mira, flexómetro, termómetro y estación total	<p>API MPMS 2.2.A Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks by the Manual Tank Strapping Method, SECOND EDITION, NOVEMBER 2019</p> <p>API MPMS 2.2.B Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical Reference Line Method, REAFFIRMED, APRIL 2019</p> <p>API MPMS 2.2D Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Internal Electrooptical Distance-ranging Method, REAFFIRMED, NOVEMBER 2020</p> <p>API MPMS 2.2.G Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Total Station Reference Line Method, REAFFIRMED, NOVEMBER 2019</p>



ANEXO DE CERTIFICADO
 CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN S.A.S.
 20-LAC-016
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo



SEDE	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DF8	Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)	$5 \text{ m}^3 \leq V < 127\,200 \text{ m}^3$ (31,45 bbl $\leq V < 700\,063$ bbl)	0,014 % del volumen total del tanque	Tanques cilíndricos verticales	Cinta de medición strapping y de fondo, medidor de espesores, regla, mira, flexómetro, termómetro y estación total	API MPMS 2.2.A Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks by the Manual Tank Strapping Method, SECOND EDITION, NOVEMBER 2019 API MPMS 2.2.B Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical Reference Line Method, REAFFIRMED, APRIL 2019 API MPMS 2.2D Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Internal Electrooptical Distance-ranging Method, REAFFIRMED, NOVEMBER 2020 API MPMS 2.2.G Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Total Station Reference Line Method, REAFFIRMED, NOVEMBER 2019
DF8	Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)	$5 \text{ m}^3 \leq V < 477 \text{ m}^3$ (31,45 bbl $\leq V < 3000$ bbl)	0,013 % del volumen total del tanque	Esferas y esferoides	Cinta de medición strapping y de fondo, medidor de espesores, flexómetro, termómetro.	API STD 2552 Method for Liquid Calibration of Tanks; September 1966; Reaffirmed, May 2014
DF7	Medianos volúmenes (5 L $\leq V < 5000$ L)	$5 \text{ L} \leq V \leq 5000 \text{ L}$ (1,32 gal $\leq V \leq 1320$ gal)	0,013 % del volumen del probador	Tanque probador tipo atmosférico (Recipiente volumétrico)	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, probeta	API MPMS 4.9.2 Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Waterdraw Method of Calibration; First Edition; Reaffirmed, July 2015 API MPMS 12.2.4 Calculation of Base Prover Volumes by the Waterdraw Method, FIRST EDITION, REAFFIRMED SEPTEMBER 2014
DF6	Pequeños volúmenes (hasta 5 L)	$0,2 \text{ mL} \leq V < 5 \text{ L}$ (0,000053 gal $\leq V < 1,32$ gal)	0,013 % del volumen del probador	Tanque probador tipo atmosférico (Recipiente volumétrico y escalas)	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, probeta	API MPMS 4.9.2 Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Waterdraw Method of Calibration; First Edition; Reaffirmed, July 2015



ANEXO DE CERTIFICADO
 CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN S.A.S.
 20-LAC-016
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo



SEDE	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DF9	Probadores de caudal/volumen	$0,019 \text{ m}^3 \leq V < 20,668 \text{ m}^3$ ($0,119 \text{ bbl} \leq V < 130 \text{ bbl}$)	0,011 % del volumen del probador	Probador de volumen pequeño, unidireccional y bidireccional	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, manómetro, probeta.	API MPMS 4.9.2 Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Waterdraw Method of Calibration; First Edition; Reaffirmed, July 2015 API MPMS 12.2.4 Calculation of Base Prover Volumes by the Waterdraw Method, FIRST EDITION, REAFFIRMED SEPTEMBER 2014
DF7	Medianos volúmenes ($5 \text{ L} \leq V < 5000 \text{ L}$)	$159 \text{ L} \leq V < 5000 \text{ L}$ ($42 \text{ gal} \leq V < 1320 \text{ gal}$)	0,026 % del volumen del tanque	Recipientes volumétricos de cualquier forma geométrica (fondo de tanques, tanques móviles, autotanque, carrotanques, ferrotanques, frack tank, gauge tank)	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, medidor de flujo, cinta de fondo, manómetro	API STD 2555 Method for liquid calibration of tanks. Reaffirmed 2014
DF8	Grandes volúmenes (mayor a 5000 L)	$5000 \text{ L} \leq V \leq 110\,000 \text{ L}$ ($1\,320 \text{ gal} \leq V \leq 29\,001 \text{ gal}$)	0,026 % del volumen del tanque	Recipientes volumétricos de cualquier forma geométrica (fondo de tanques, tanques móviles, autotanque, carrotanques, ferrotanques, frack tank, gauge tank)	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, medidor de flujo, cinta de fondo, manómetro.	API STD 2555 Method for liquid calibration of tanks. Reaffirmed 2014
DF2	Caudal volumétrico	$3,78 \text{ L/min} \leq Q \leq 5680 \text{ L/min}$ ($1 \text{ gpm} \leq Q \leq 1500 \text{ gpm}$)	0,012 % del factor del medidor ¹	Instrumento totalizador de volumen (Medidores de flujo)	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, manómetro	API MPMS 4.8 Operation of Proving Systems, SECOND EDITION, SEPTEMBER 2013 API MPMS 12.2.3 Proving Report First Edition October 1998 Reaffirmed May 2014



ANEXO DE CERTIFICADO
 CERTIFICACIÓN MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN S.A.S.
 20-LAC-016
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo



SEDE	Sitio					
CÓDIGO	MAGNITUD	INTERVALO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA	INSTRUMENTO A CALIBRAR	INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS	DOCUMENTO NORMATIVO
DF2	Caudal volumétrico	$0,1 \text{ L/min} \leq Q \leq 1,25 \text{ L/min}$	0,30 % del caudal calculado ¹	Caudalímetro y rotámetro	Probeta, termómetro, manómetro	UNE-EN ISO 8316 Mayo 1996 Medida del caudal de líquidos en conductos cerrados, Método por recogida de líquido en un tanque volumétrico
DF2	Caudal volumétrico	$1,25 \text{ L/min} < Q \leq 1880 \text{ L/min}$	0,029 % del caudal calculado ¹	Caudalímetro y rotámetro	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, manómetro	UNE-EN ISO 8316 Mayo 1996 Medida del caudal de líquidos en conductos cerrados, Método por recogida de líquido en un tanque volumétrico
DF2	Caudal volumétrico	$3,78 \text{ L/min} \leq Q \leq 5680 \text{ L/min}$ ($1 \text{ gpm} \leq Q \leq 1500 \text{ gpm}$)	0,015 % del volumen del probador ¹	Sistemas de medición	Tanque probador tipo atmosférico, termómetro, manómetro	OIML R120 Edition 2010 (E) Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water

Notas:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" con una probabilidad de cobertura aproximadamente del 95%

El valor de "V" en el Intervalo de Medición hace referencia al valor al Volumen del Probador, tanque, tanque probador o recipiente volumétrico a calibrar

l : Corresponde a la longitud a calibrar

1, La CMC reportada excluye de sus contribuciones la incertidumbre debida a la repetibilidad del instrumento bajo calibración, la cual puede ser mayor a la evaluada para el sistema y método implementados por el laboratorio.

Q corresponde al caudal medido en el intervalo."



Portaria Inmetro/Dimel/n.º 007 de 16 de janeiro, de 2018.

O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da delegação de competência outorgada pela Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “b”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para bombas medidoras de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 23/1985 e pela Portaria Inmetro n.º 52/2004;

E considerando o constante do Processo Inmetro n.º 52600.0009971/2017 e do Sistema Orquestra n.º 892073, resolve:

Art. 1º Aprovar a família de modelos Prime PHR de bomba medidora para combustíveis líquidos, marca Gilbarco Veeder Root, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE/FABRICANTE

Nome: GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.
Endereço: Alameda Caiapós, 173, Tamboré, Barueri-SP.
CNPJ: 04.893.402/0001-13.

2 IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS

Designação: Bomba medidora de combustíveis líquidos.
Marca: Gilbarco Veeder-Root.
Modelos: constantes da tabela 1, anexa à presente portaria.

3 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Os modelos da família Prime PHR a que se refere a presente portaria possuem as características constantes da tabela 1, anexa à presente portaria.

4 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

4.1 Descrição: bomba medidora para combustíveis líquidos, eletrônica, descontínua.

4.2 Especificação dos componentes:

4.2.1 Unidade de bombeamento: marca Gilbarco Veeder-Root, modelo Gear GPU-90.

a) Vazão máxima: 90 L/min.

b) Vazão mínima: 5 L/min.

c) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

d) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 MPa.





Continuação da Portaria Inmetro /Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018.

4.2.1.1 Dispositivo de filtragem: cilíndrico, construído em tela metálica ou náilon, com abertura das malhas de 0,12mm a 0,14mm e área útil filtrante de 13.000 mm².

4.2.1.2 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases incorporado à unidade de bombeamento, em bloco único.

- a) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.
- b) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 MPa.
- c) Volume total da câmara: 1,6 L.
- d) Vazão máxima de ar e gases: 5 L/min.
- e) Vazão máxima de combustíveis: 90 L/min.

4.2.1.3 Mecanismo de sucção de engrenagens.

4.2.2 Unidade de bombeamento opcional: marca Gilbarco Veeder-Root, modelo Vane GPU-90.

- a) Vazão máxima: 90 L/min.
- b) Vazão mínima: 5 L/min.
- c) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.
- d) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 MPa.

4.2.2.1 Dispositivo de filtragem: cilíndrico, construído em tela metálica ou náilon, com abertura das malhas de 0,12mm a 0,14mm e área útil filtrante de 13.000 mm².

4.2.2.2 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases incorporado à unidade de bombeamento, em bloco único.

- a) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.
- b) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 MPa.
- c) Volume total da câmara: 1,6 L.
- d) Vazão máxima de ar e gases: 5 L/min.
- e) Vazão máxima de combustíveis: 90 L/min.

4.2.2.3 Mecanismo de sucção de palhetas.

4.2.3 Unidade de bombeamento opcional: marca Stratema, modelo ST-UBE.

- a) Vazão máxima: 90 L/min.
- b) Vazão mínima: 5 L/min.
- c) Pressão máxima de funcionamento: 0,18 MPa.
- d) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 MPa.

4.2.3.1 Filtro cilíndrico incorporado à unidade de bombeamento interna, construído em tela metálica ou náilon, com abertura das malhas de 0,12mm a 0,14mm e área útil filtrante de 13.000 mm².

4.2.3.2 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases incorporado à unidade de bombeamento, em bloco único.

- a) Pressão máxima de funcionamento: 0,18 MPa.
- b) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 MPa.
- c) Volume total da câmara: 1,6 litro.
- d) Vazão máxima de ar e gases: 5 L/min.
- e) Vazão máxima de combustíveis: 90 L/min.

4.2.4 Unidade de bombeamento opcional: marca Stratema, modelo ST-UBP.

- a) Vazão máxima: 90 L/min.
- b) Vazão mínima: 5 L/min.
- c) Pressão máxima de funcionamento: 0,16 MPa.





Continuação da Portaria Inmetro /Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018.

d) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,25 MPa.

4.2.4.1 Filtro cilíndrico incorporado à unidade de bombeamento interna, construído em tela metálica ou náilon, com abertura das malhas de 0,12mm a 0,14mm e área útil filtrante de 13.000 mm².

4.2.4.2 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases incorporado à unidade de bombeamento, num bloco único.

a) Pressão máxima de funcionamento: 0,16 MPa.

b) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,25 MPa.

c) Volume total da câmara: 1,6 litros.

d) Vazão máxima de ar e gases: 5 L/min.

e) Vazão máxima de combustíveis: 90 L/min.

4.2.5 Unidade de bombeamento marca Stratema, modelo ST-UB-200.

b) Vazão máxima: 200 litros/min.

c) Vazão mínima: 25 litros/min.

d) Pressão máxima de funcionamento: 1 MPa.

e) Pressão máxima com golpe hidráulico: 1,8 MPa.

4.2.5.1 Filtro cilíndrico incorporado ao eliminador de ar e gases, construído em tela metálica ou náilon, com abertura das malhas de 0,08mm a 0,08mm e área útil filtrante de 47.000 mm².

4.2.5.2 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases não incorporado à unidade de bombeamento

a) Pressão máxima de funcionamento: 1 MPa.

b) Pressão máxima com golpe hidráulico: 1,8 MPa.

c) Volume total da câmara: 1,6 litro.

d) Vazão máxima de ar e gases: 25 litros/min.

e) Vazão máxima de combustíveis: 400 litros/min.

4.2.6 Unidade de bombeamento externa, marca Fepetro, modelos PMA-75, PMA-AG-75, PMA-150 e PMA-AG-150, aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 14, de 3 de abril de 1998.

4.2.7 Unidade de bombeamento tipo submersível, localizada no interior dos tanques de armazenamento, marca Red Jacket, modelos aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 227, de 4 de dezembro de 1995.

4.2.8 Dispositivo medidor: marca Gilbarco Veeder-root, modelos C+ meter ou CFT meter com calibração manual, aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 222/2006.

a) Volume cíclico: 0,5 litro.

b) Vazão máxima: 100 L/min.

c) Vazão mínima: 5 L/min.

d) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

e) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,39 MPa.

4.2.9 Dispositivo medidor opcional: marca Gilbarco Veeder-root, modelos V+ meter, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 204/2012.

a) Volume cíclico: 0,5 litro.

b) Vazão máxima: 100 L/min.

c) Vazão mínima: 5 L/min.

d) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

e) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,39 MPa.

4.2.10 Dispositivo medidor opcional: marca Stratema, modelos ST-MED/CM ou ST-MED/CMP ou ST-MED/CE, aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 015/2008.



Continuação da Portaria Inmetro /Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018.

- a) Volume cíclico: 0,5 litro.
 - b) Vazão máxima: 100 L/min.
 - c) Vazão mínima: 5 L/min.
 - d) Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.
 - e) Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,39 MPa.
- 4.2.11 Dispositivo medidor opcional: marca Stratema, modelos ST-MED-200/CM ou ST-MED/CE, aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 006/2010.
- a) Volume cíclico: 0,309 litro.
 - b) Vazão máxima: 200 L/min.
 - c) Vazão mínima: 25 L/min.
 - d) Pressão máxima de funcionamento: 1 MPa.
- 4.2.12 Dispositivo indicador eletrônico: modelo ST-ELT/09, marca Stratema, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 477/09.
- 4.2.13 Dispositivo indicador eletrônico opcional: modelo ST-ELT/07, marca Stratema, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 016/08.
- 4.2.14 Dispositivo indicador eletrônico opcional: modelo ST-ELT/04, marca Stratema, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 017/05.
- 4.2.15 Mangueira: todos os modelos aprovados pelo Inmetro.
- 4.2.16 Bico de descarga: todos os modelos compatíveis com as vazões especificadas, aprovados pelo Inmetro.
- 4.2.17 Filtro opcional Y, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 269, de 17 de dezembro de 2015.
- 4.2.18 Filtro opcional cartucho, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 269, de 17 de dezembro de 2015.

5 CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

5.1 Os modelos a que se refere a presente portaria apresentam as seguintes especificações dos acessórios e características de construção opcionais, não avaliados durante a apreciação técnica de modelo:

5.1.1 Módulo leitor de código de barras para liberação do abastecimento e identificação do frentista/abastecimento.

5.1.2 Módulo leitor por radiofrequência para liberação do abastecimento e identificação do frentista/abastecimento.

5.1.3 Válvula de segurança (Breakaway).

5.1.4 Junta giratória (Swivel).

5.1.5 Visor de fluxo.

5.1.6 Densímetro para etanol.

5.1.7 Tela de LCD colorida, destinada a reproduzir imagens independentes das indicações da bomba medidora.

5.2 Nos modelos de que trata a presente portaria, opcionalmente, a função de predeterminação, de preço e de volume pode não estar habilitada e os componentes necessários para o funcionamento dessa função podem não constar desses modelos.





Continuação da Portaria Inmetro /Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018.

6 ANEXOS

ANEXO 1 – Tabela 1 – Características.

ANEXO 2 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 3 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 4 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-AV-LS com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 5 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-AV com a saída da mangueira alta.

ANEXO 6 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-AV-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 7 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 8 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 9 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 10 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 11 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-AV-LS com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 12 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-AV com a saída da mangueira alta.

ANEXO 13 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-AV-LS com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 14 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-AV com a saída da mangueira alta.

ANEXO 15 – Vistas internas dos modelos PHR-1220-AV e PHR-1221-AV com o detalhe do tubo que interliga as duas unidades de bombeamento.

ANEXO 16 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-AV-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 17 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-AV-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 18 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 19 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 20 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 21 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 22 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2421-L com a saída da mangueira baixa.



Continuação da Portaria Inmetro /Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018.

ANEXO 23 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2421 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 24 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2422-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 25 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2422 com a saída da mangueira alta.

ANEXO 26 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-D-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 27 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-D com a saída da mangueira alta.

ANEXO 28 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-D-AV-LS com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 29 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-D-AV com a saída da mangueira alta.

ANEXO 30 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1120-D-AV-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 31 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-D-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 32 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-D com a saída da mangueira alta.

ANEXO 33 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-D-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 34 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-D com a saída da mangueira alta.

ANEXO 35 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-D-AV-LS com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 36 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-D-AV com a saída da mangueira alta.

ANEXO 37 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-D-AV-LS com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 38 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-D-AV com a saída da mangueira alta.

ANEXO 39 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1220-D-AV-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 40 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-1221-D-AV-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 41 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220-D-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 42 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220-D com a saída da mangueira alta.

ANEXO 43 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221-D-L com a saída da mangueira baixa.

ANEXO 44 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221-D com a saída da mangueira alta.





Continuação da Portaria Inmetro /Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018.

- ANEXO 45 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220-D-AV-LS com a saída da mangueira baixa.
- ANEXO 46 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220-D-AV com a saída da mangueira alta.
- ANEXO 47 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221-D-AV-LS com a saída da mangueira baixa.
- ANEXO 48 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221-D-AV com a saída da mangueira alta.
- ANEXO 49 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2220-D-AV-L com a saída da mangueira baixa.
- ANEXO 50 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2221-D-AV-L com a saída da mangueira baixa.
- ANEXO 51 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2421-D-L com a saída da mangueira baixa.
- ANEXO 52 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2421-D com a saída da mangueira alta.
- ANEXO 53 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2422-D-L com a saída da mangueira baixa.
- ANEXO 54 – Vistas interna, externa e plano de selagem do modelo PHR-2422-D com a saída da mangueira alta.
- ANEXO 55 – Bomba medidora compacta ou modular da família Prime PHR com filtro Y.
- ANEXO 56 – Bomba medidora compacta ou modular da família Prime PHR com filtro cartucho.
- ANEXO 57 – Vistas com os detalhes dos lacres S1 e S2.
- ANEXO 58 – Vista com os detalhes do lacre S3.
- ANEXO 59 – Vista com os detalhes do lacre S4.
- ANEXO 60 – Vista com a localização do densímetro.
- ANEXO 61 – Vista com os detalhes da lacração do densímetro na bomba medidora compacta.
- ANEXO 62 – Vista com os detalhes da lacração do densímetro na bomba medidora modular.
- ANEXO 63 – Vista com as opções de mostradores para o modelo PHR.
- ANEXO 64 – Vista externa da bomba medidora compacta ou modular, com mostrador padrão, da família PHR, com leitor de código de barras, leitor por radiofrequência e monitor.
- ANEXO 65 – Vista externa da bomba medidora compacta ou modular, com mostrador opcional, da família PHR, com leitor de código de barras, leitor por radiofrequência e monitor.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

RAIMUNDO ALVES DE REZENDE
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

ANEXO 1 - Tabela 1 – Características (1 de 3)

Tabela anexa à Portaria Inmetro/Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018

Família Prime PHR	Vazão Máxima (L/min)		Vazão mínima (L/min)	Computadora	Compacta(C) Modular(M)	Conjunto Medição	Conjuntos Abastecim.	Conj. bombeamento		Elementos Indicadores	Abastecim. Simultâneos	Bicos	Observações
	Por bico	Abast. Simultâneo por bico						Qtde.	Tipo				
PHR-1120-L	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	C	1	1	1	Interno	2	1	1	(1)
PHR-1120	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	C	1	1	1	Interno	2	1	1	(1)
PHR-1120-AV-LS	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	C	2	1	2	Interno	2	1	1	(1)
PHR-1120-AV	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	C	2	1	2	Interno	2	1	1	(1)
PHR-1120-AV-L	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	C	1	1	1	Interno	2	1	1	(1)
PHR-1220-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	2	2	1	Interno	4	2	2	(1)
PHR-1220	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	2	2	1	Interno	4	2	2	(1)
PHR-1221-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	2	2	1	Interno	2	2	2	(1)
PHR-1221	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	2	2	1	Interno	2	2	2	(1)
PHR-1220-AV-LS	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	C	4	2	2	Interno	4	2	2	(1)
PHR-1220-AV	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	C	4	2	2	Interno	4	2	2	(1)
PHR-1221-AV-LS	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	C	4	2	2	Interno	2	2	2	(1)
PHR-1221-AV	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	C	4	2	2	Interno	2	2	2	(1)
PHR-1220-AV-L	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	,C	2	2	1	Interno	4	2	2	(1)
PHR-1221-AV-L	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	C	2	2	1	Interno	2	2	2	(1)
PHR-2220-L	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	C	2	2	2	Interno	4	2	2	(1)
PHR-2220	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	C	2	2	2	Interno	4	2	2	(1)
PHR-2221-L	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	C	2	2	2	Interno	2	2	2	(1)
PHR-2221	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	C	2	2	2	Interno	2	2	2	(1)
PHR-2421-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	4	4	2	Interno	2	2	4	(1)
PHR-2421	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	4	4	2	Interno	2	2	4	(1)
PHR-2422-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	4	4	2	Interno	4	4	4	(1)
PHR-2422	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	C	4	4	2	Interno	4	4	4	(1)

Obs.:

- (1) A vazão máxima varia em função das dimensões da mangueira, do bico e do conjunto de polias do motor e unidade de bombeamento.
- (2) A quantidade de conjuntos de bombeamento submersos varia de acordo com o leiaute do posto e dos produtos medidos.

ANEXO 1 - Tabela 1 – Características (2 de 3)

Tabela anexa à Portaria Inmetro/Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018

Familia Prime PHR	Vazão Máxima (L/min)		Vazão mínima (L/min)	Computadora	Compacta(C) Modular(M)	Conjunto Medição	Conjuntos Abastecim.	Conj. bombeamento		Elementos Indicadores	Abastecim. Simultâneos	Bicos	Observações
	Por bico	Abast. Simult. por bico						Qtde.	Tipo				
PHR-1120-D-L	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	M	1	1	(2)	Submerso	2	1	1	(2)
PHR-1120-D	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	M	1	1	(2)	Submerso	2	1	1	(2)
PHR-1120-D-AV-LS	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	2	1	(2)	Submerso	2	1	1	(2)
PHR-1120-D-AV	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	2	1	(2)	Submerso	2	1	1	(2)
PHR-1120-D-AV-L	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	1	1	(2)	Submerso	2	1	1	(2)
PHR-1220-D-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-1220-D	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-1221-D-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-1221-D	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-1220-D-AV-LS	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-1220-D-AV	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-1221-D-AV-LS	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-1221-D-AV	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-1220-D-AV-L	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-1221-D-AV-L	120, 130 ou 140	60, 65 ou 70	10	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-2220-D-L	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-2220-D	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-2221-D-L	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-2221-D	50 ou 75	50 ou 75	5	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)

Obs.:


- (1) A vazão máxima varia em função das dimensões da mangueira, do bico e do conjunto de polias do motor e unidade de bombeamento.
- (2) A quantidade de conjuntos de bombeamento submersos varia de acordo com o leiaute do posto e dos produtos medidos.

ANEXO 1 - Tabela 1 – Características (3 de 3)
Tabela anexa à Portaria Inmetro/Dimel n.º 007, de 16 de janeiro de 2018

Família Prime PHR	Vazão Máxima (L/min)		Vazão mínima (L/min)	Computadora	Compacta(C) Modular(M)	Conjunto Medição	Conjuntos Abastecim.	Conj. bombeamento		Elementos Indicadores	Abastecim. Simultâneos	Bicos	Observações
	Por bico	Abast. Simult. por bico						Qtde.	Tipo				
PHR-2220-D-AV-LS	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-2220-D-AV	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-2221-D-AV-LS	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-2221-D-AV	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	4	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-2220-D-AV-L	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	4	2	2	(2)
PHR-2221-D-AV-L	120, 130 ou 140	120, 130 ou 140	10	Sim	M	2	2	(2)	Submerso	2	2	2	(2)
PHR-2421-D-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	4	4	(2)	Submerso	2	2	4	(2)
PHR-2421-D	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	4	4	(2)	Submerso	2	2	4	(2)
PHR-2422-D-L	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	4	4	(2)	Submerso	4	4	4	(2)
PHR-2422-D	50 ou 75	30 ou 40	5	Sim	M	4	4	(2)	Submerso	4	4	4	(2)

Obs.:

- (1) A vazão máxima varia em função das dimensões da mangueira, do bico e do conjunto de polias do motor e unidade de bombeamento.
- (2) A quantidade de conjuntos de bombeamento submersos varia de acordo com o leiaute do posto e dos produtos medidos.

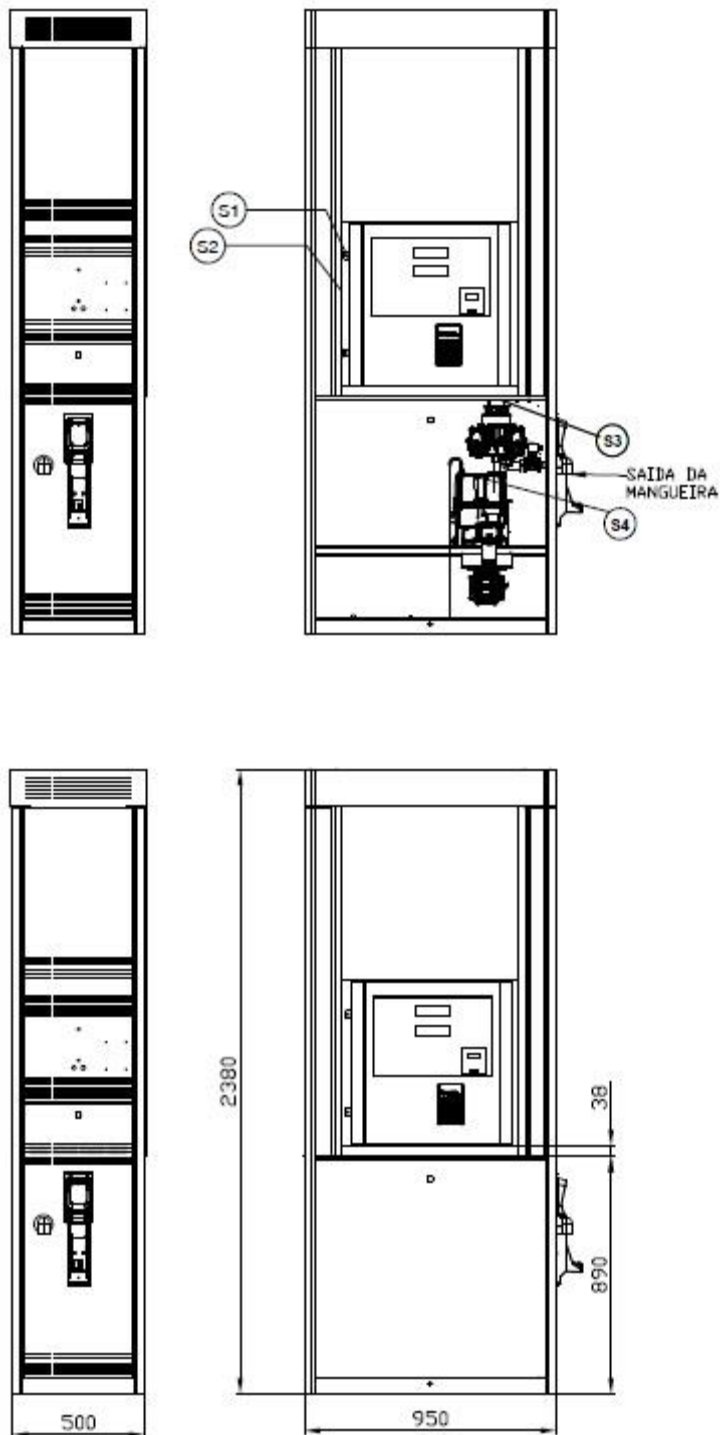

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 2

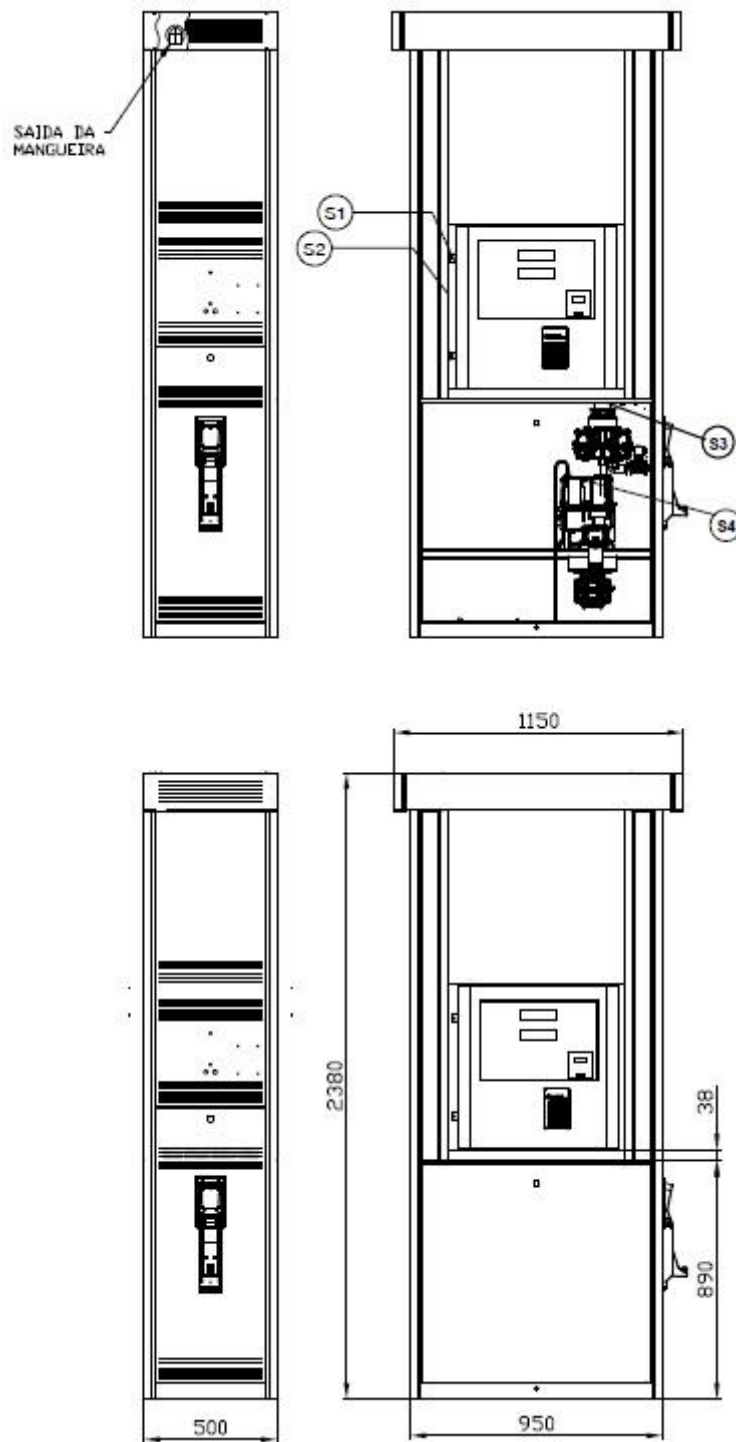

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120 CUM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 3

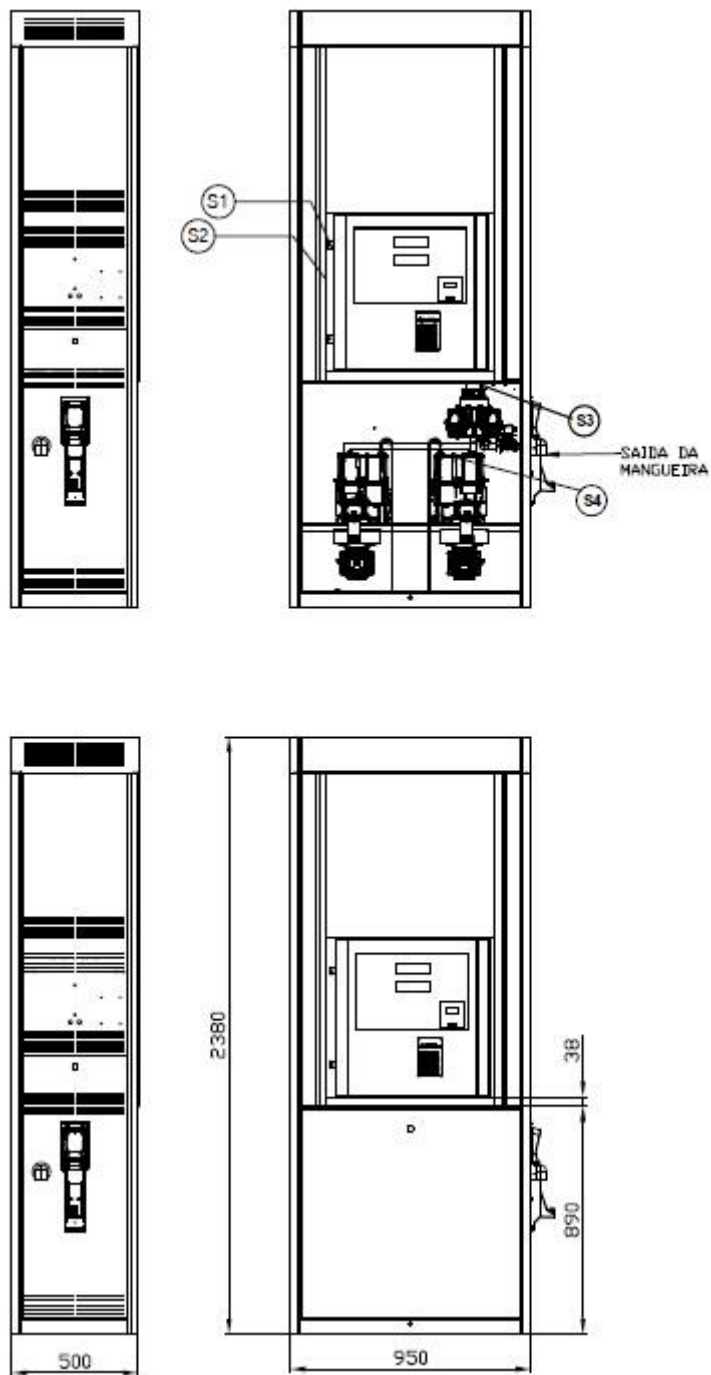


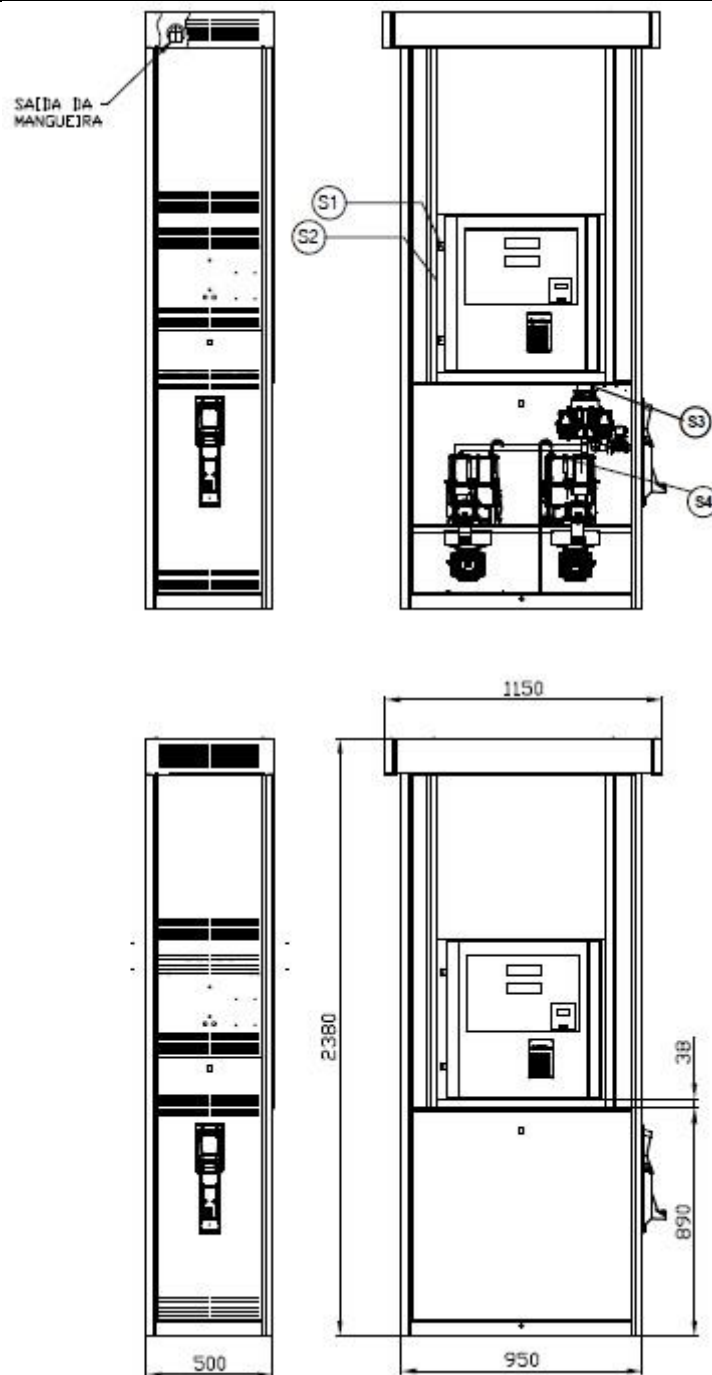
PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

	REQUERENTE: GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.	
	VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM DO MODELO PHR-1120-AV-LS COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA	ANEXO 4



PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-AV COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 5

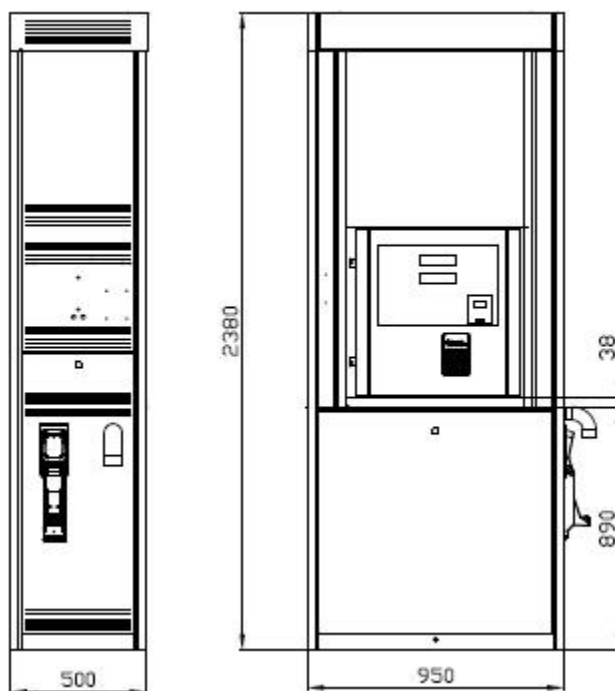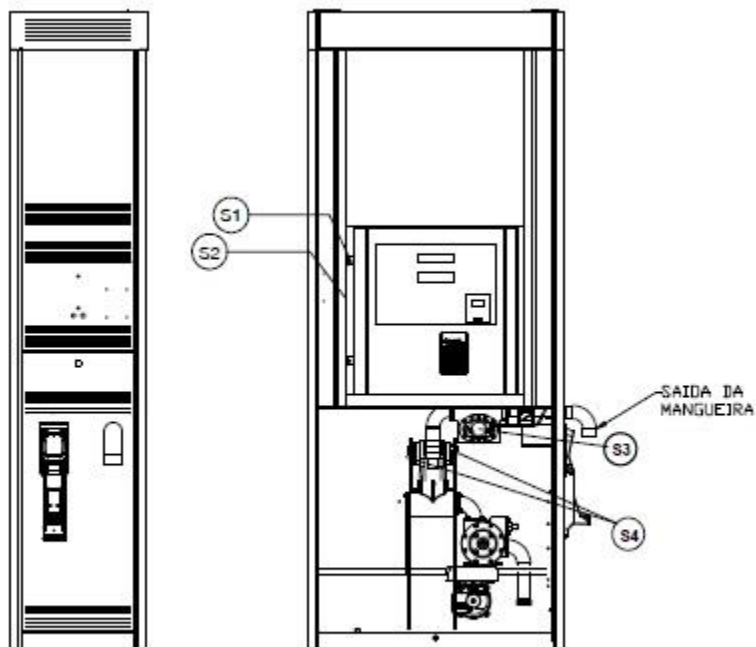

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-AV-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 6

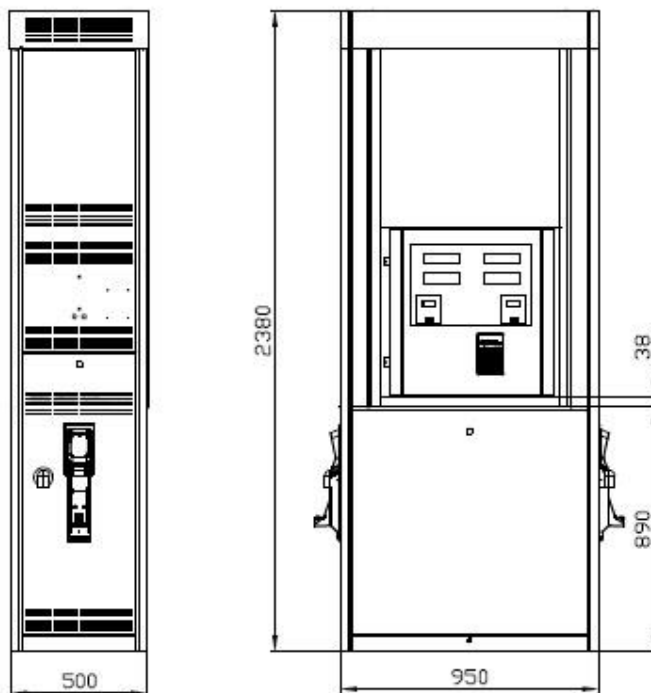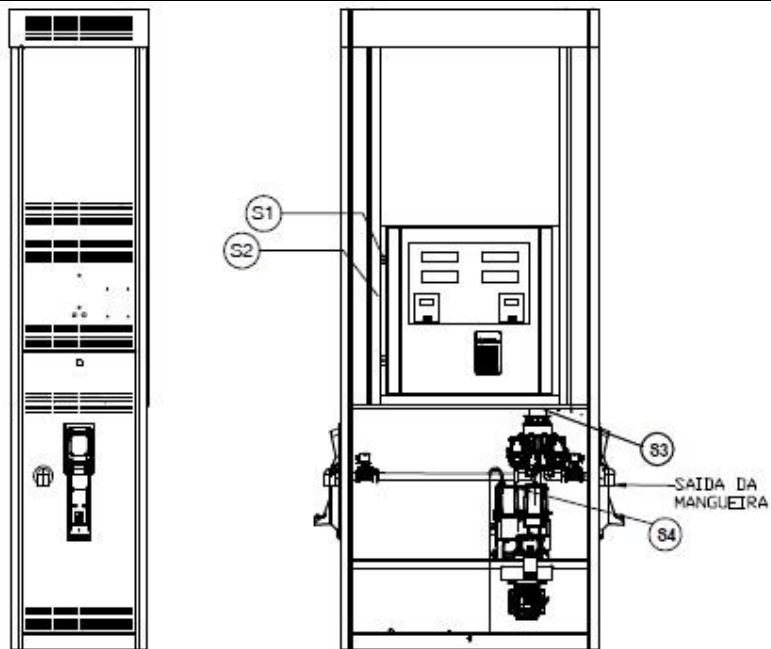

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 7

SAIDA DA MANGUEIRA

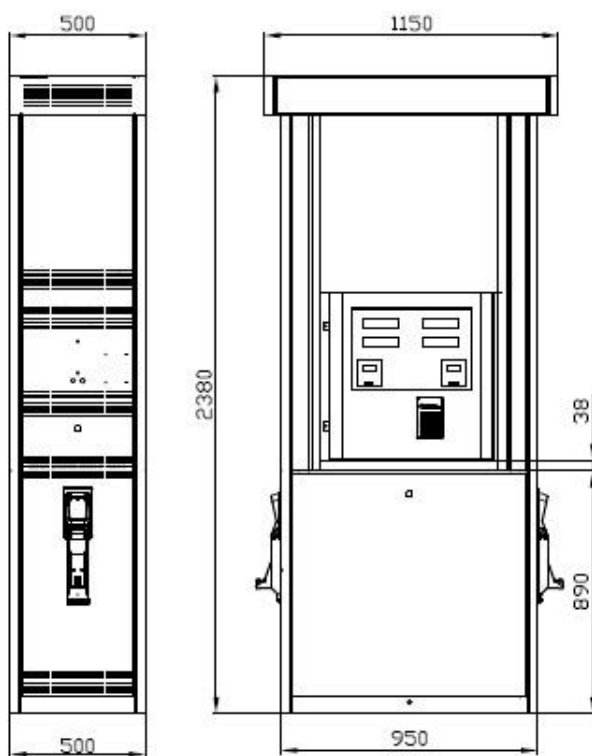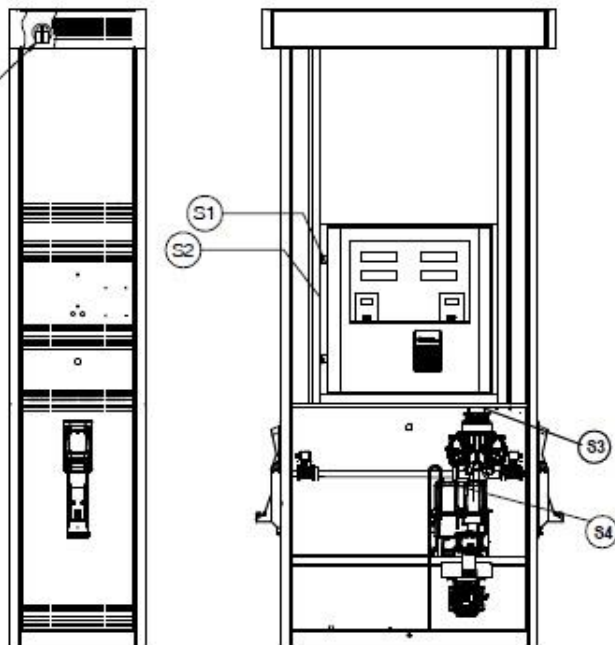

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220 COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 8

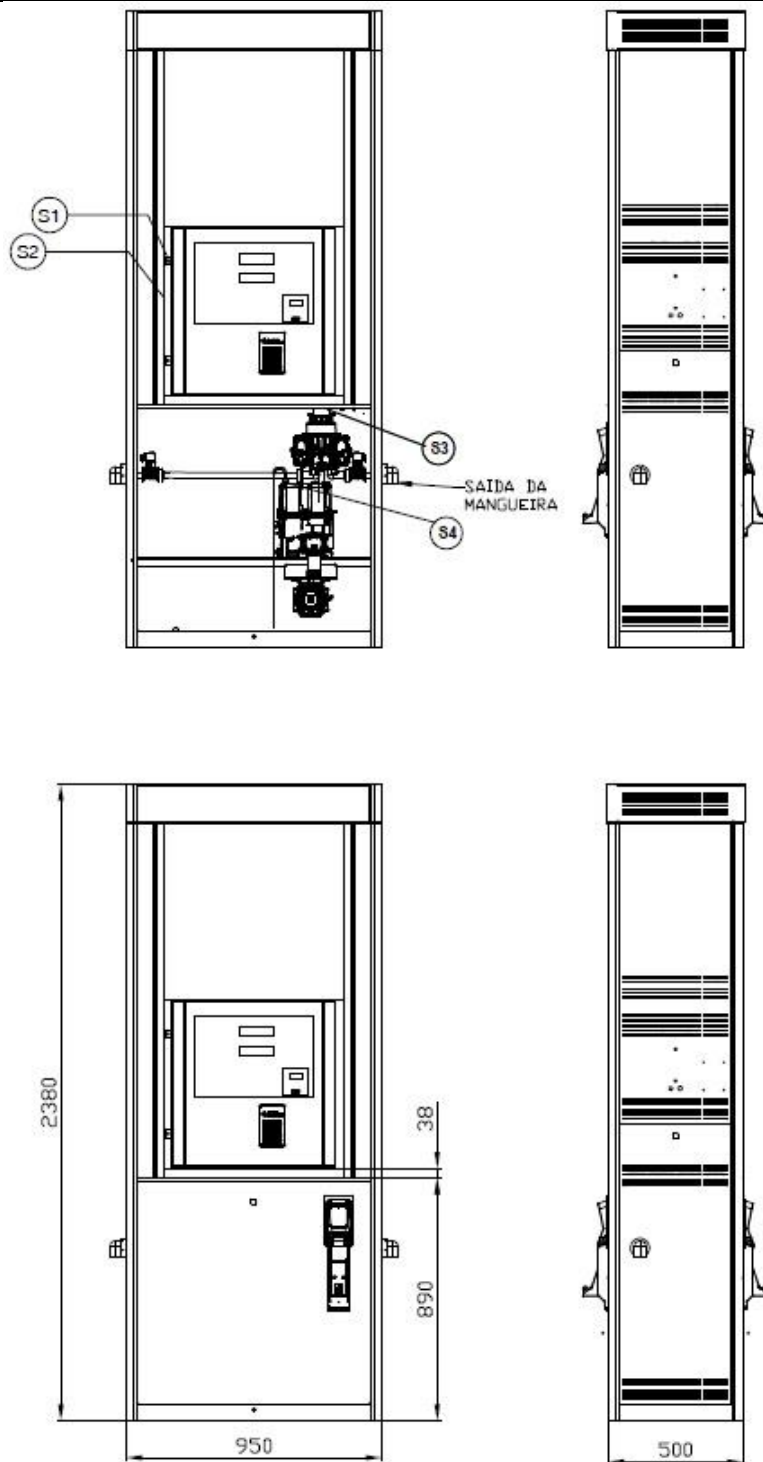

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 9

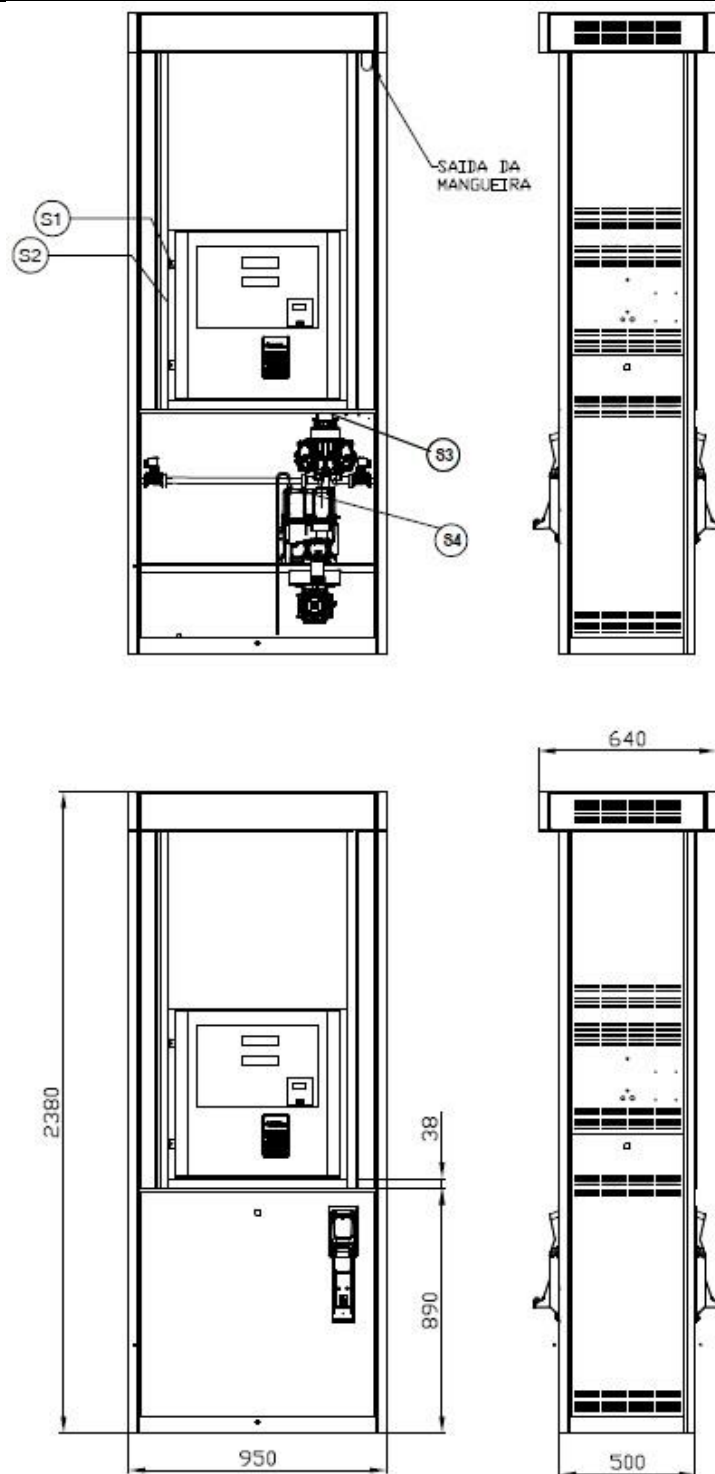

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221 COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 10

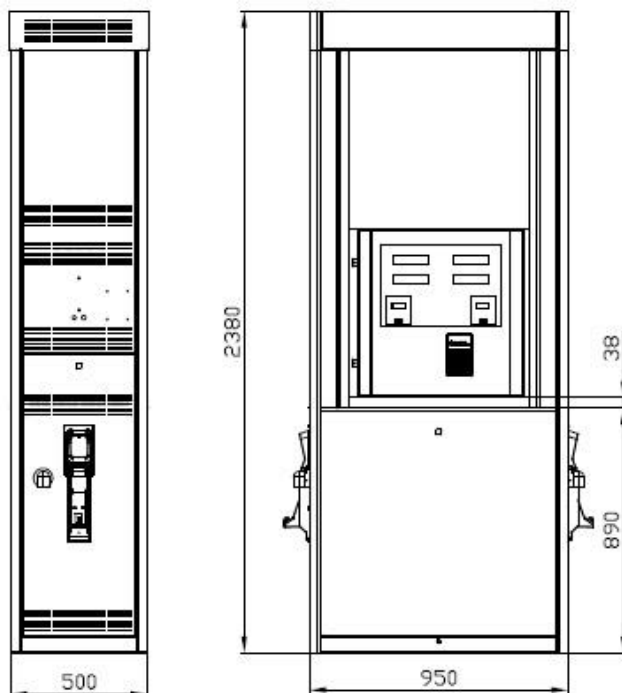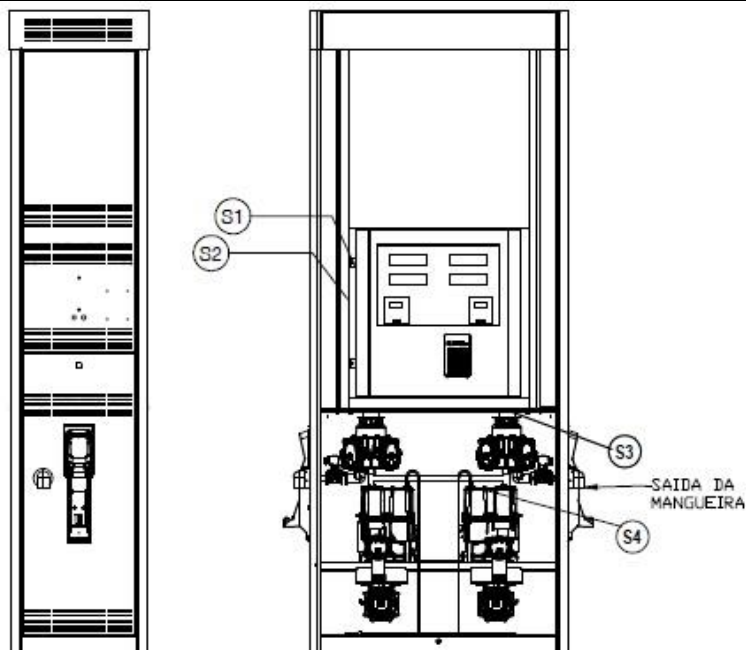

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-AV-LS COM A SAÍDA DE MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 11

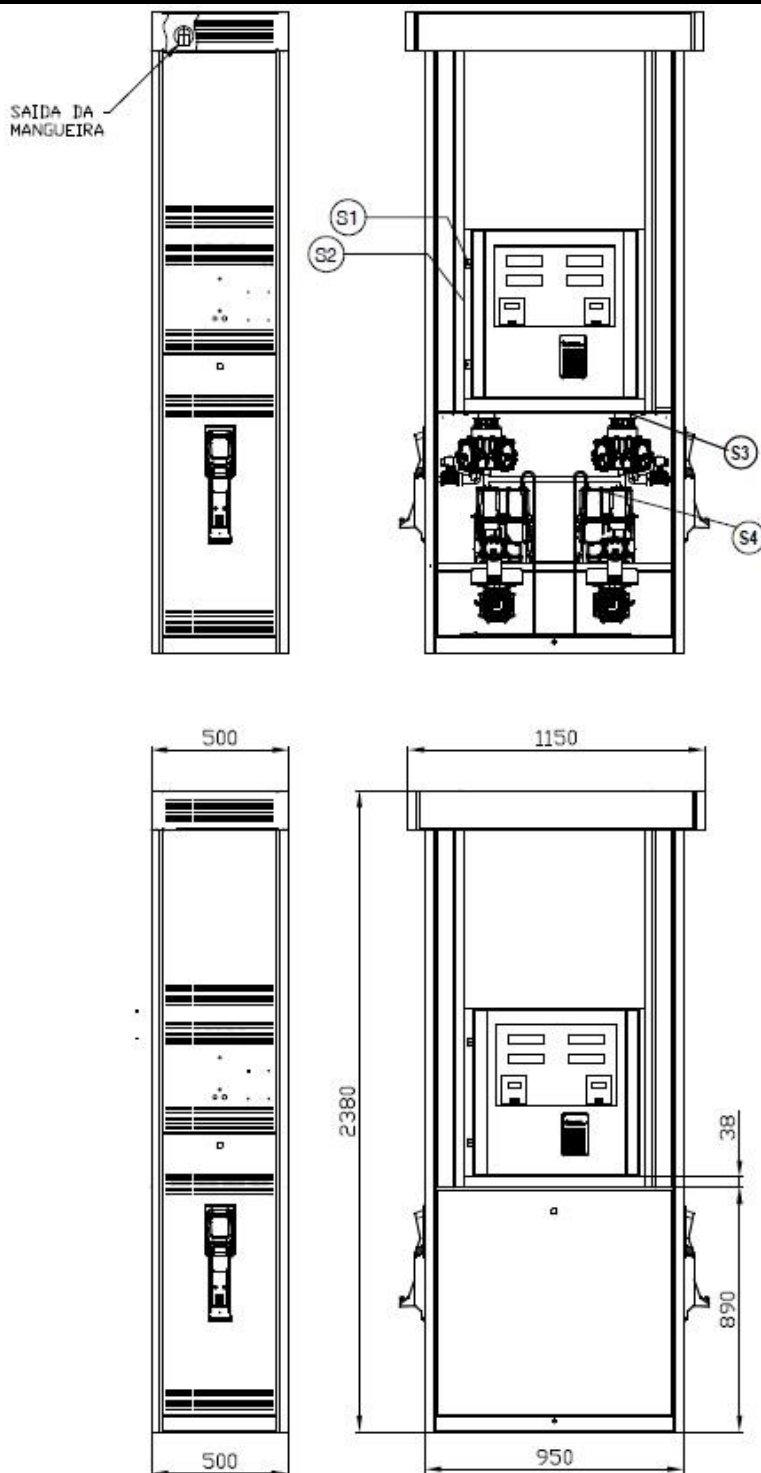

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-AV COM A SAÍDA DE MANGUEIRA ALTA

ANEXO 12

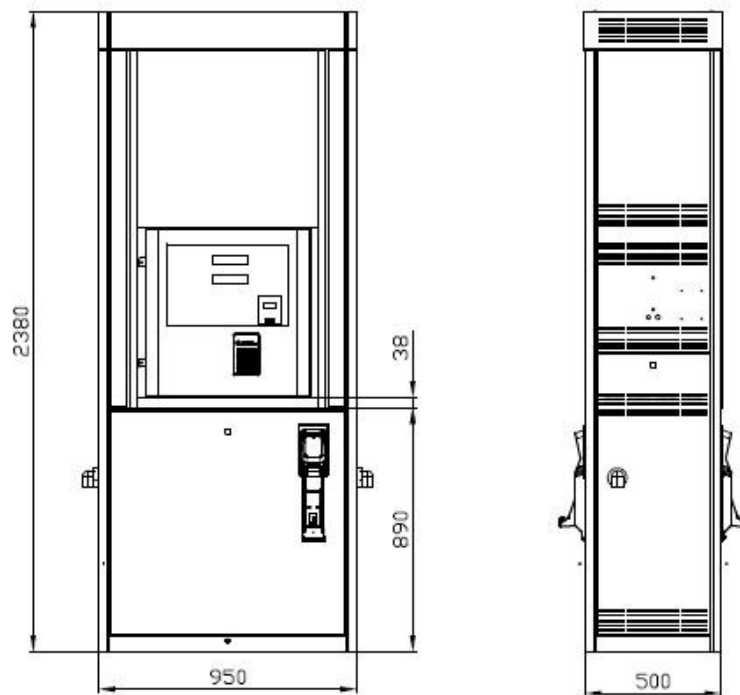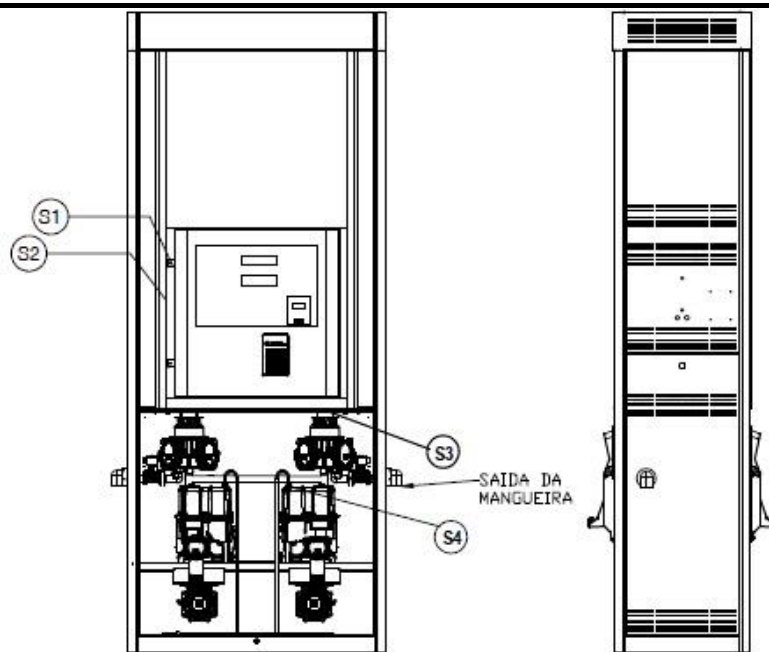

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-AV-LS COM A SAÍDA DE MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 13

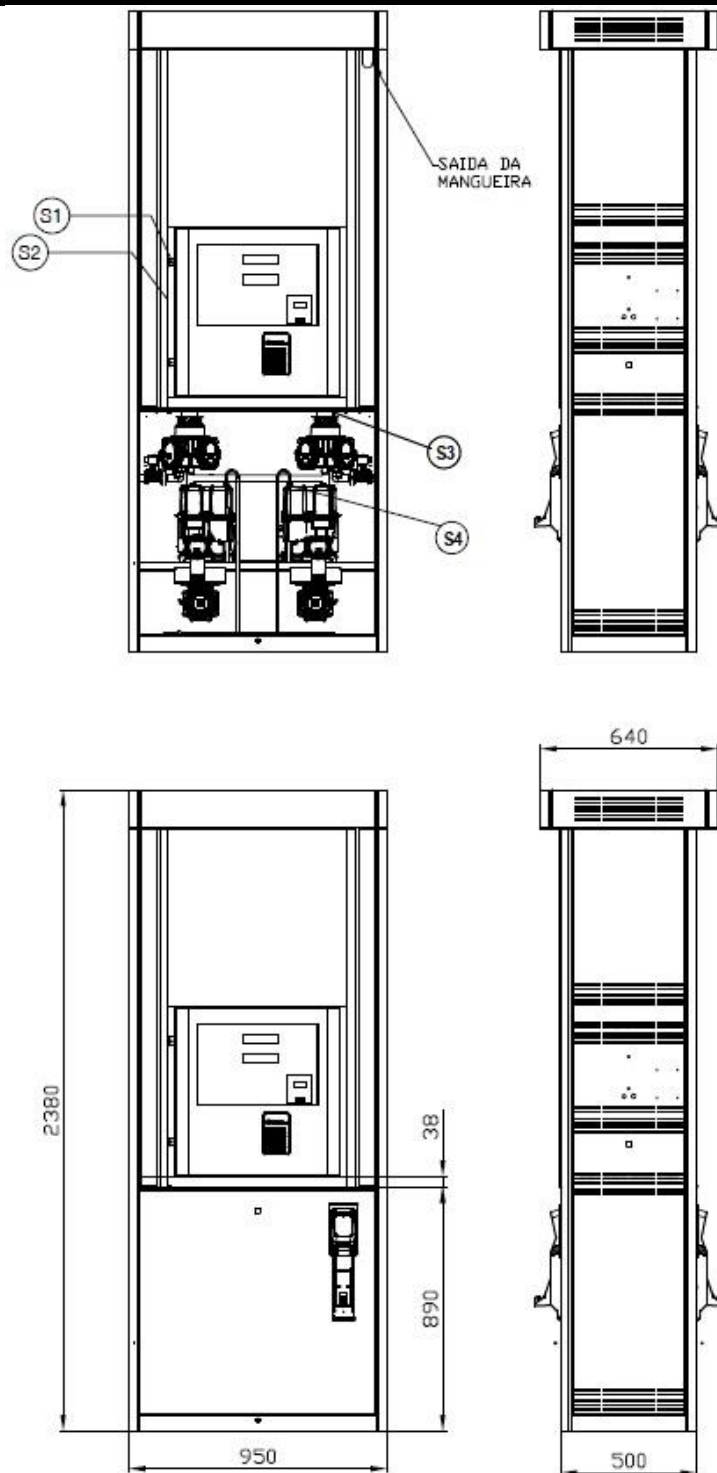

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.


VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-AV COM A SAÍDA DE MANGUEIRA ALTA

ANEXO 14

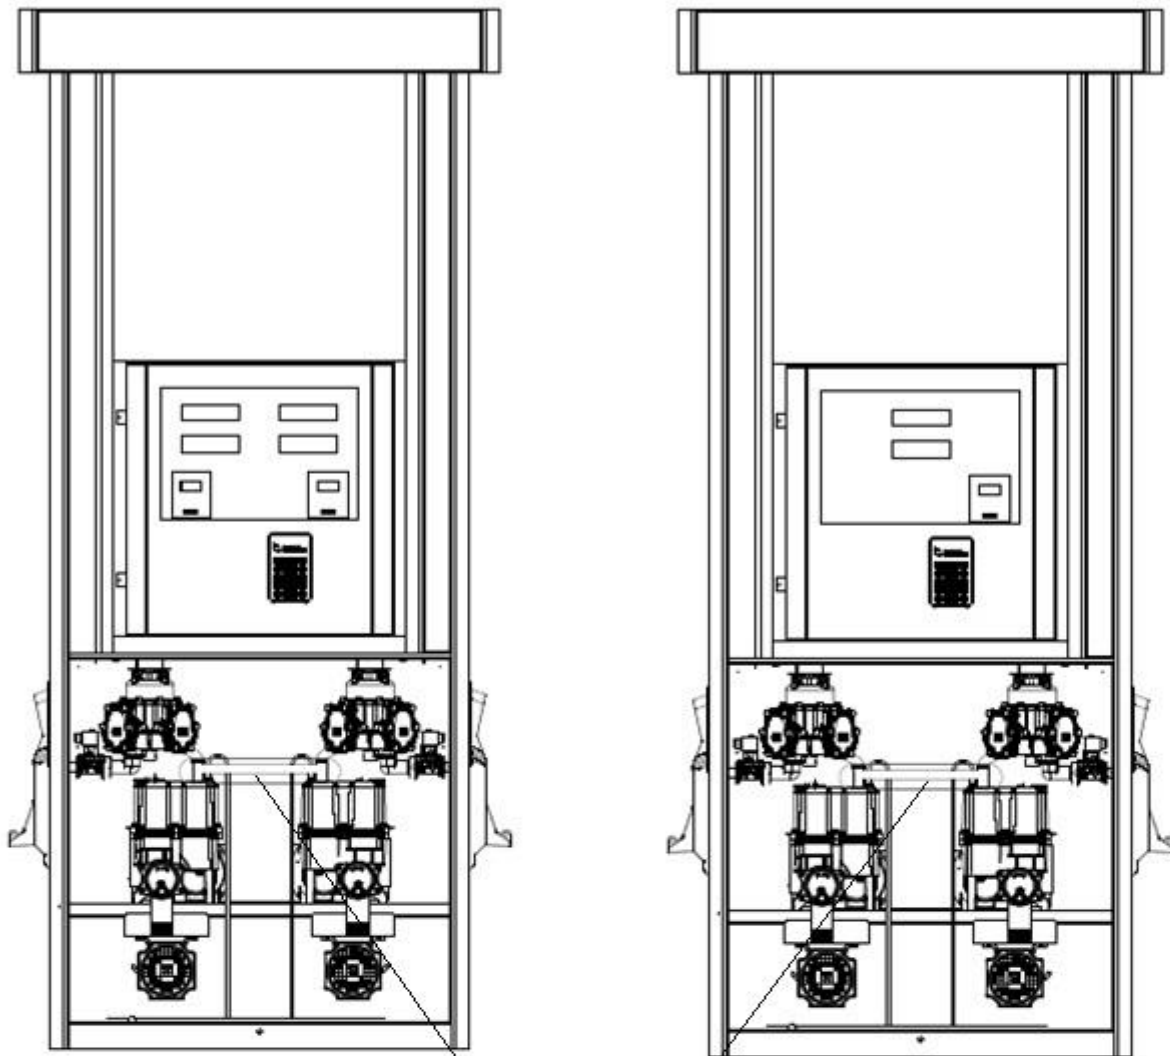

Vista com o detalhe de montagem do tubo na unidade de bombeamento

Vista com o detalhe do tubo

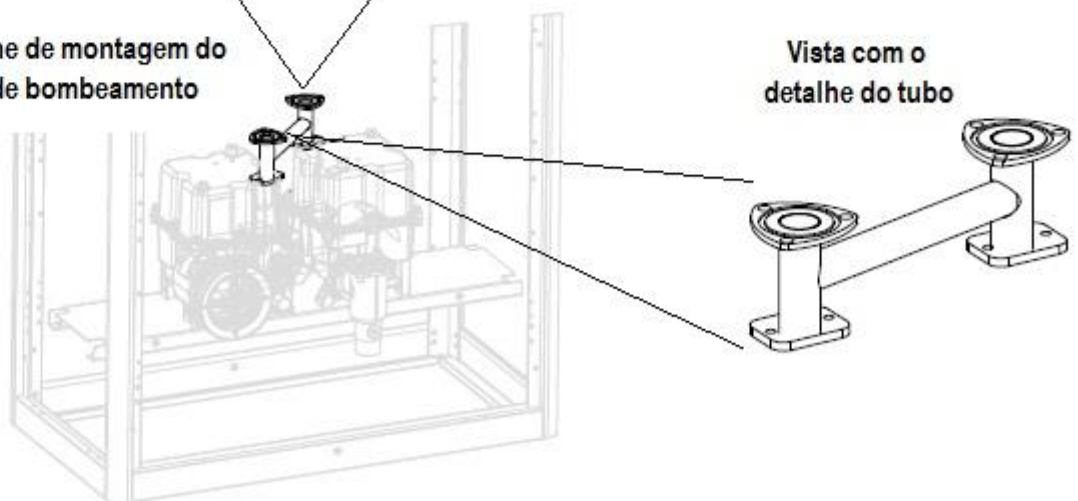

Obs.: Bombas AV com 2 unidades de bombeamento devem usar esse tubo.

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNAS DOS MODELOS PHR-1220-AV E PHR-1221-AV COM O DETALHE DO TUBO QUE INTERLIGA AS 2 UNIDADES DE BOMBEAMENTO

ANEXO 15

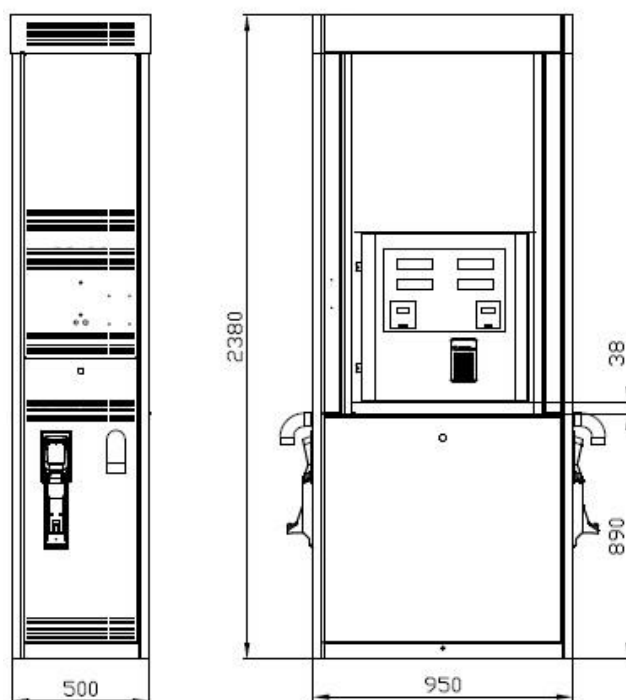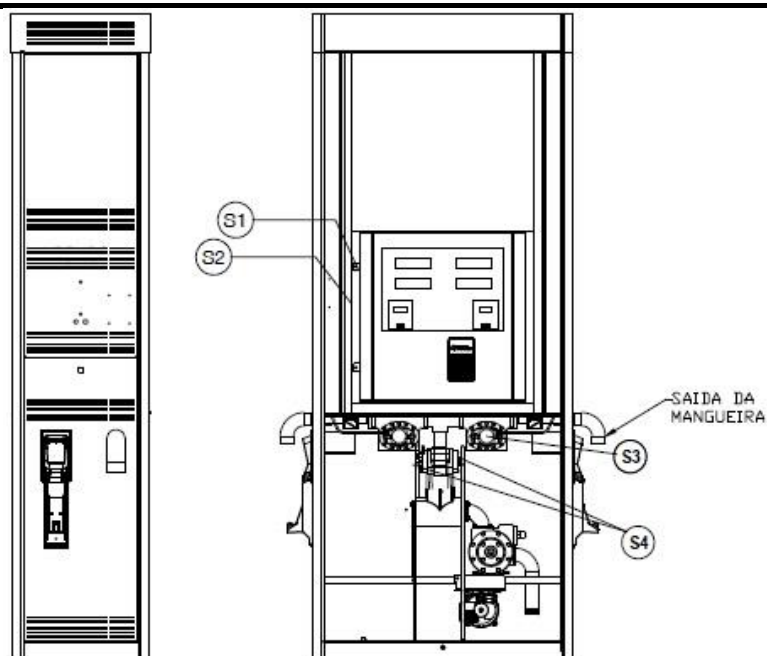

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-AV-L COM A SAÍDA DE MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 16

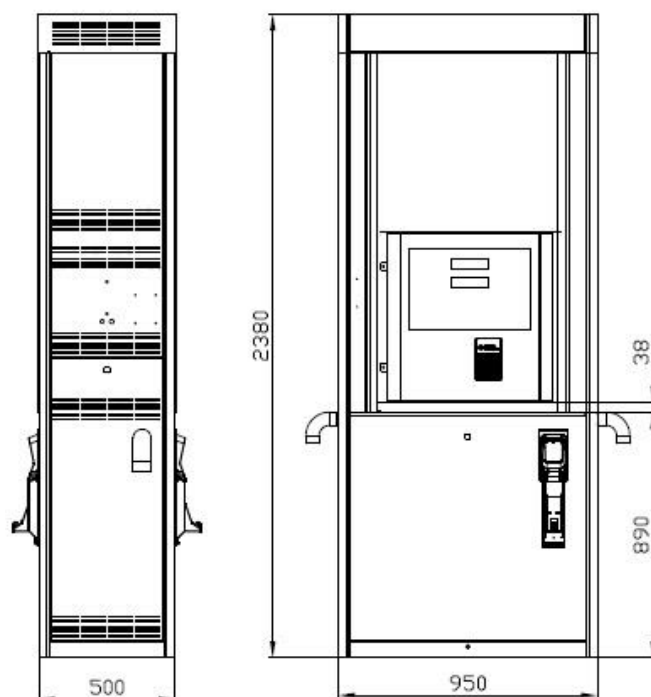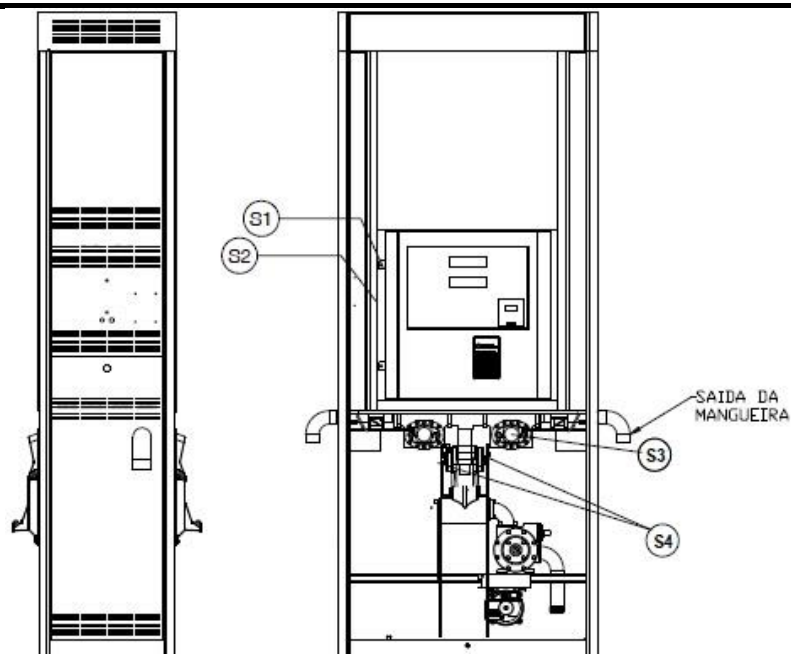

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-AV-L COM A SAÍDA DE MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 17

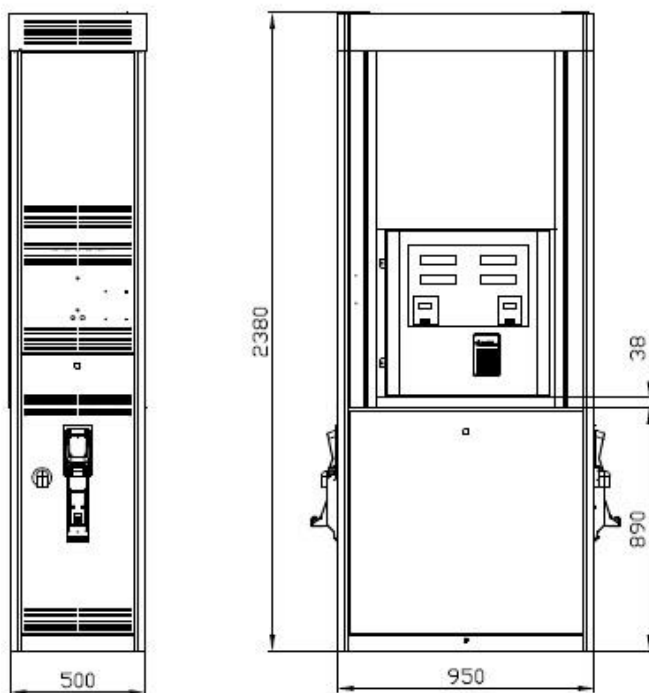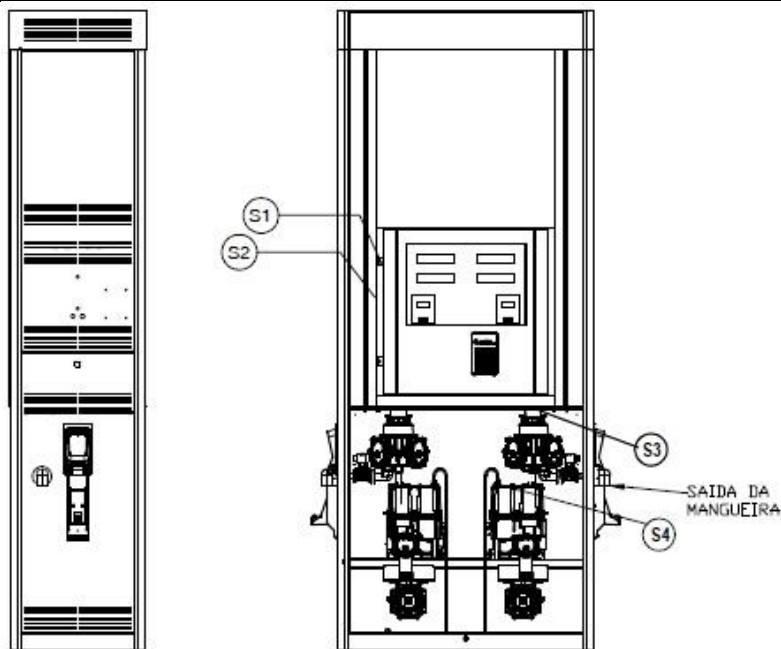

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2220-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 18

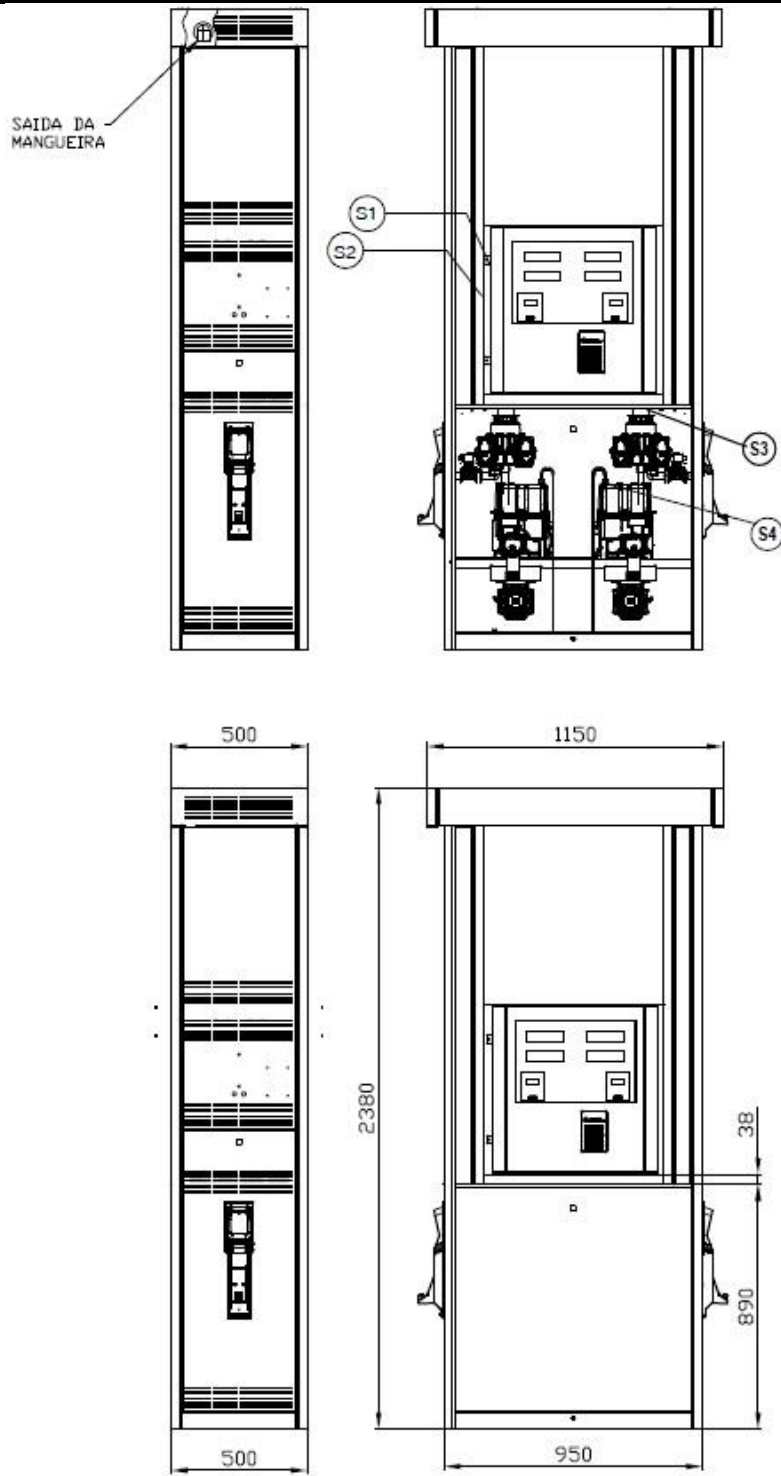


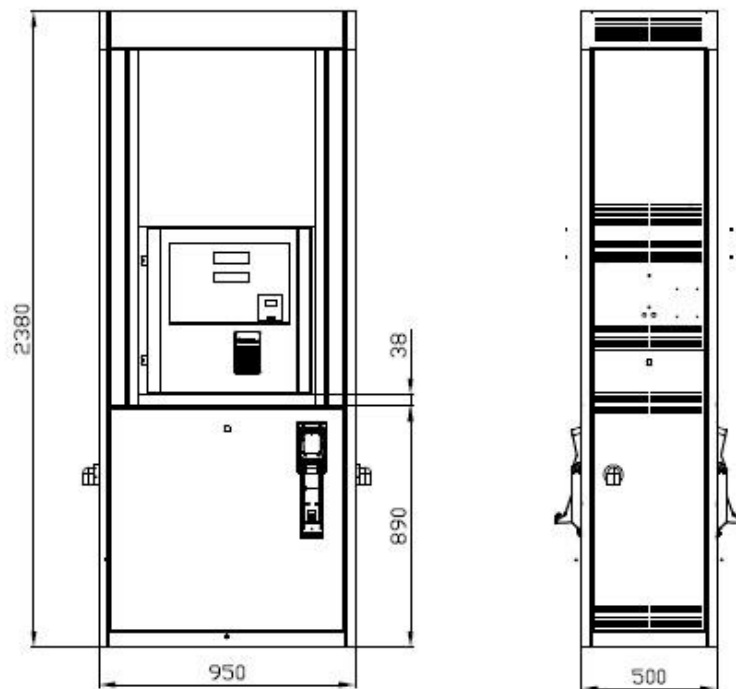
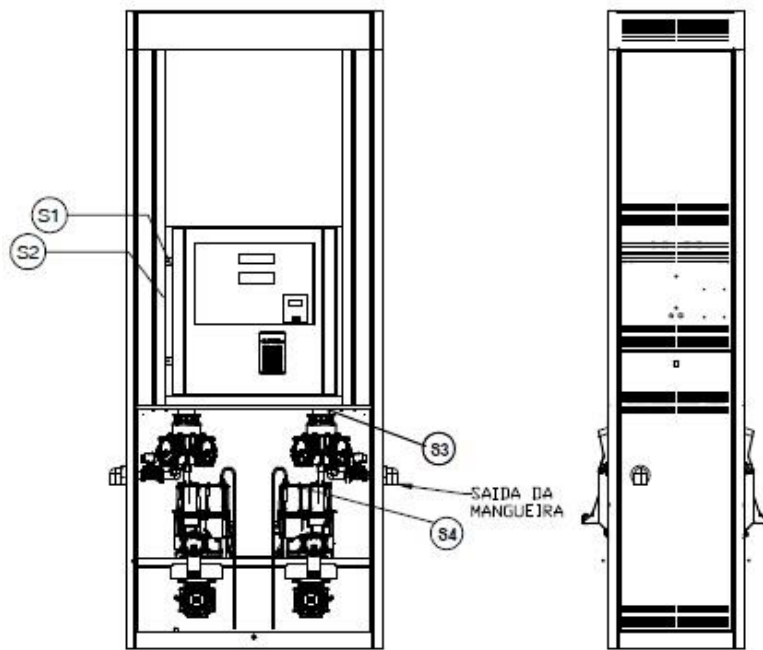
PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

	REQUERENTE: GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.	
	VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM DO MODELO PHR-2220 COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA	ANEXO 19



PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 20

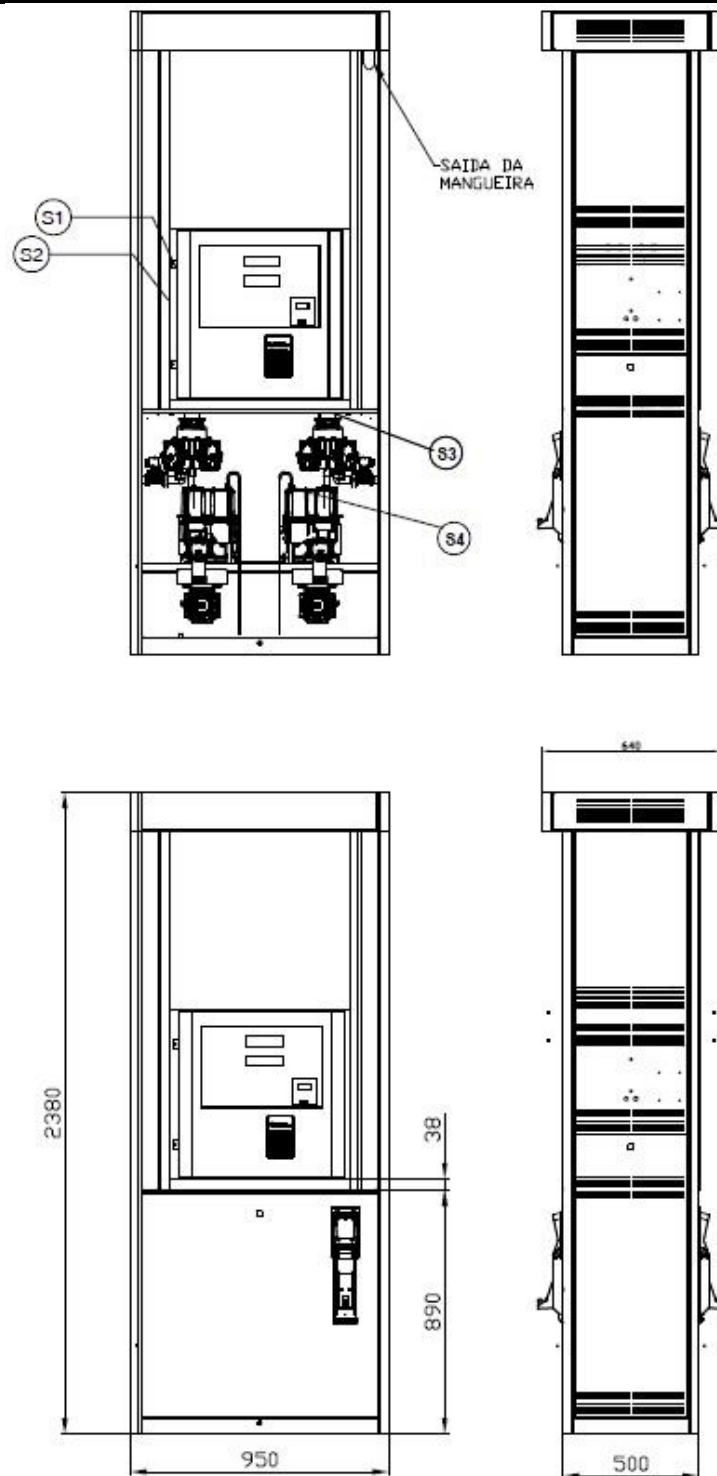

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221 COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 21

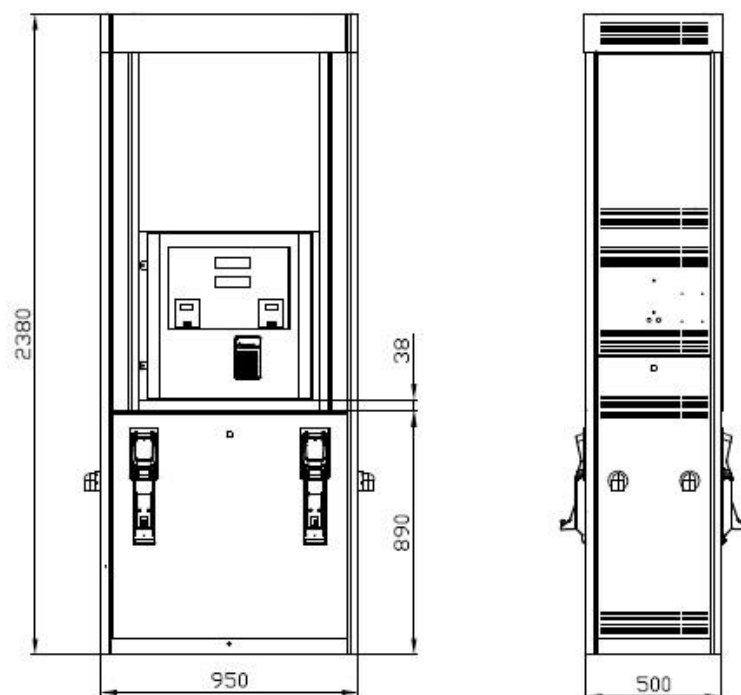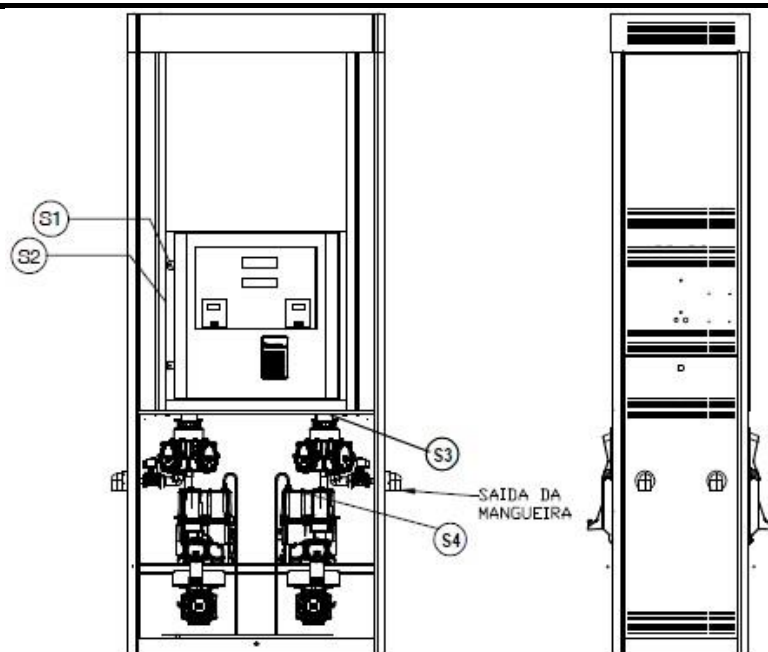

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2421-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 22

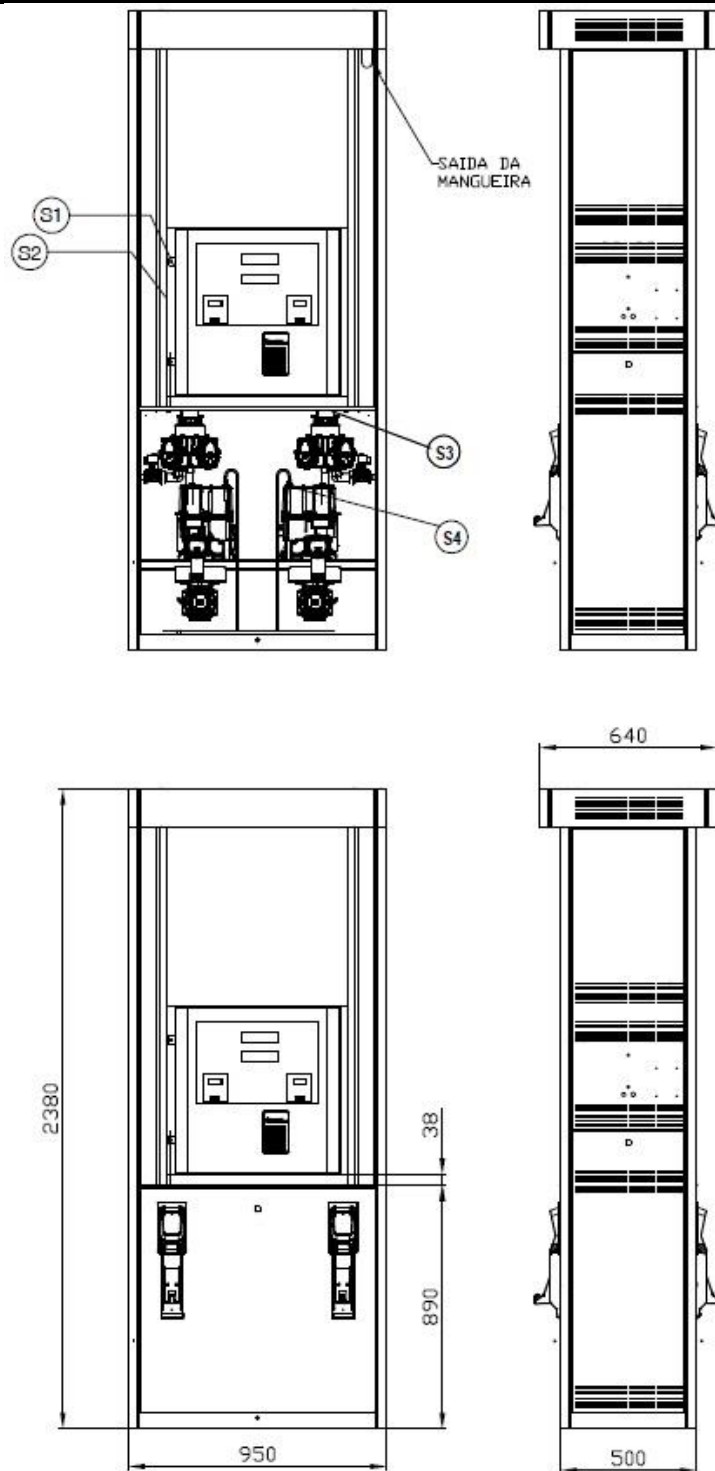

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2421 COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 23

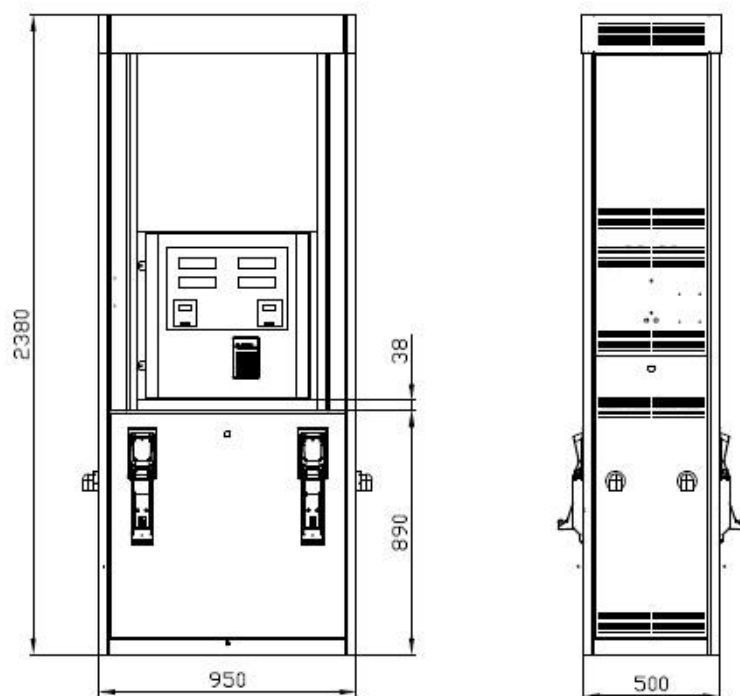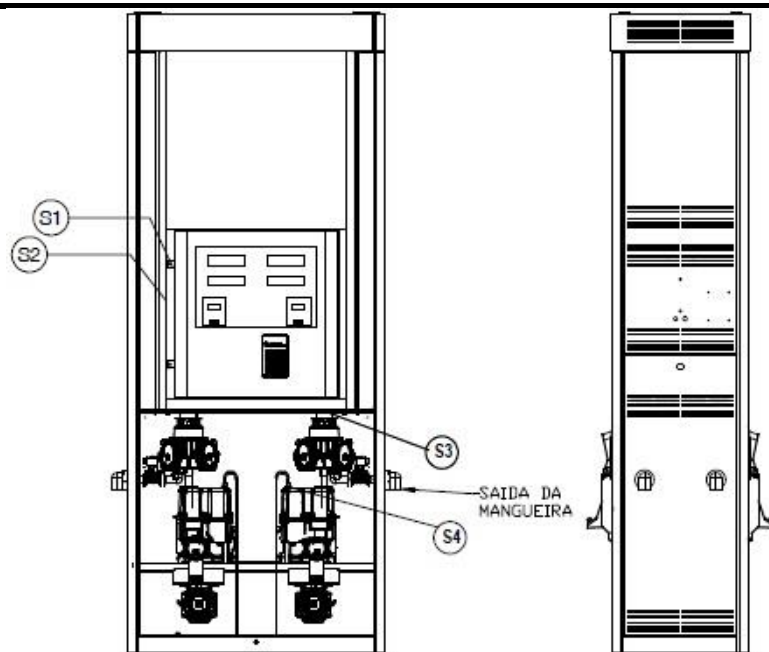

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2422-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 24

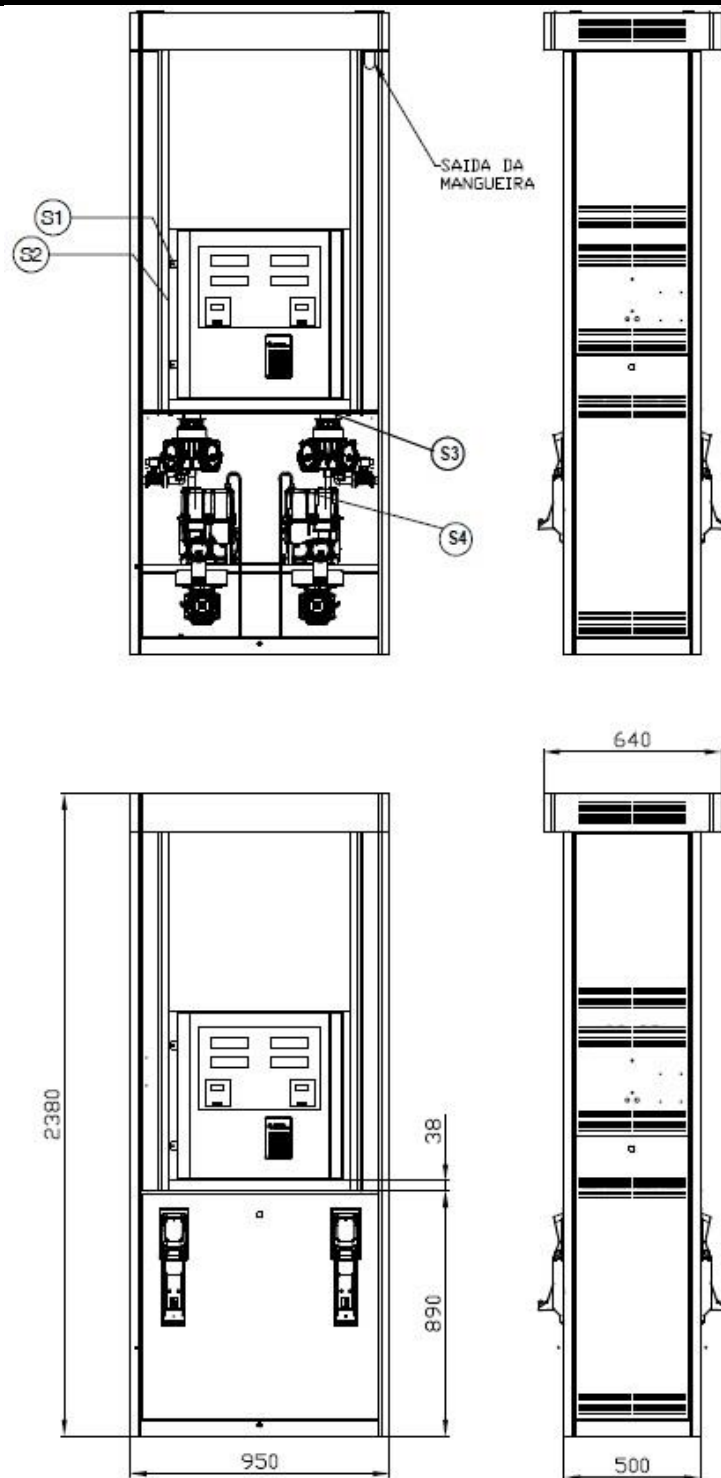

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores
- S4 – Nos dispositivos eliminadores e separadores de ar e gases

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2422 COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 25

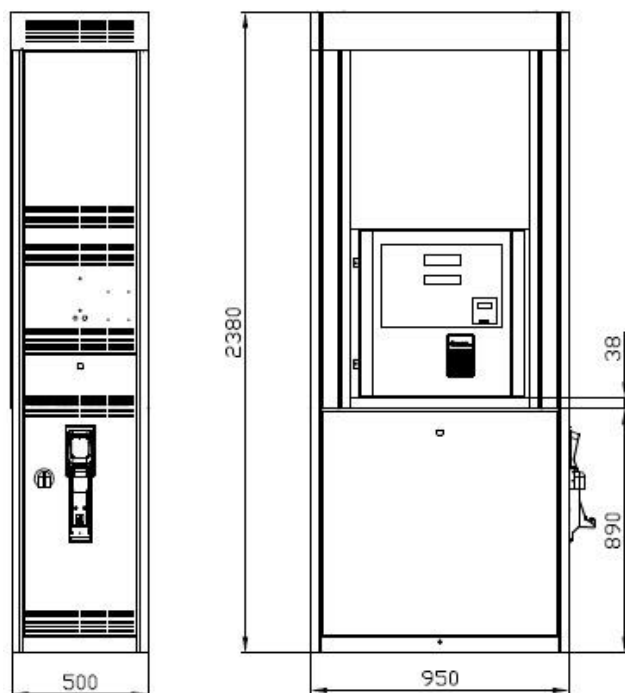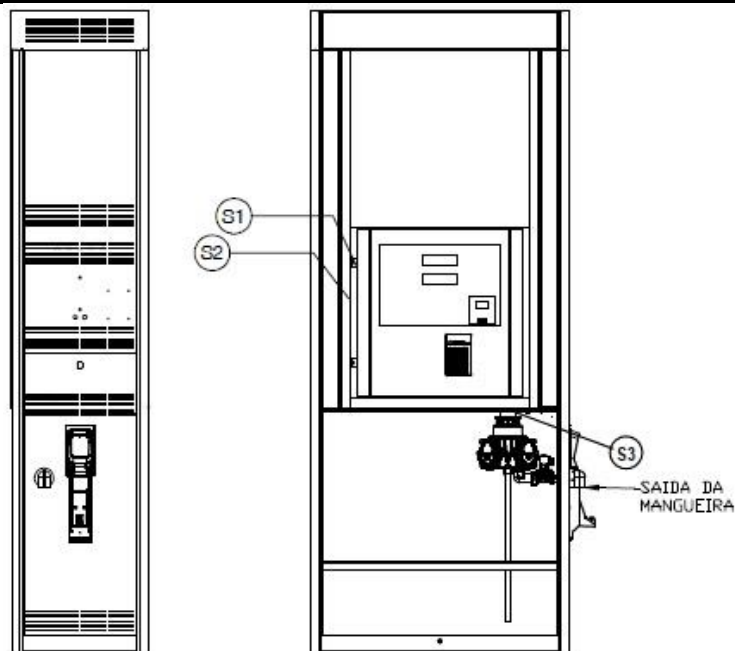

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 26

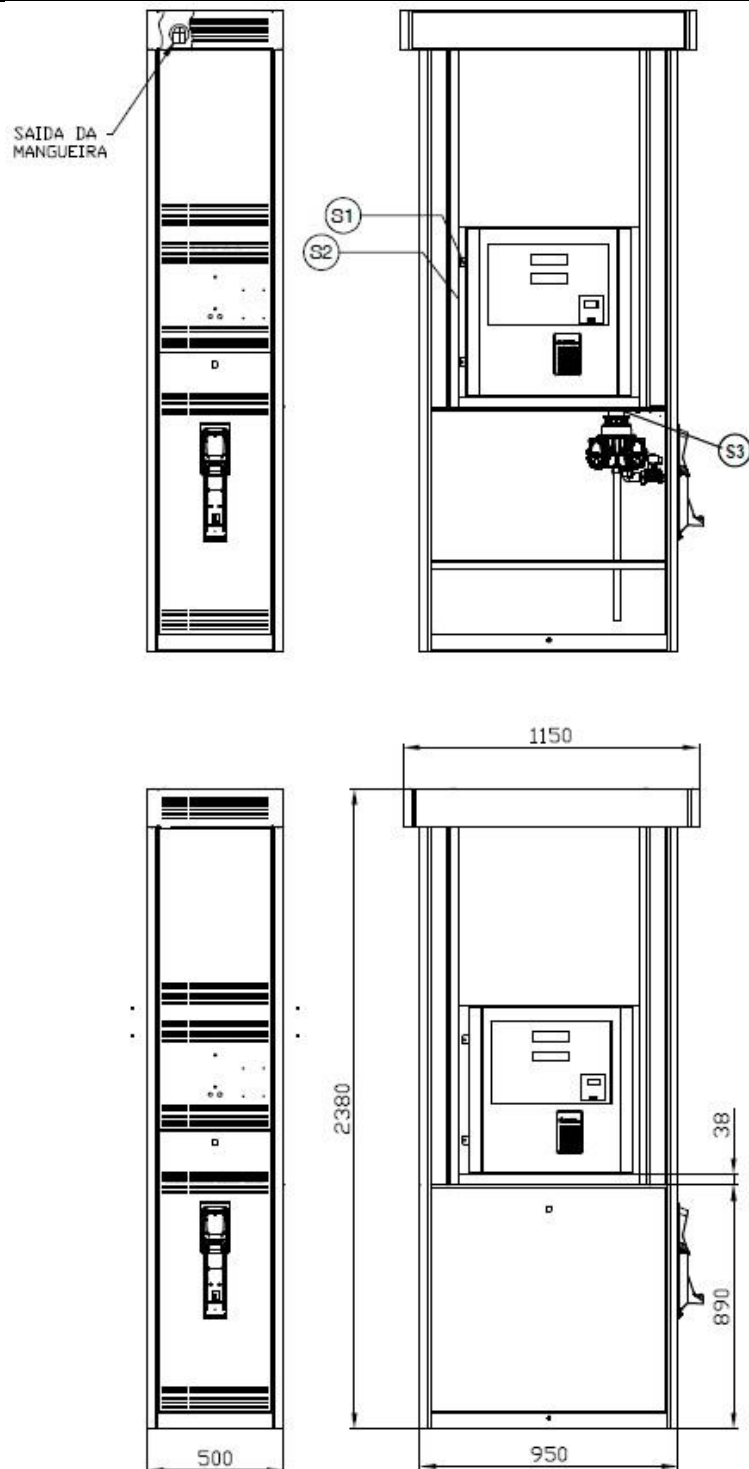

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 27

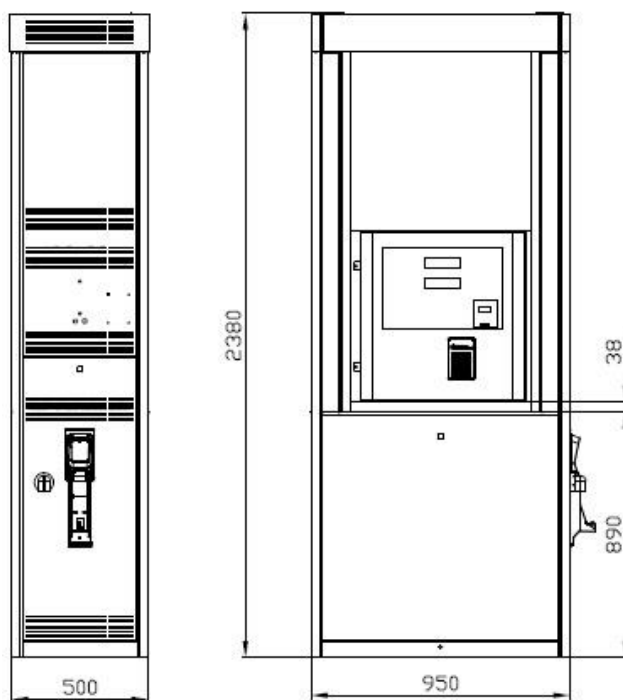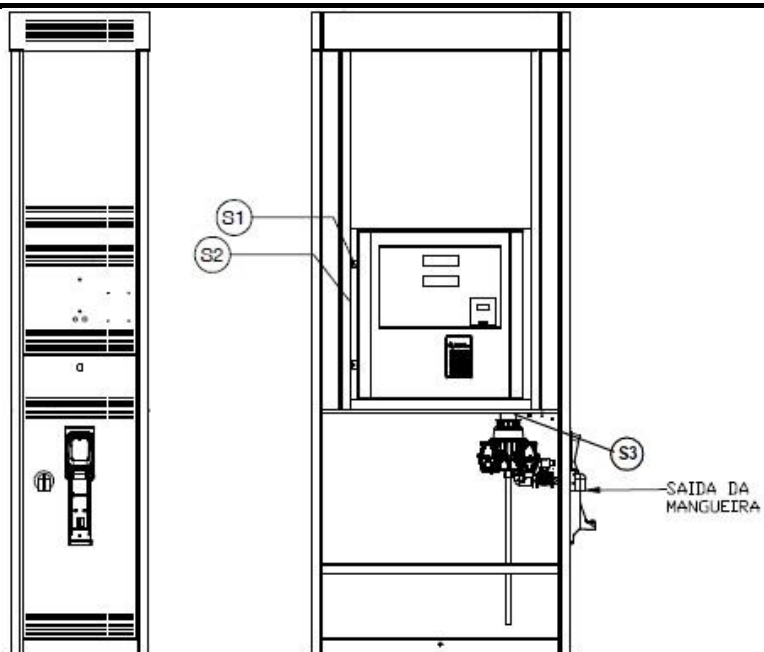

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-D-AV-LS COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 28

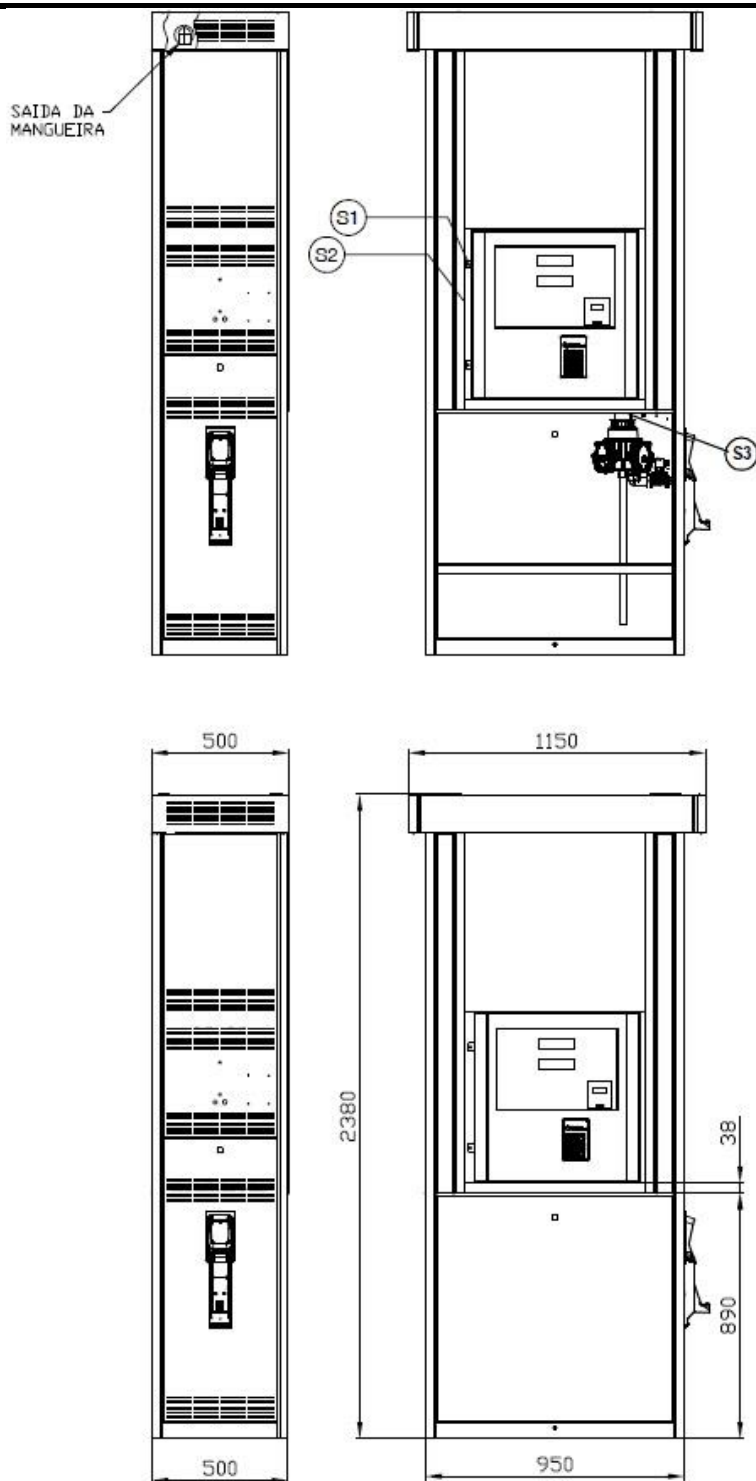

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-D-AV COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 29

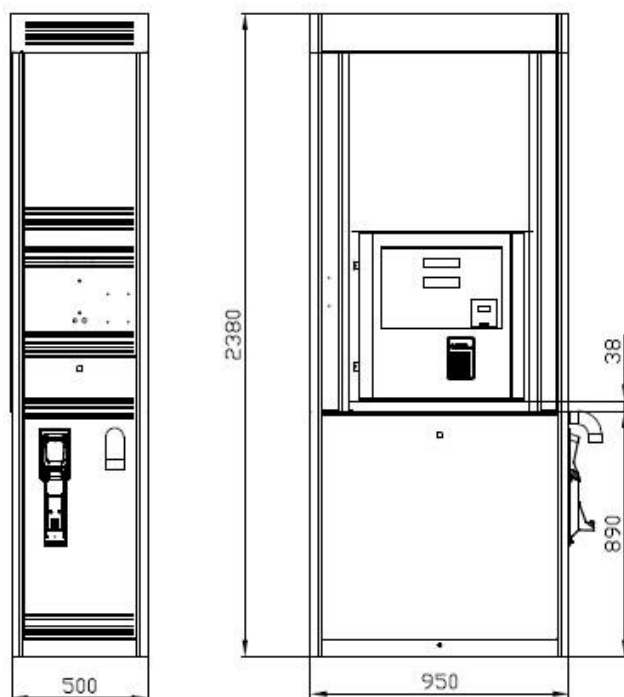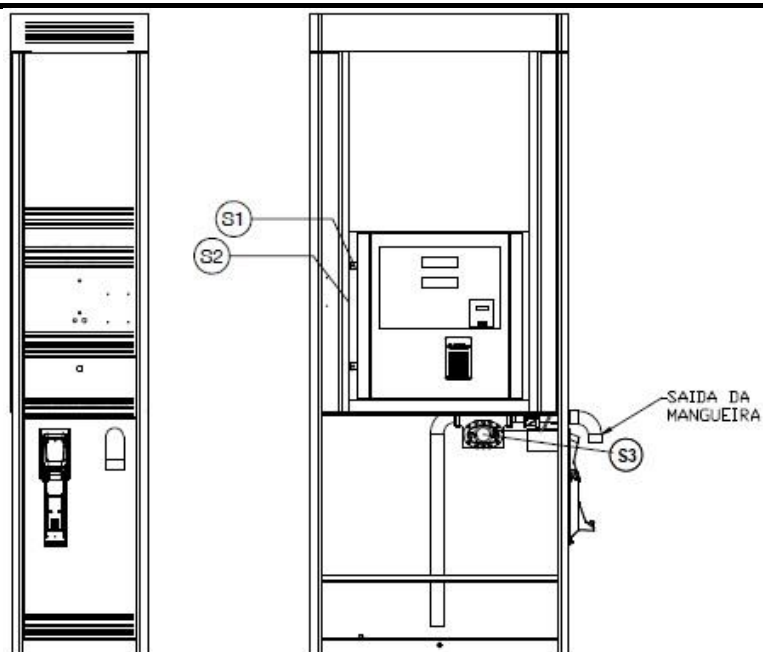

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1120-D-AV-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 30

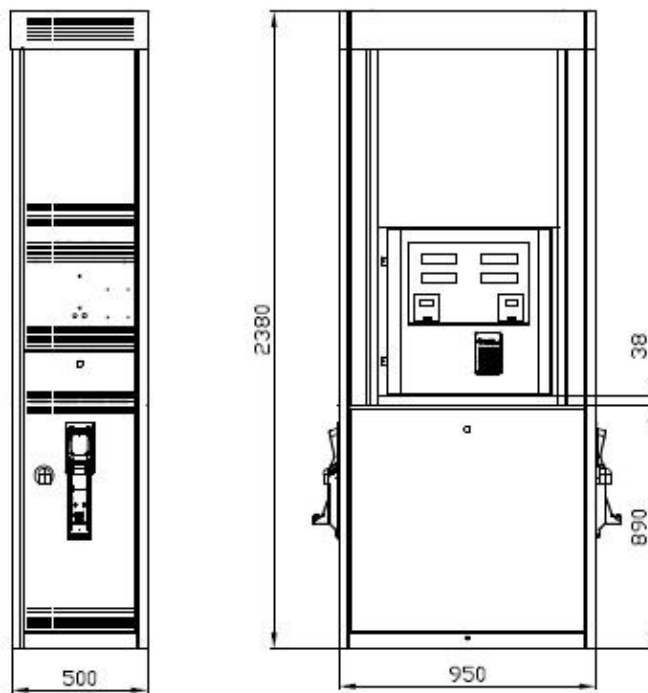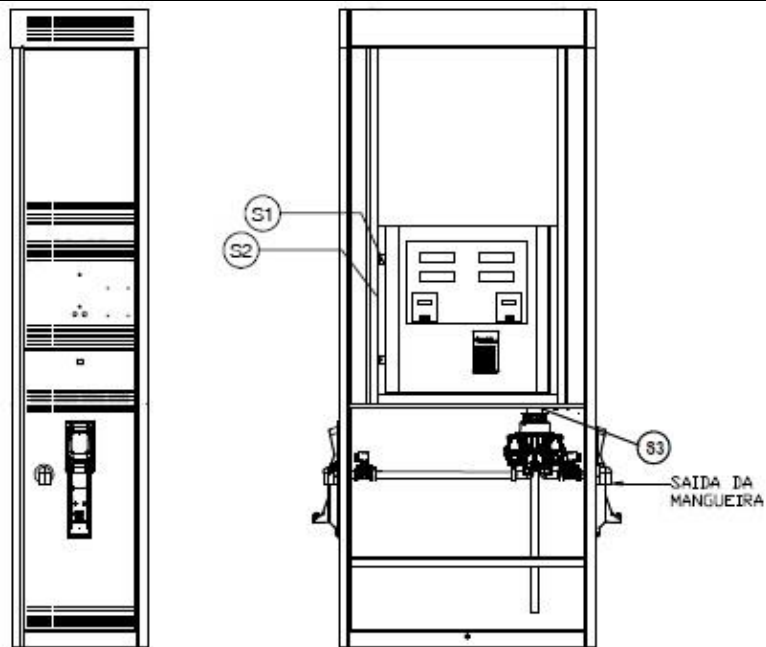

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 31

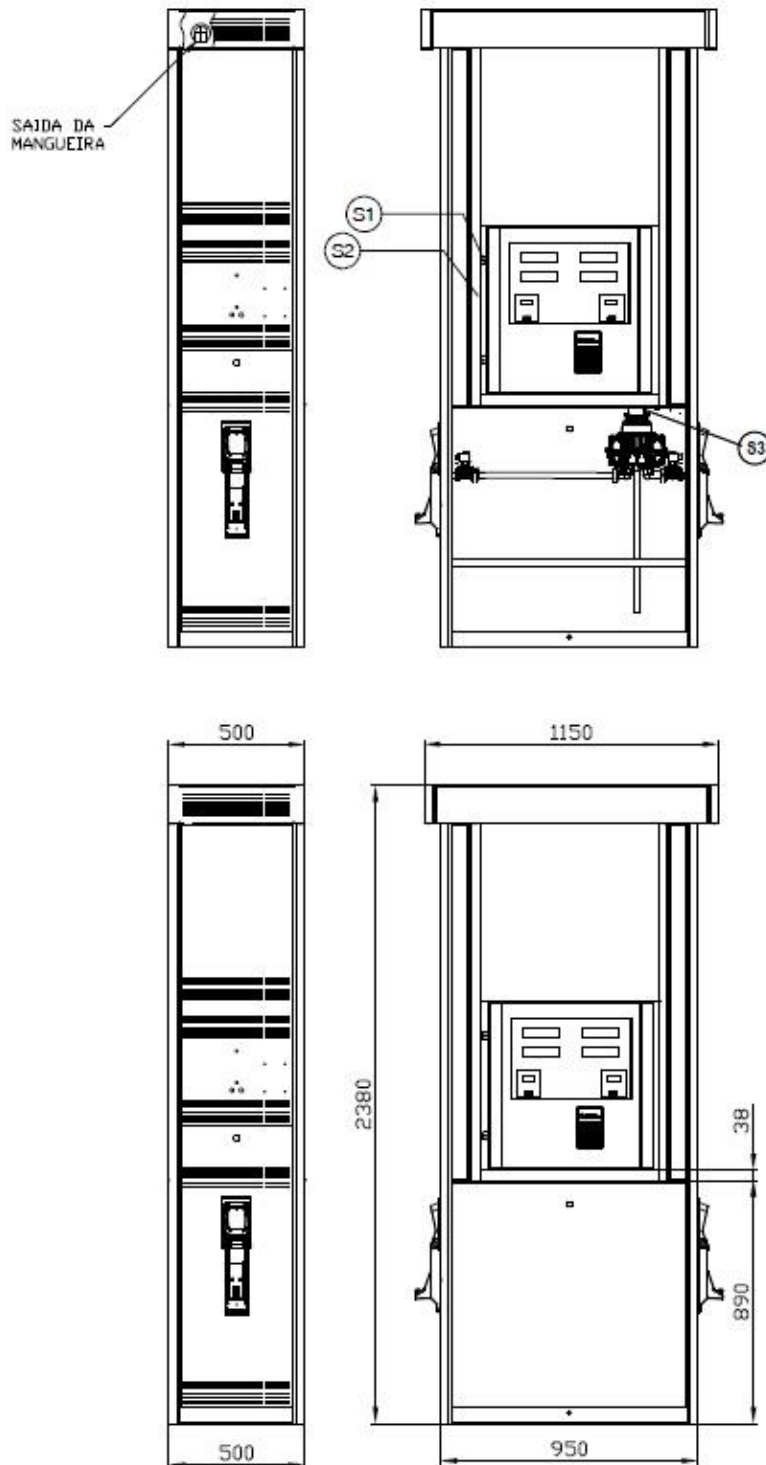

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 32

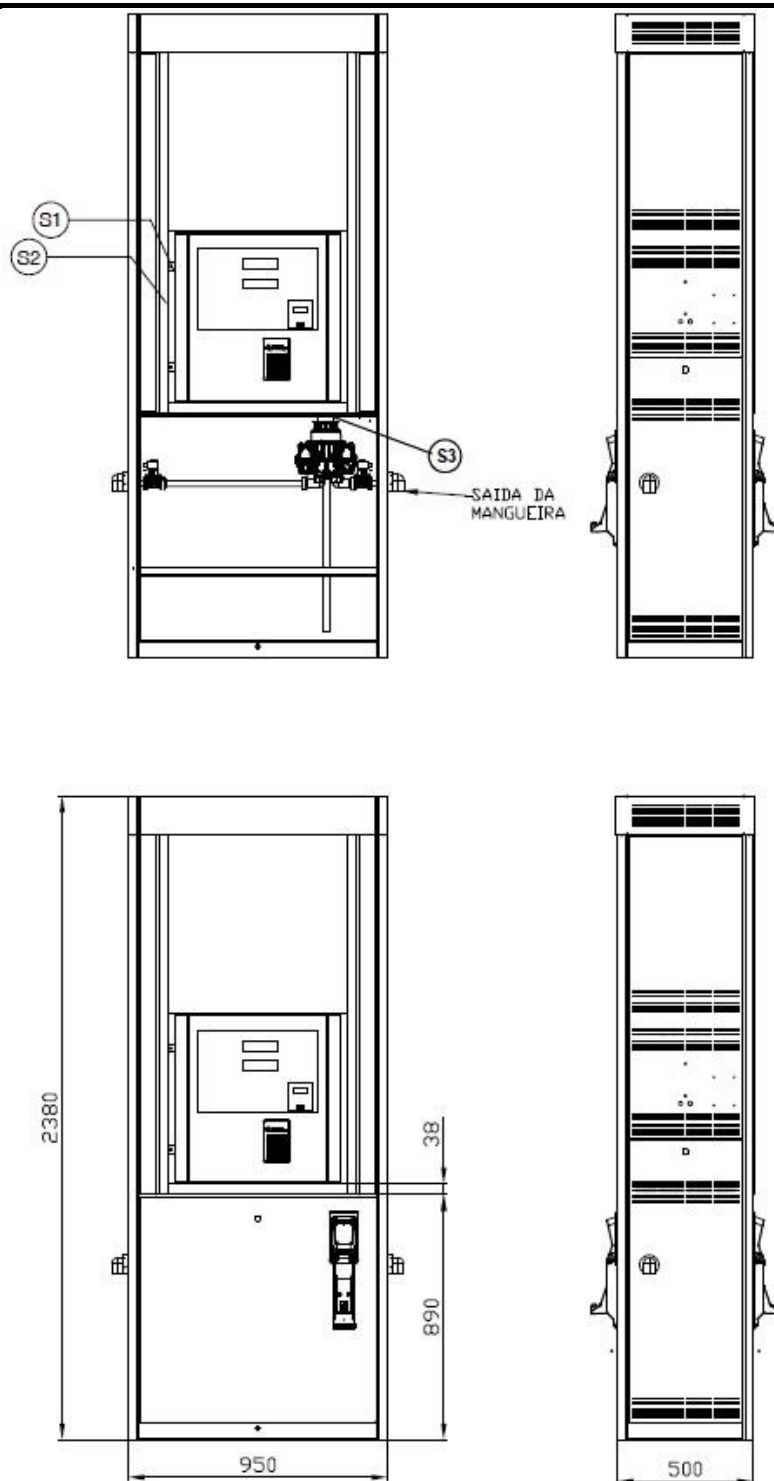

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 33

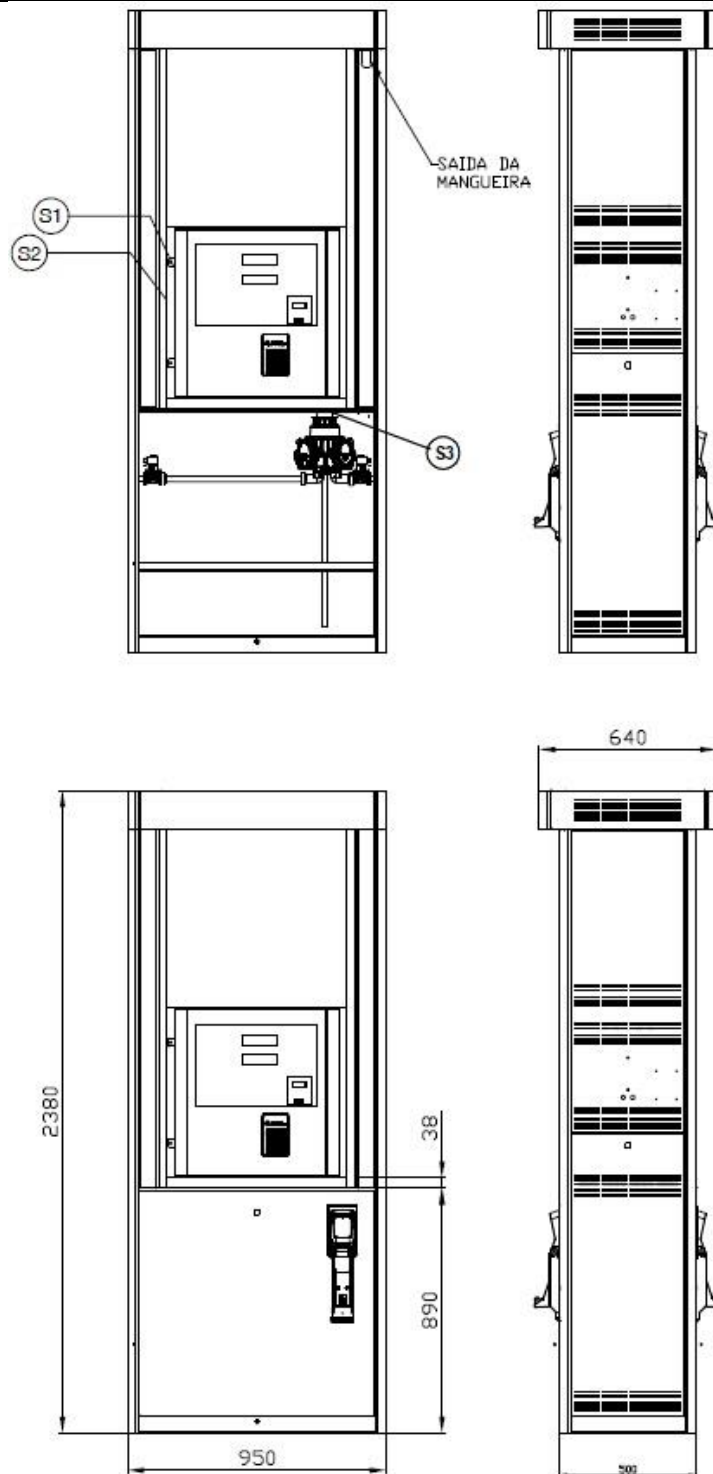

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 34

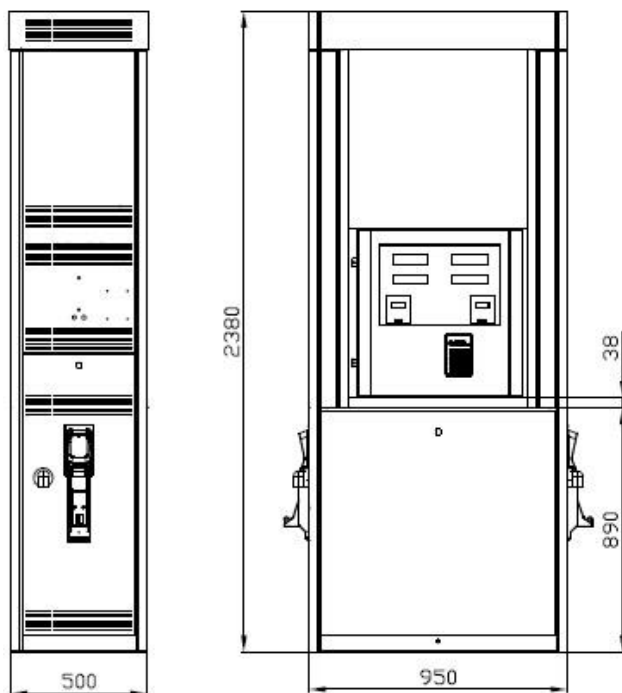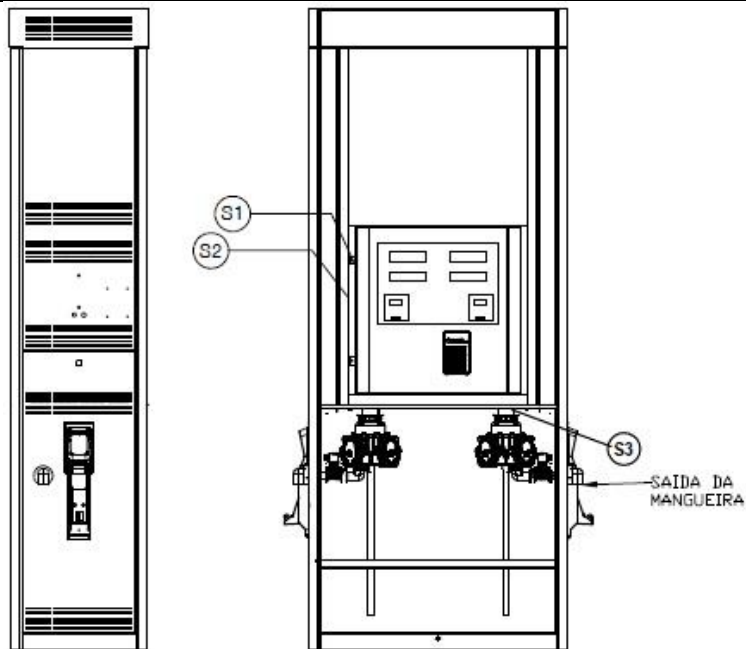

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-D-AV-LS COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 35

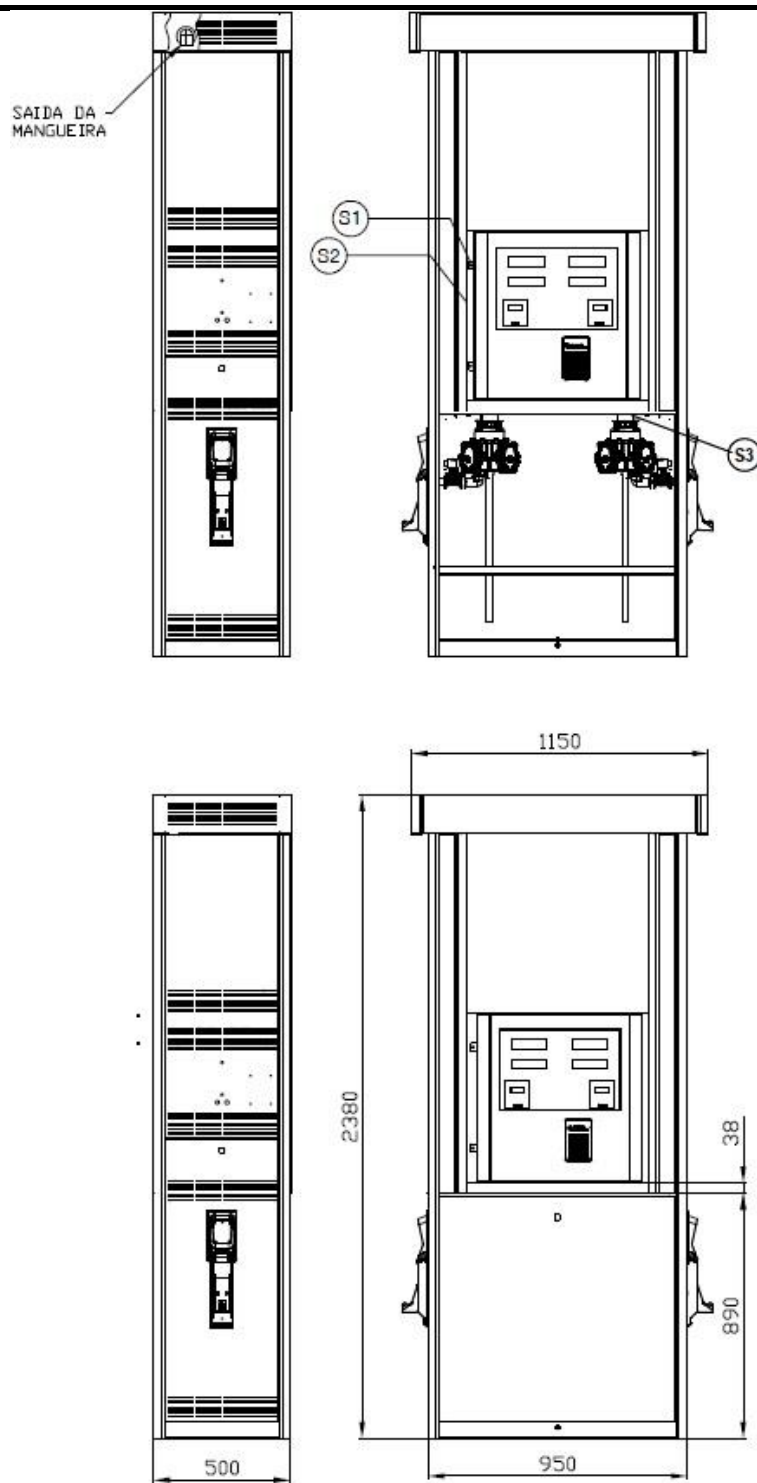

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-D-AV COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 36

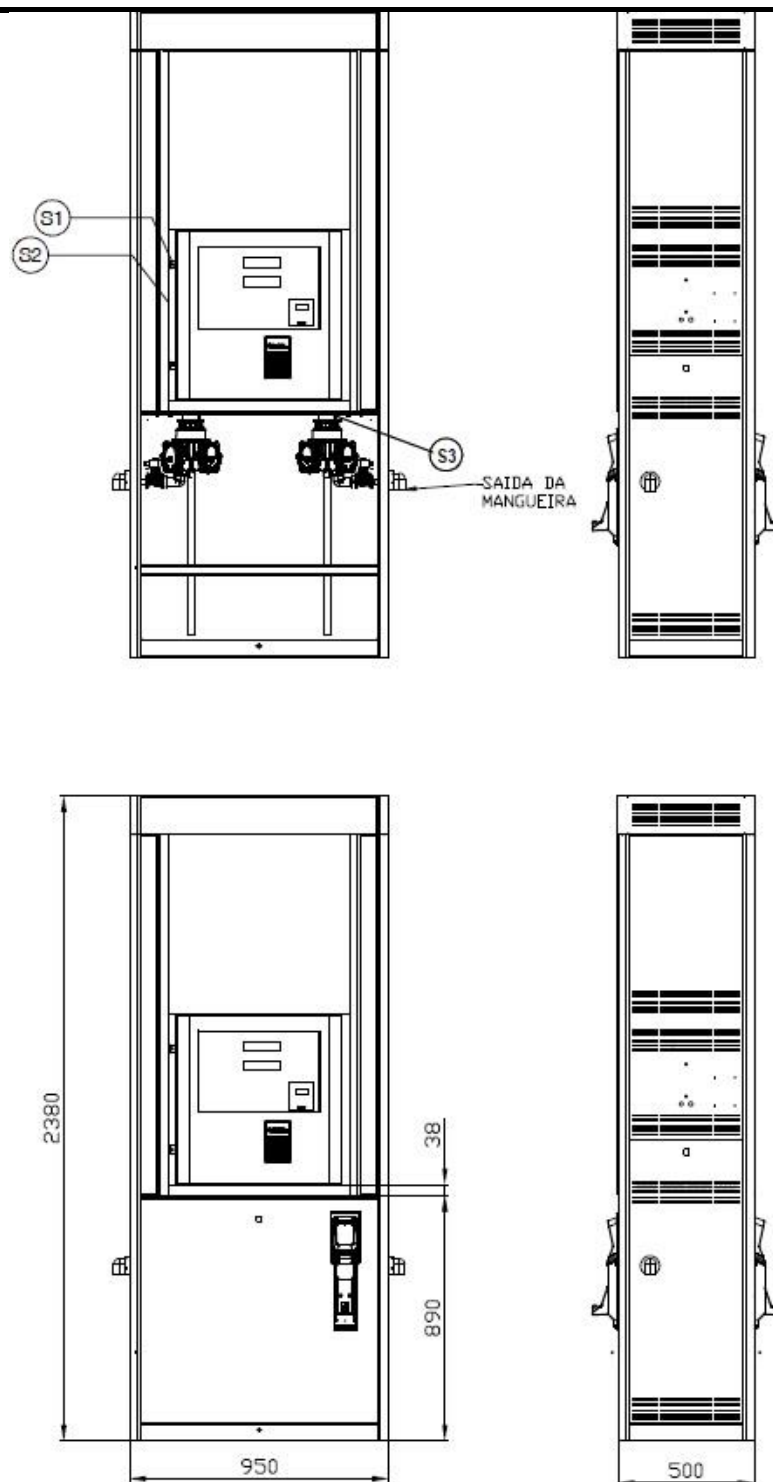

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-D-AV-LS COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 37

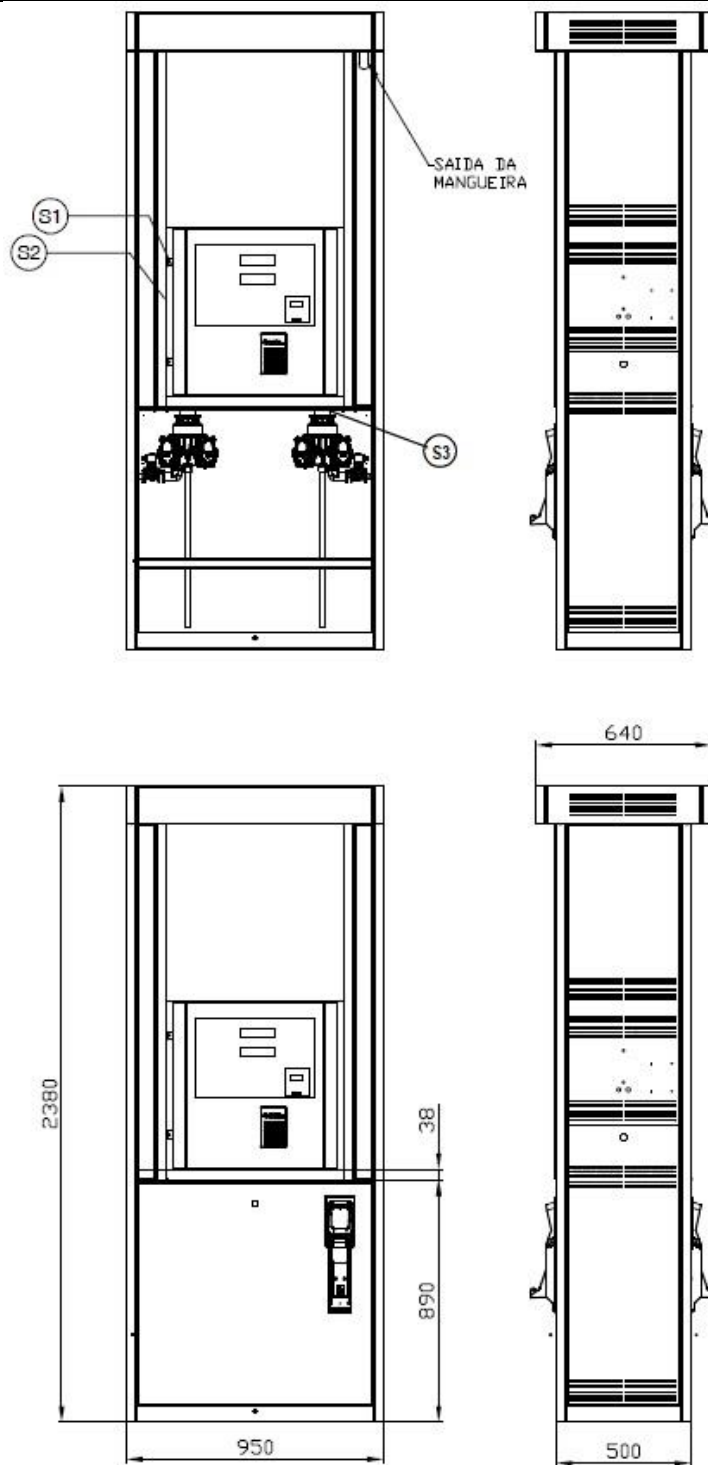

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-D-AV COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 38

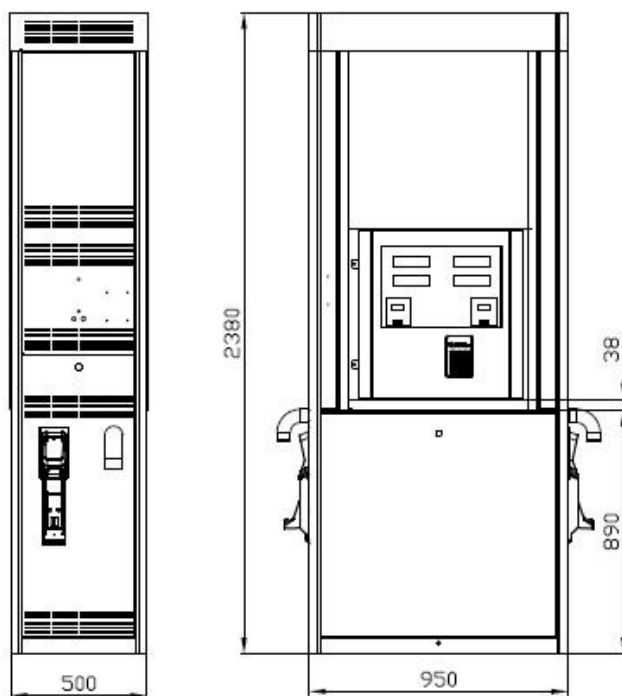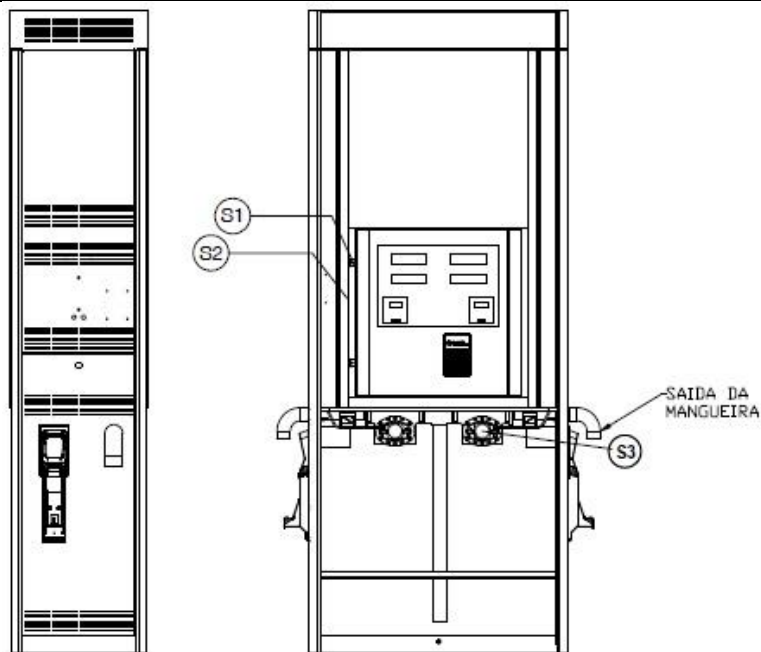

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1220-D-AV-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 39

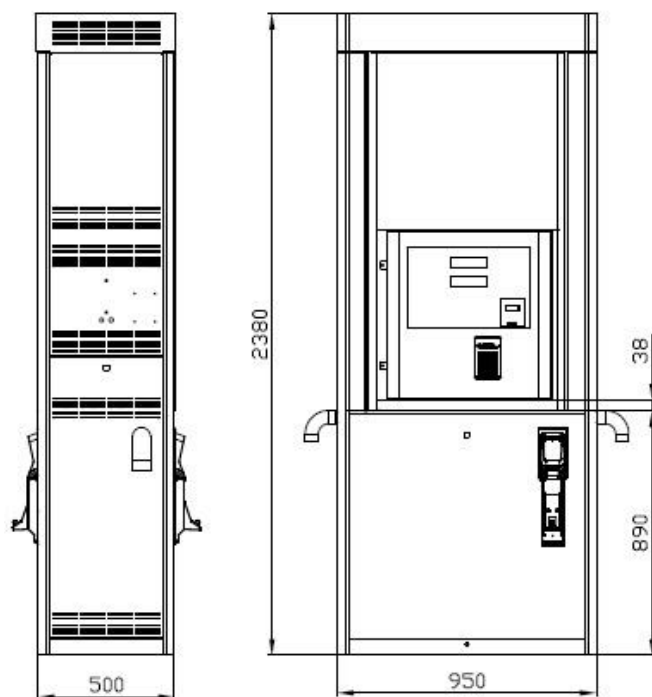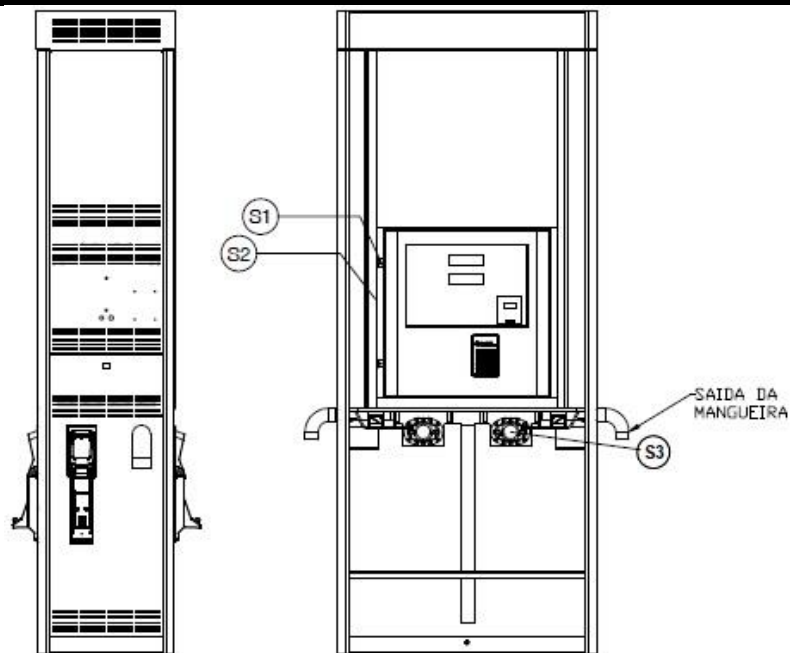

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-1221-D-AV-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 40

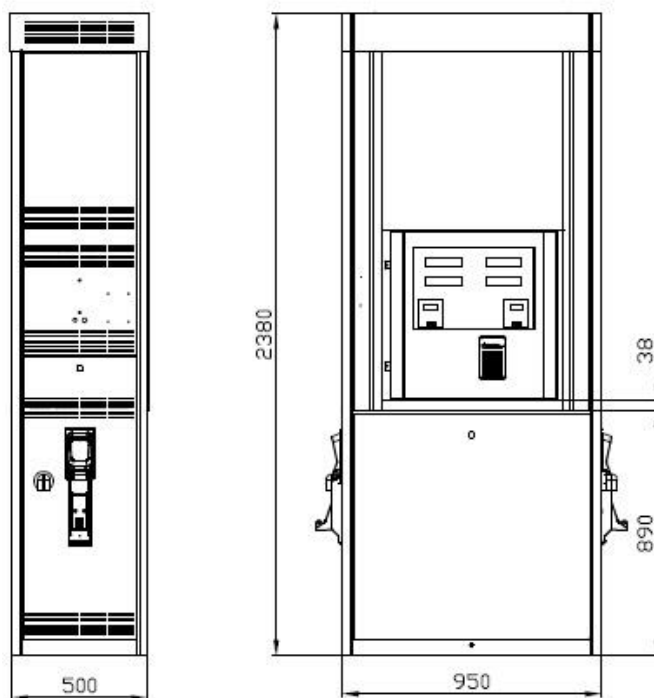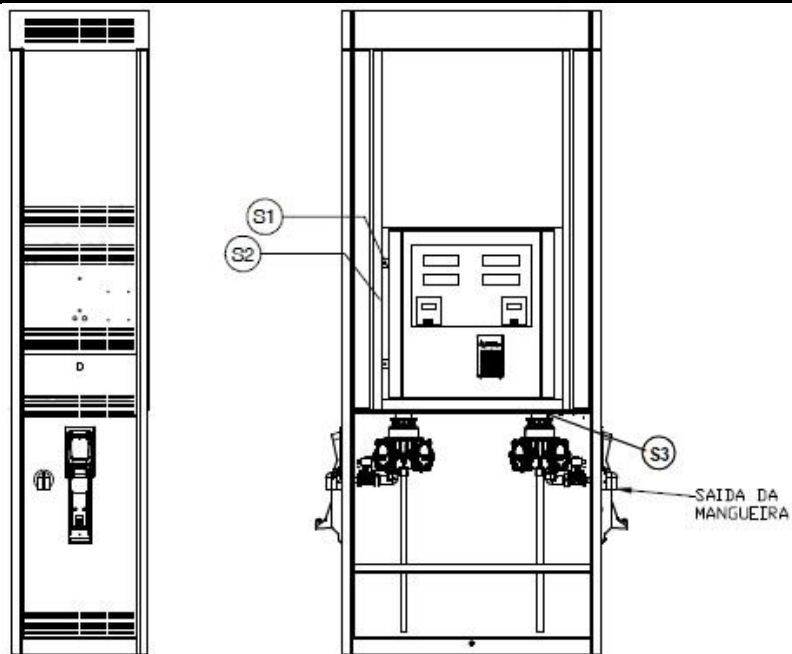

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2220-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 41

SAIDA DA
MANGUEIRA

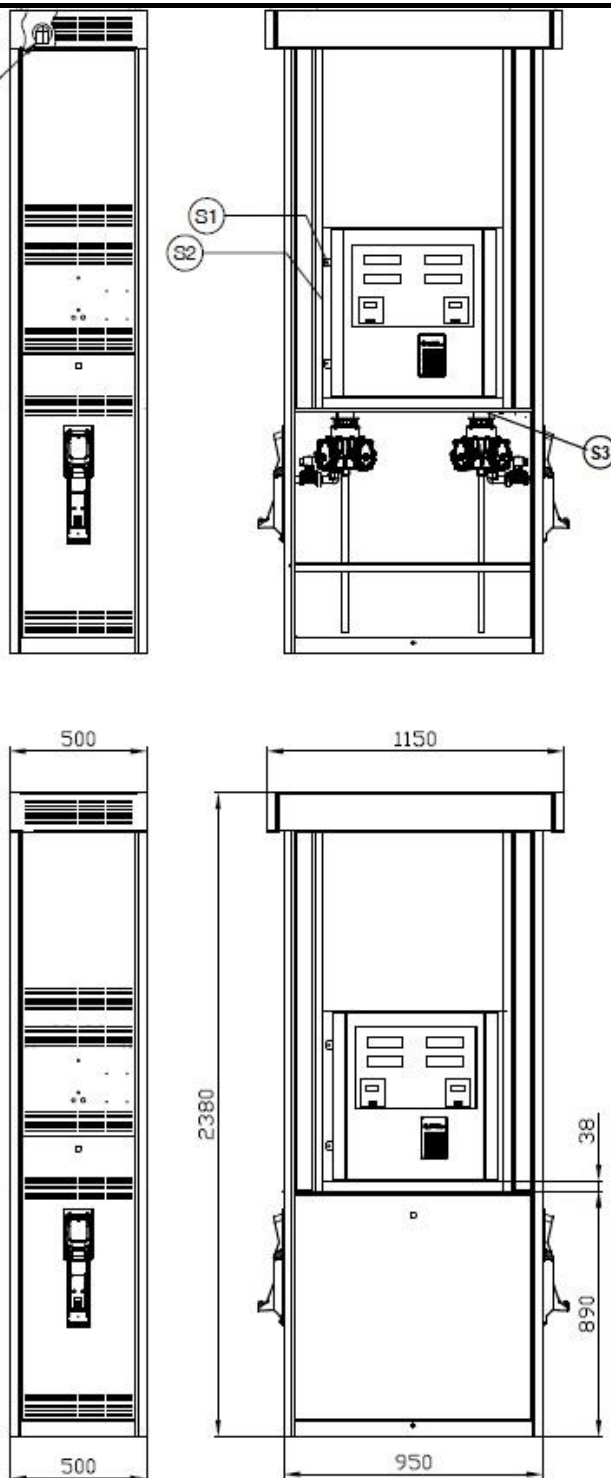

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2220-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 42

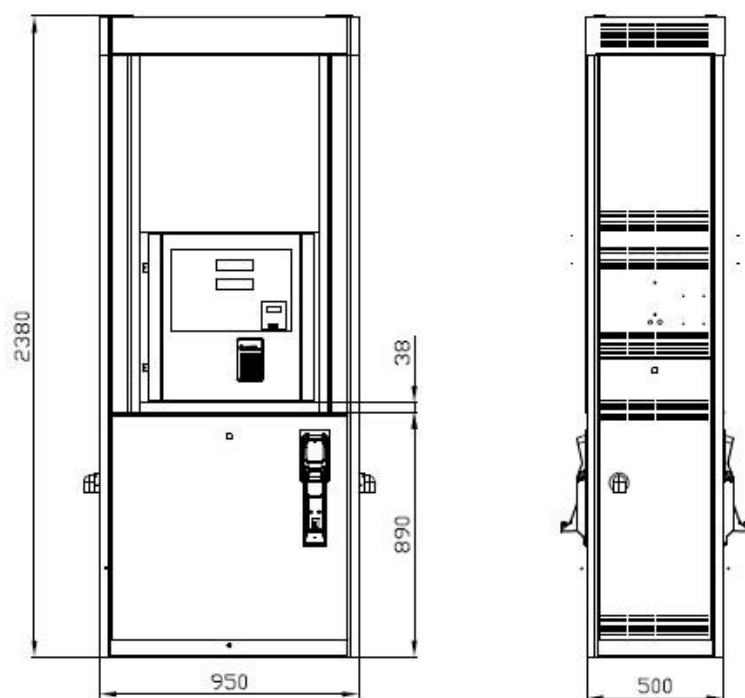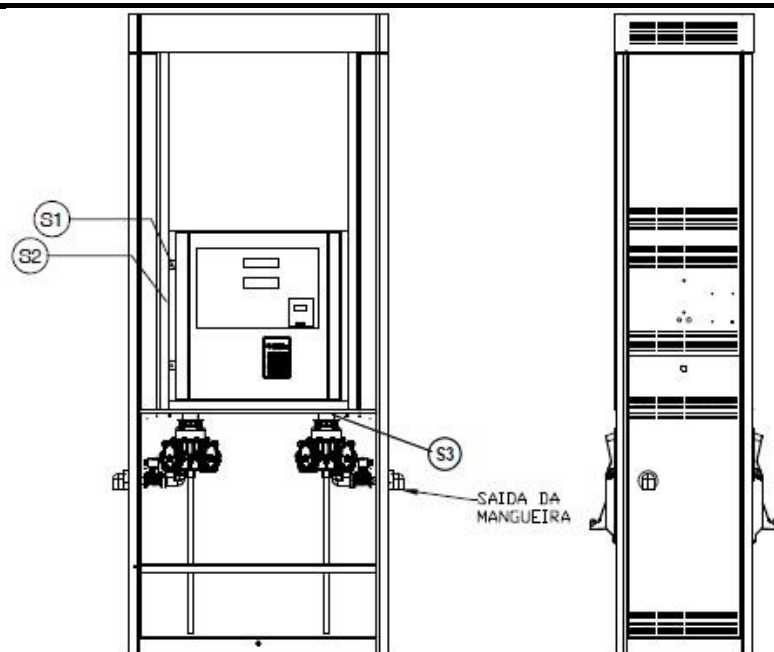

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 43

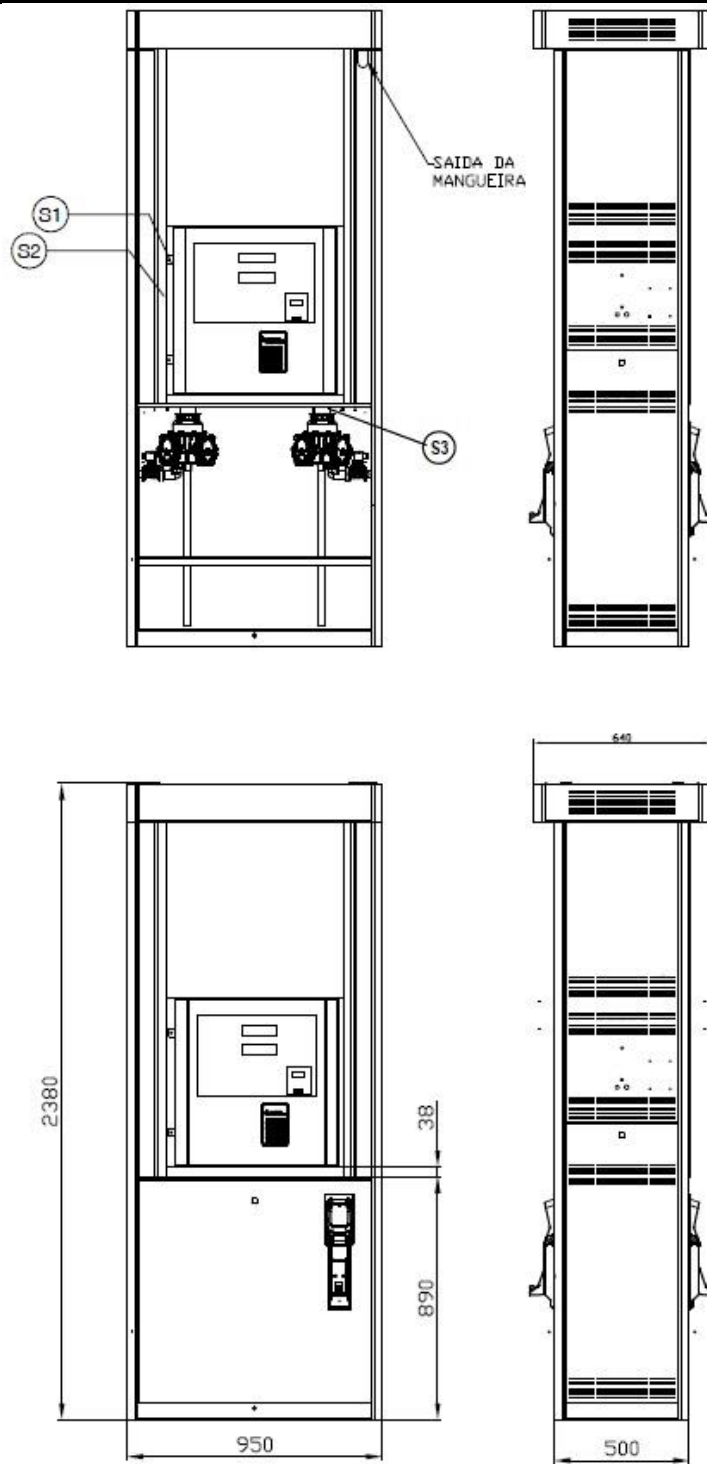

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 44

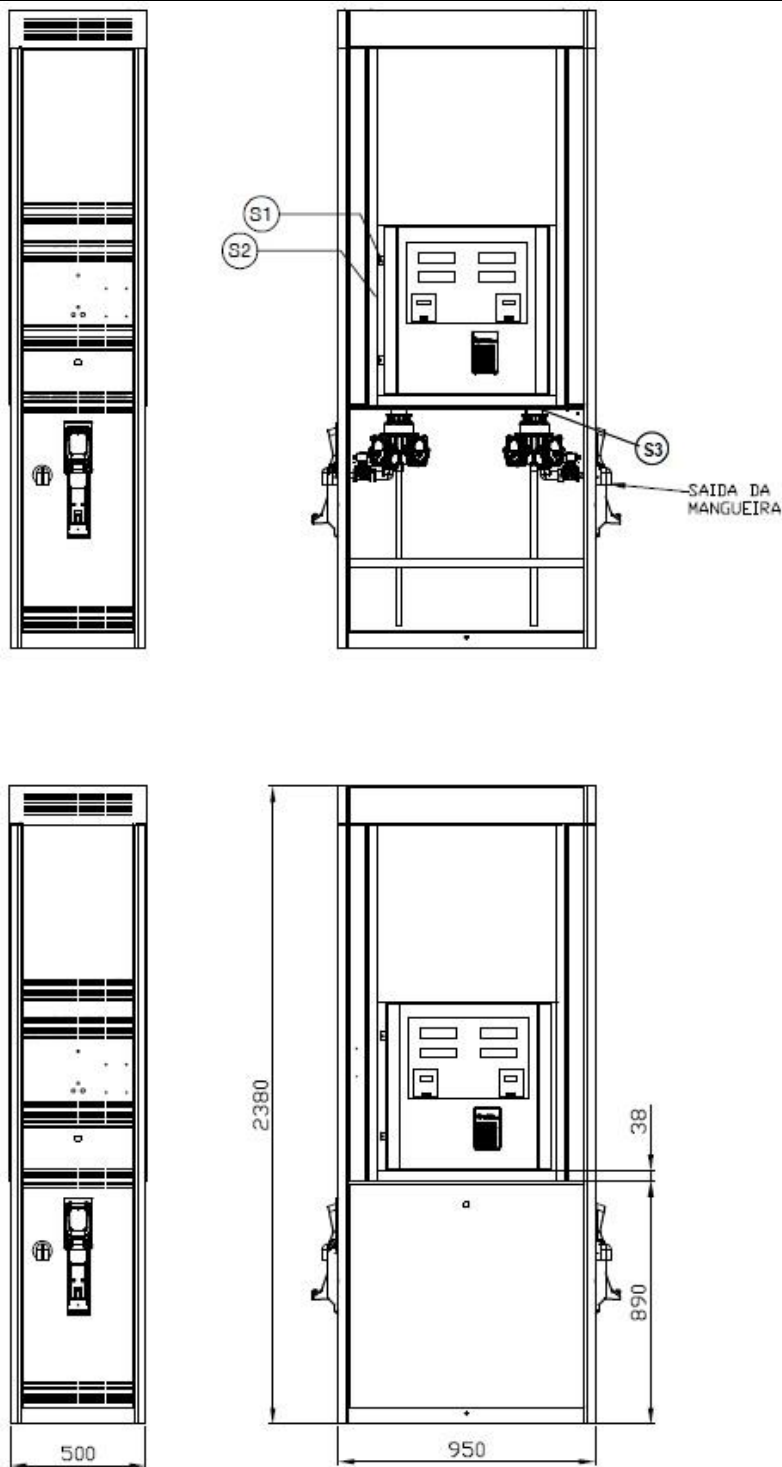

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.







REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2220-D-AV-LS COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 45

SAIDA DA MANGUEIRA

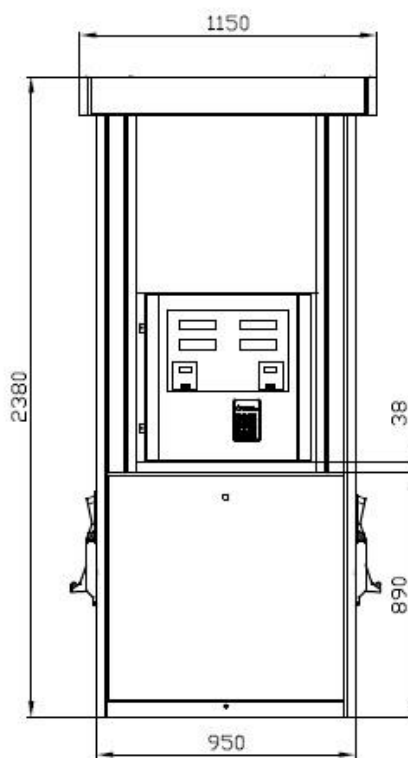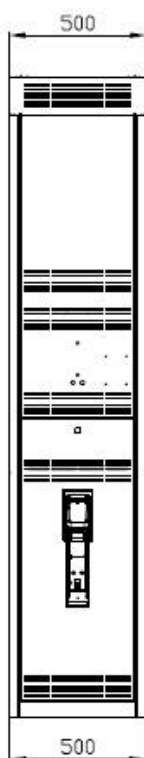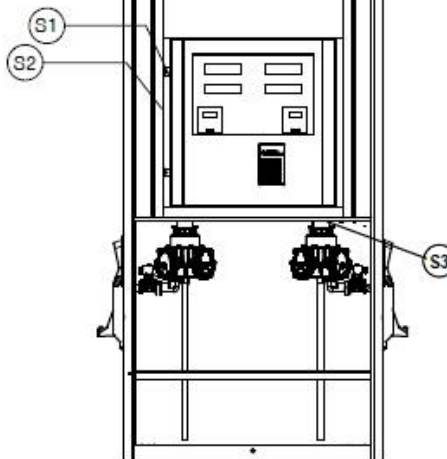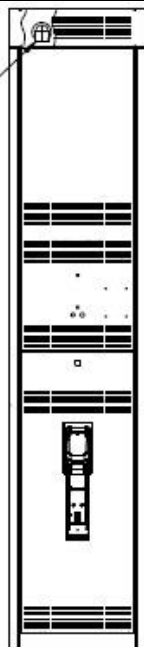

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2220-D-AV COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 46

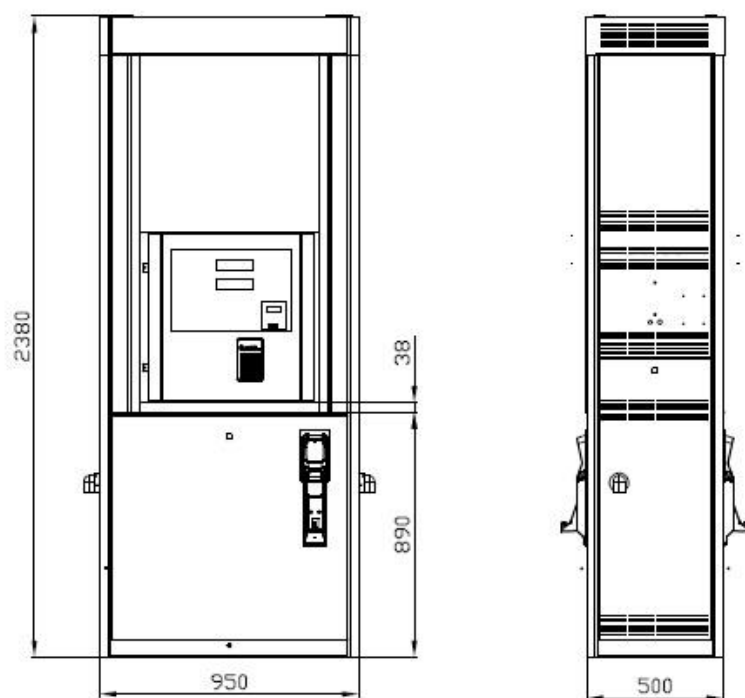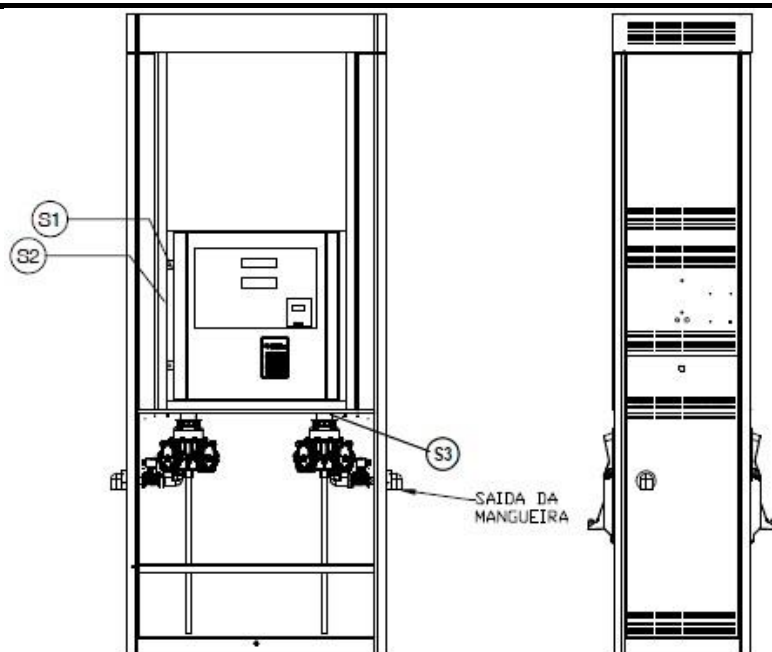

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221-D-AV-LS COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 47

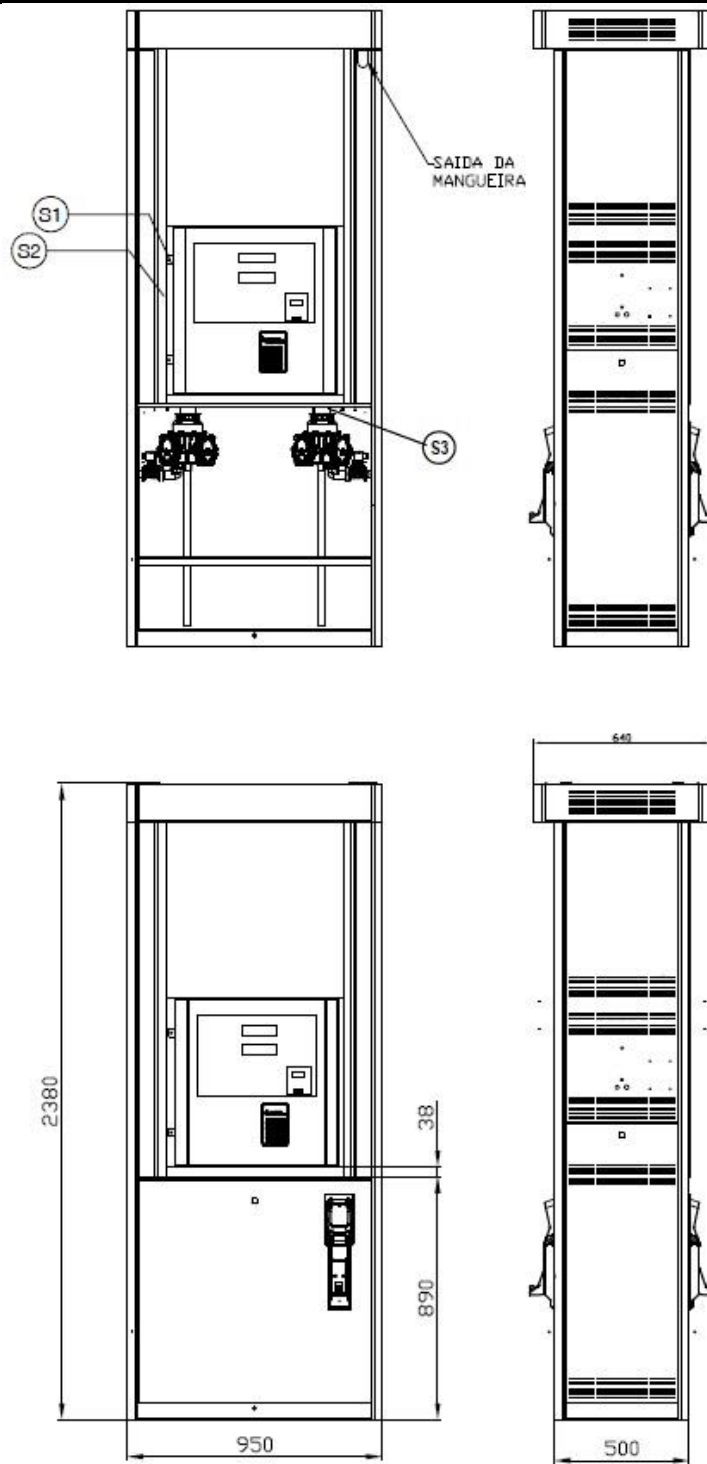

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221-D-AV COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 48

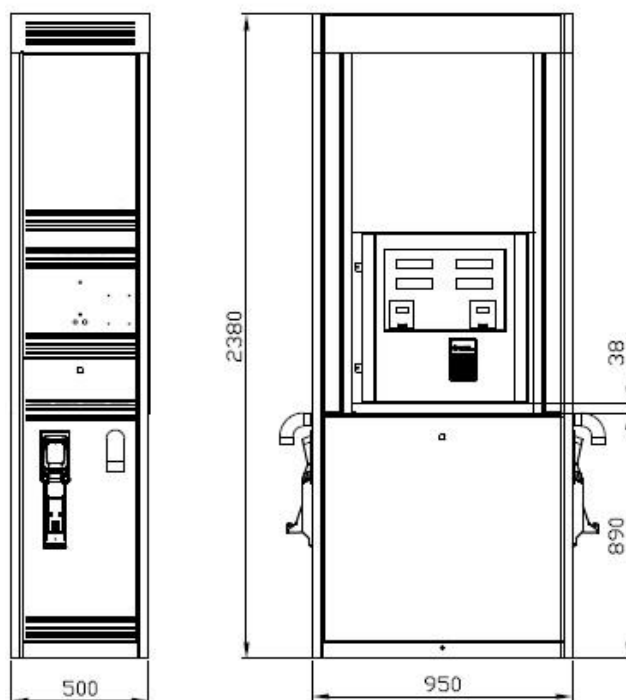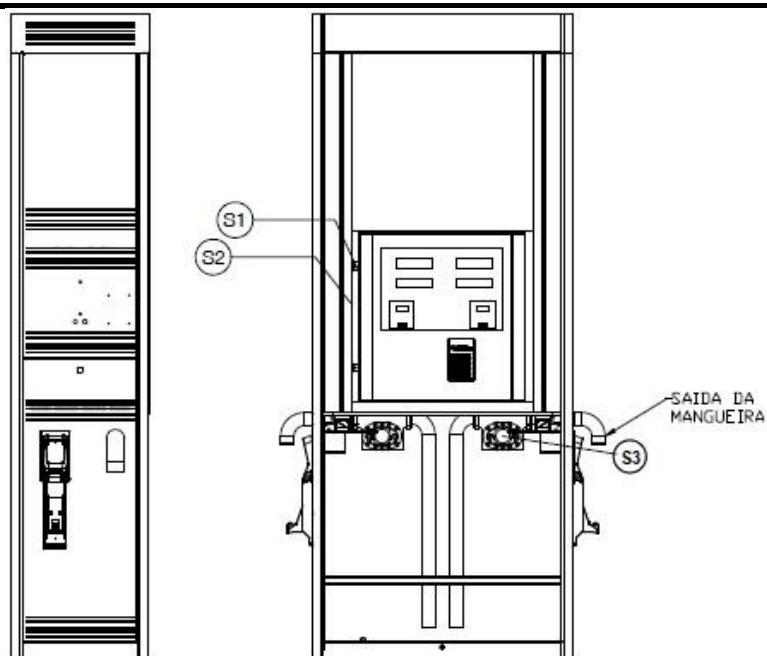

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2220-D-AV-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 49

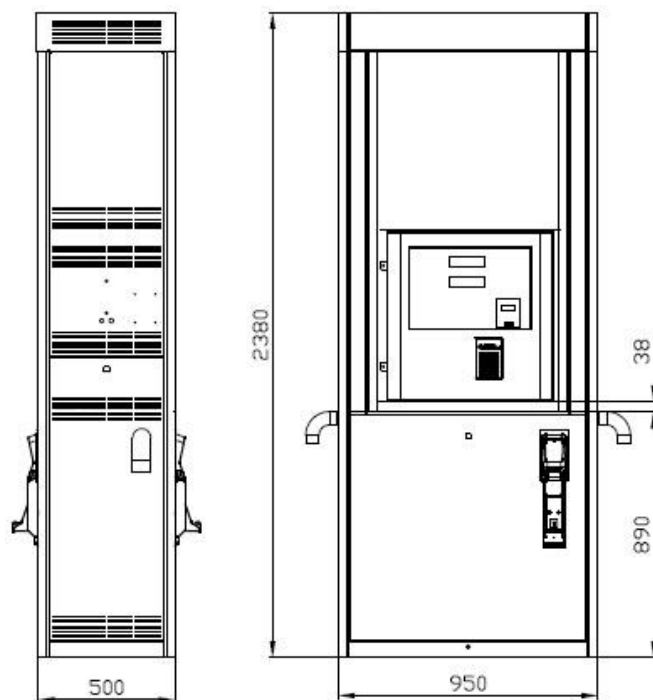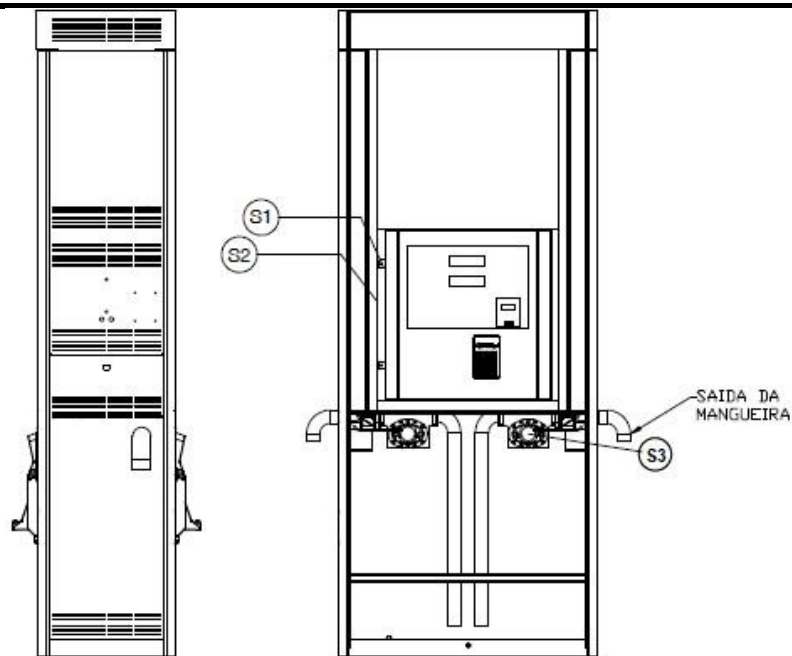

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2221-D-AV-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 50

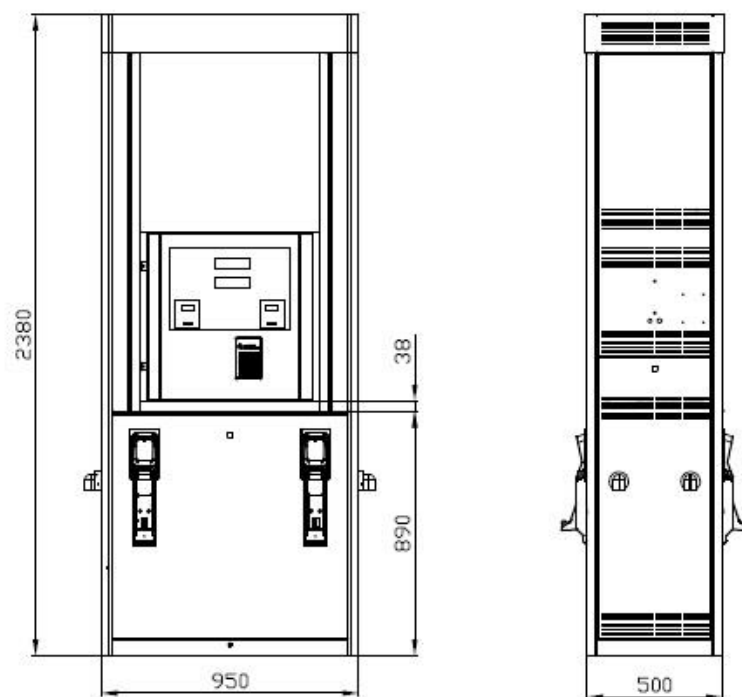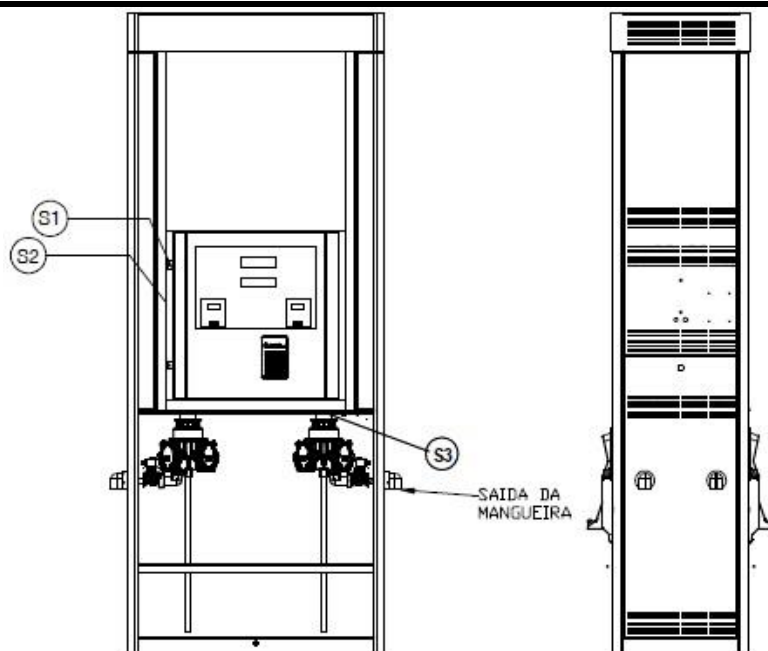

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2421-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 51

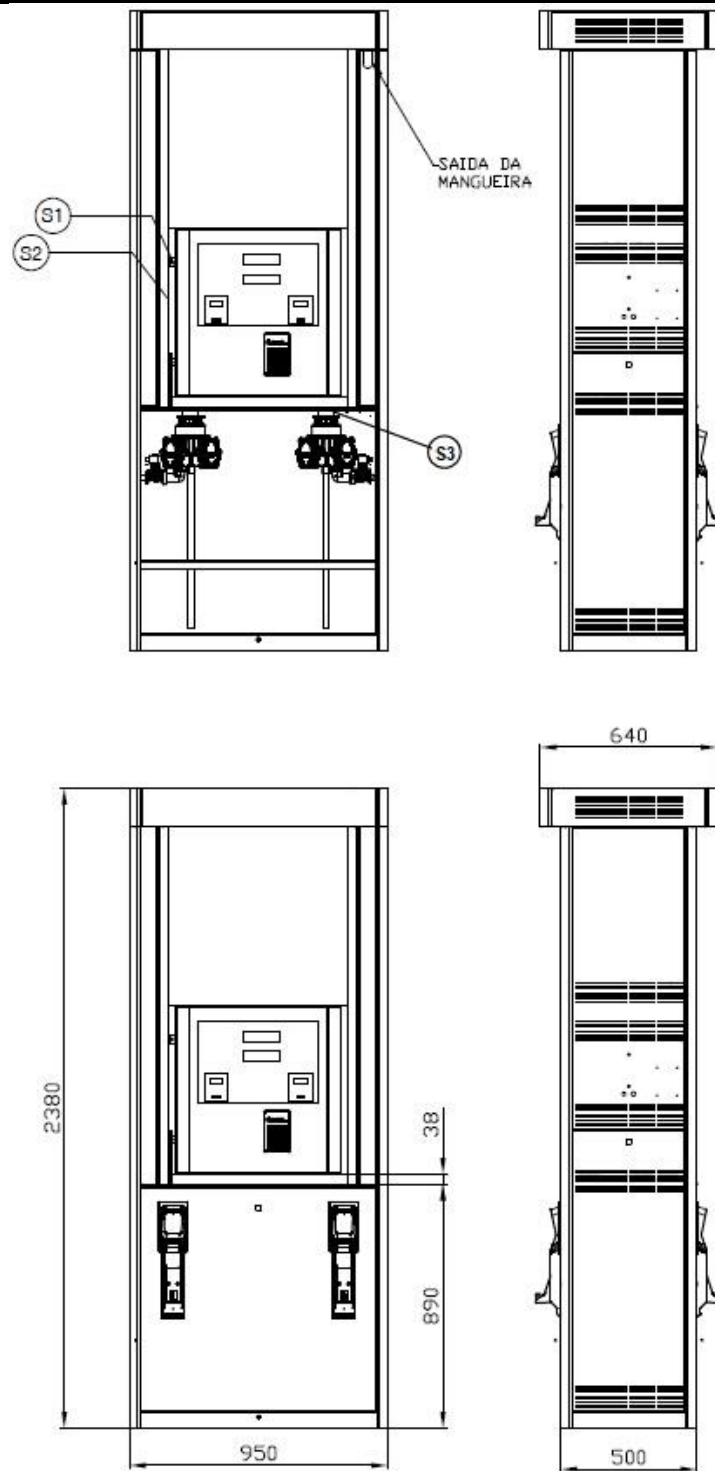

PLANO DE SELAGEM

S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos

S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)

S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2421-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 52

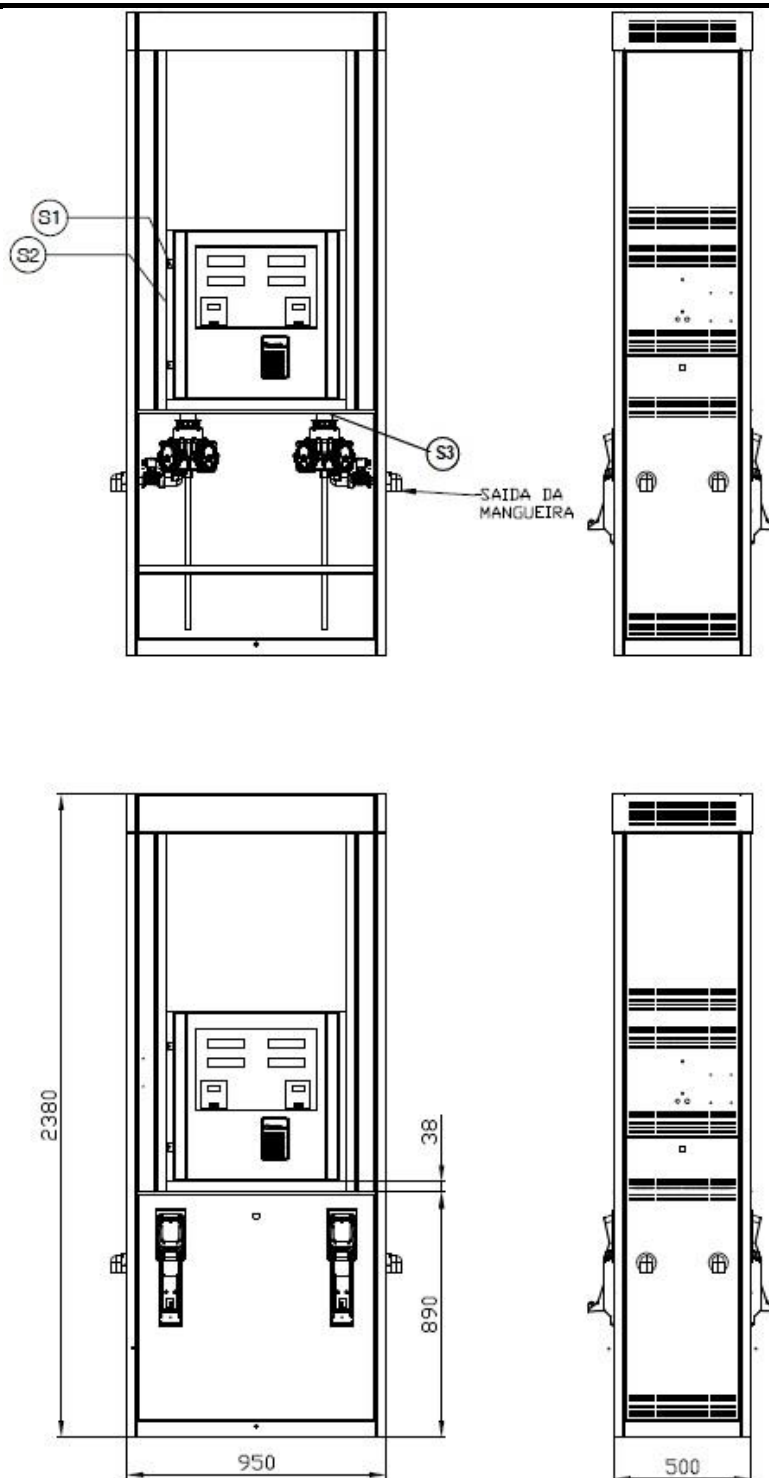

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2422-D-L COM A SAÍDA DA MANGUEIRA BAIXA

ANEXO 53

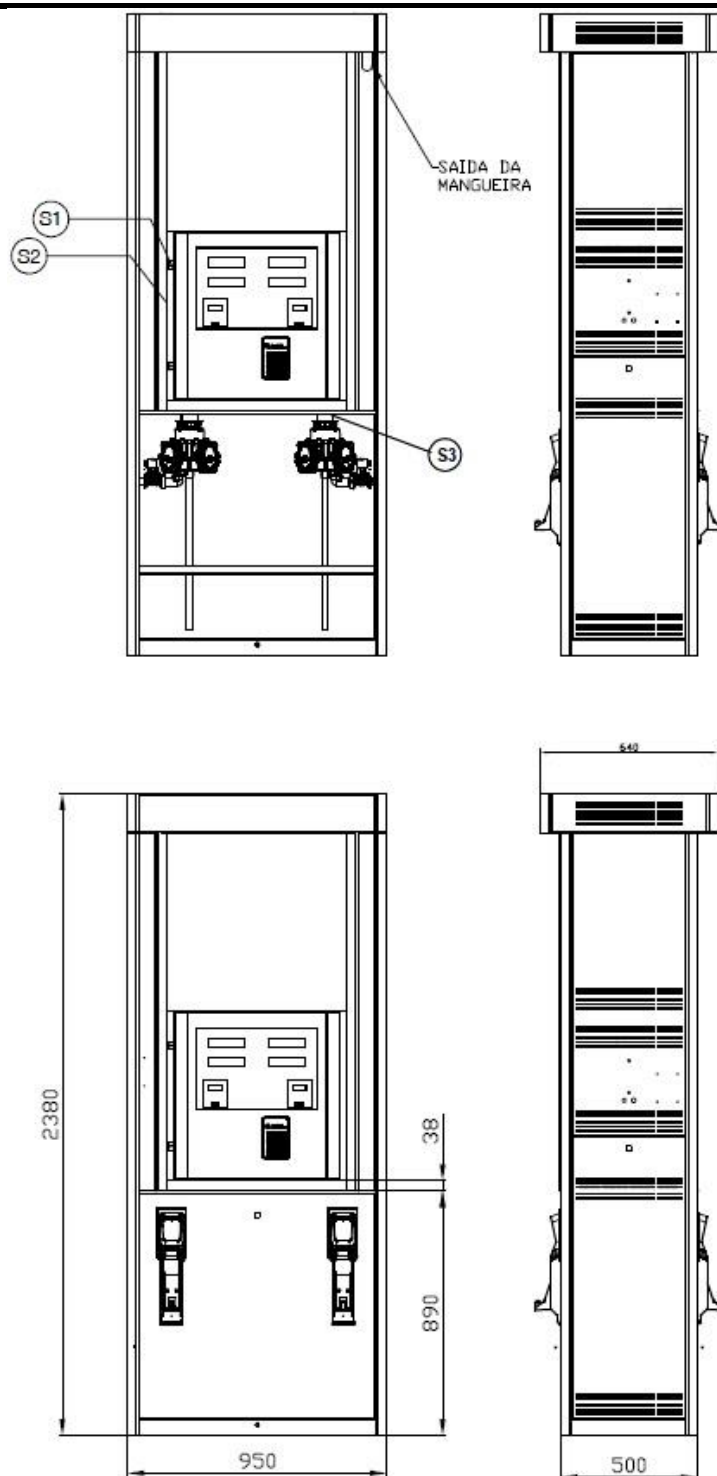

PLANO DE SELAGEM

- S1 – Nas portas de acesso aos componentes eletrônicos
- S2 – Chave de calibração (Pode ser instalada opcionalmente junto aos componentes eletrônicos. Nesse caso, a chave de calibração fica protegida pela marca de selagem S1)
- S3 – Entre os dispositivos medidores e os transdutores

Cotas em mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.






REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTAS INTERNA, EXTERNA E PLANO DE SELAGEM
DO MODELO PHR-2422-D COM A SAÍDA DA MANGUEIRA ALTA

ANEXO 54

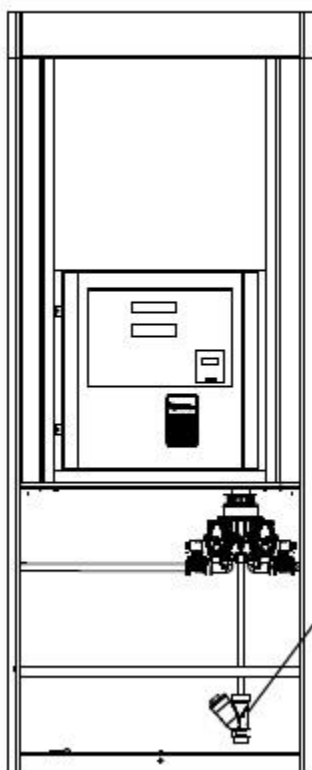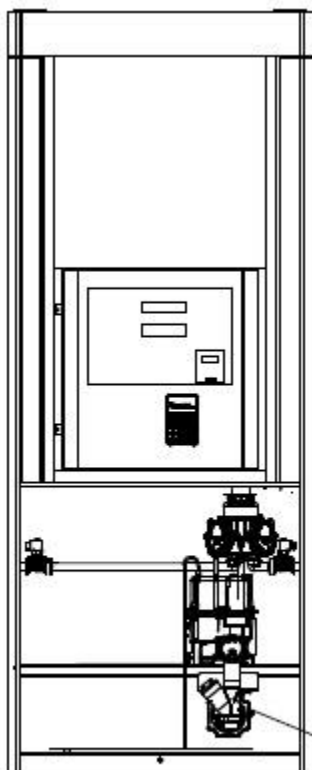

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.






REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

BOMBA MEDIDORA COMPACTA OU MODULAR DA FAMÍLIA PRIME
PHR COM FILTRO Y

ANEXO 55

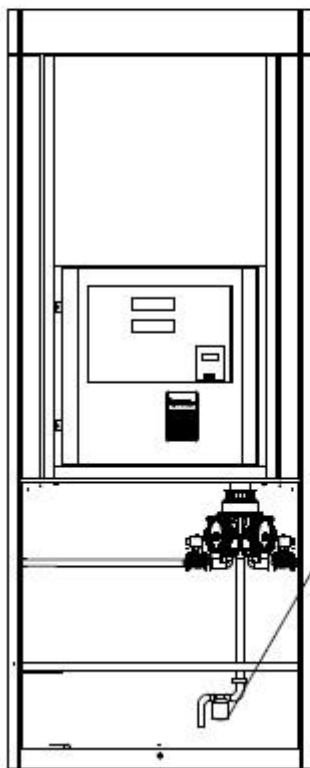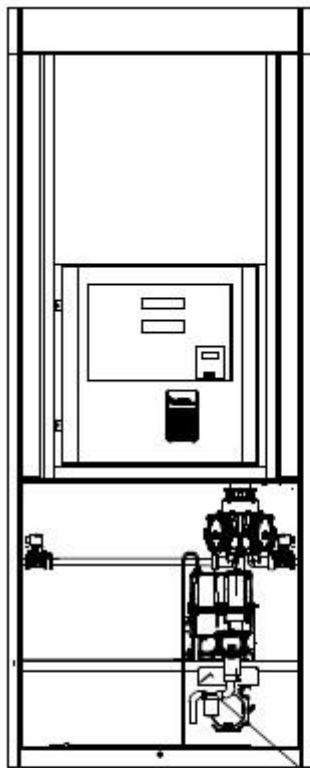

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

BOMBA MEDIDORA COMPACTA OU MODULAR DA FAMÍLIA PRIME
PHR COM FILTRO CARTUCHO

ANEXO 56

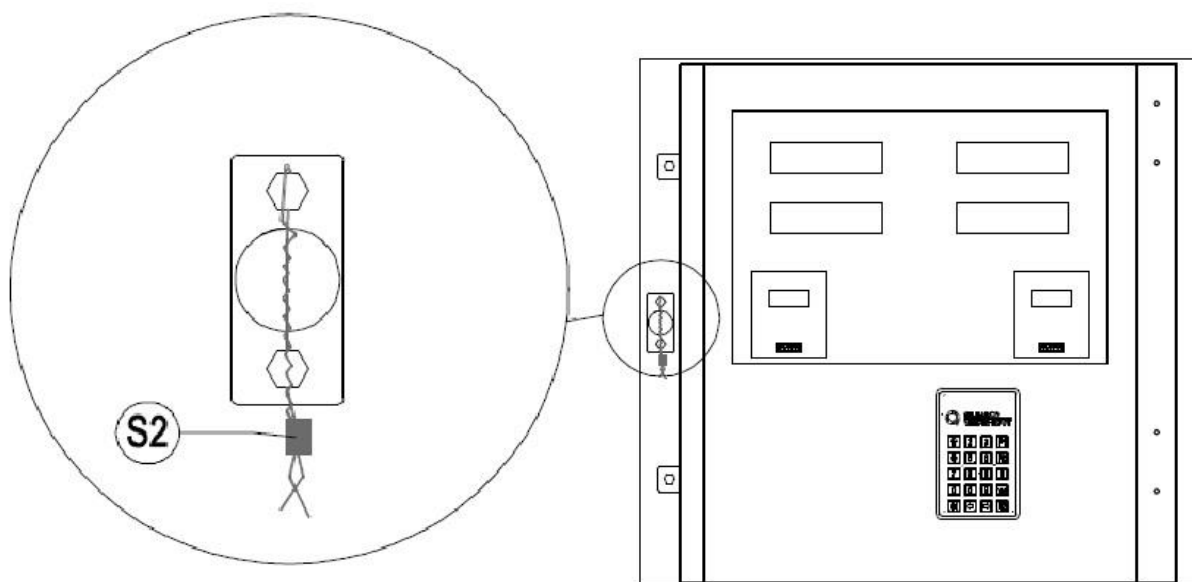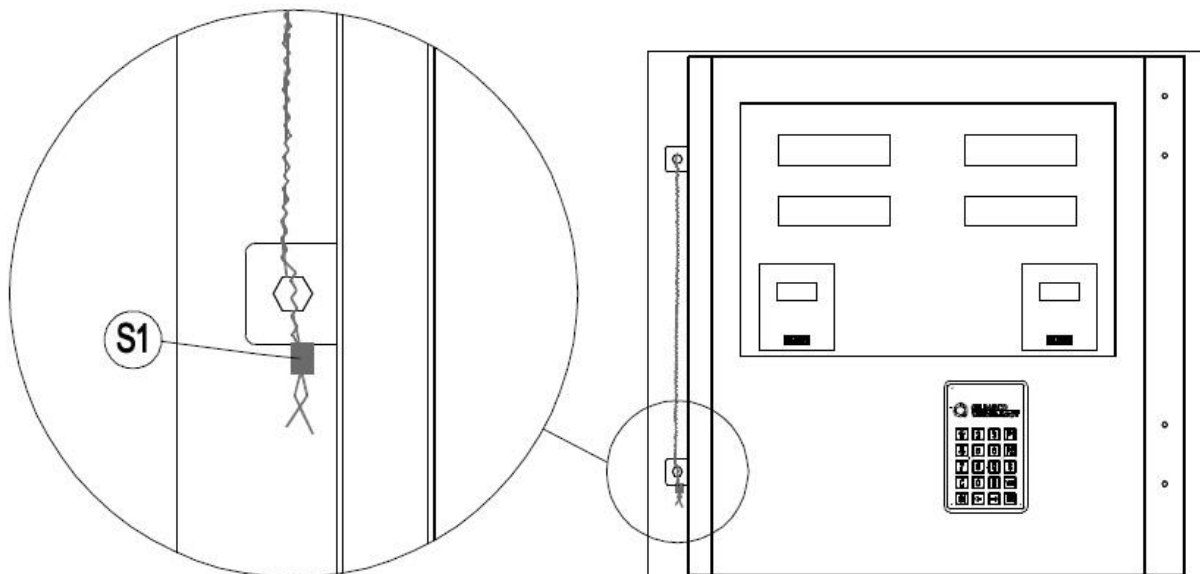

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.



VISTAS COM OS DETALHES DOS LACRES S1 E S2

ANEXO 57

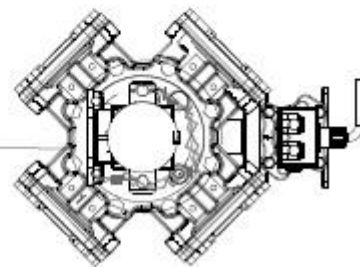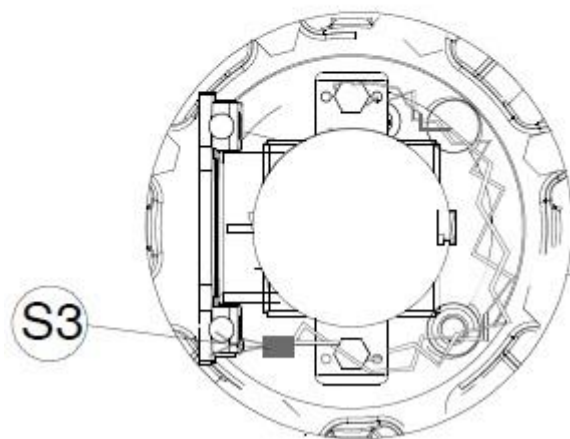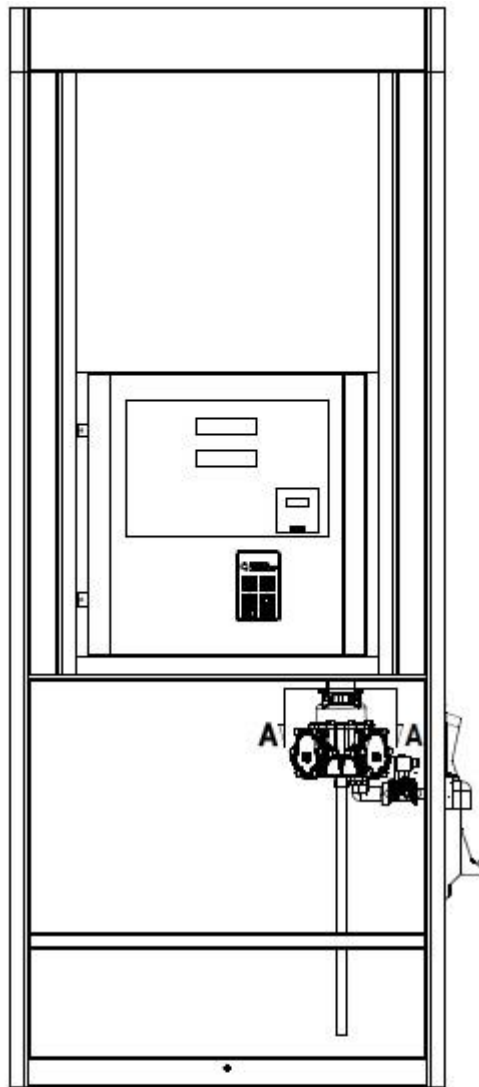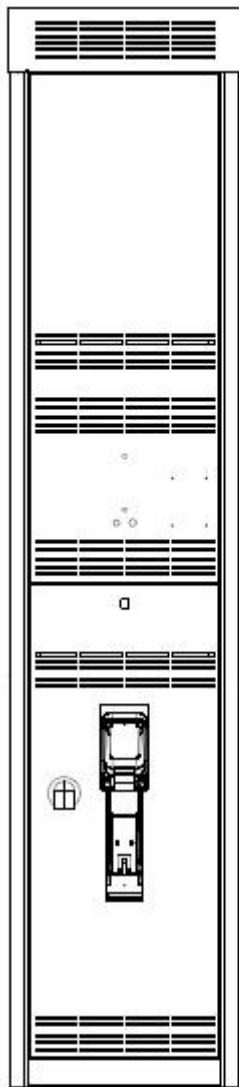

CORTE A-A

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.





REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA COM OS DETALHES DO LACRE S3

ANEXO 58

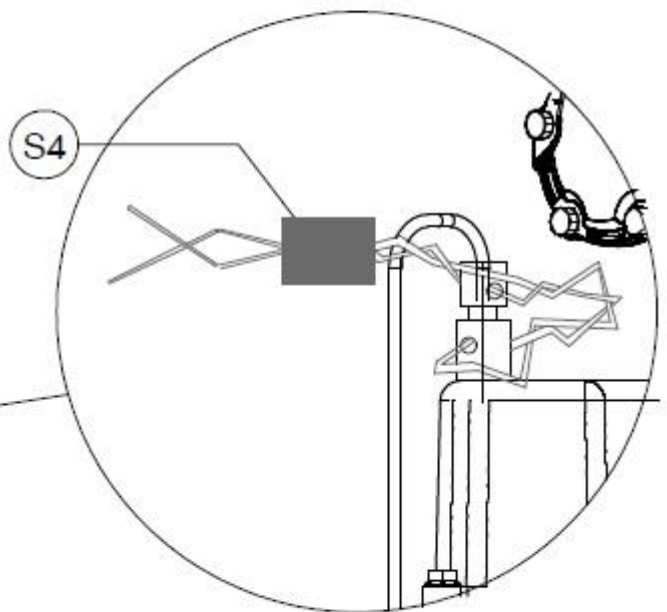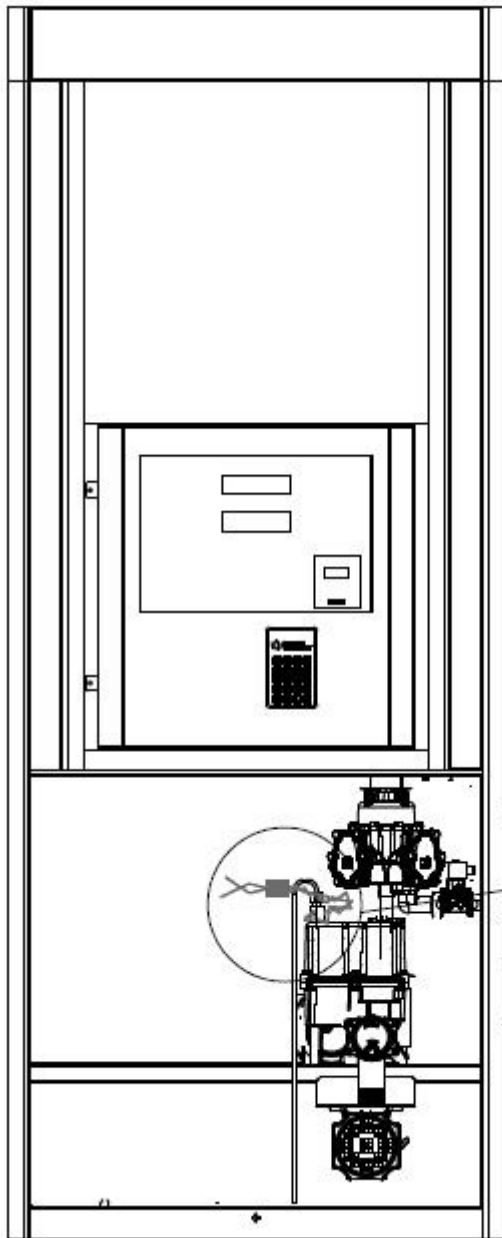

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA COM OS DETALHES DO LACRE S4

ANEXO 59

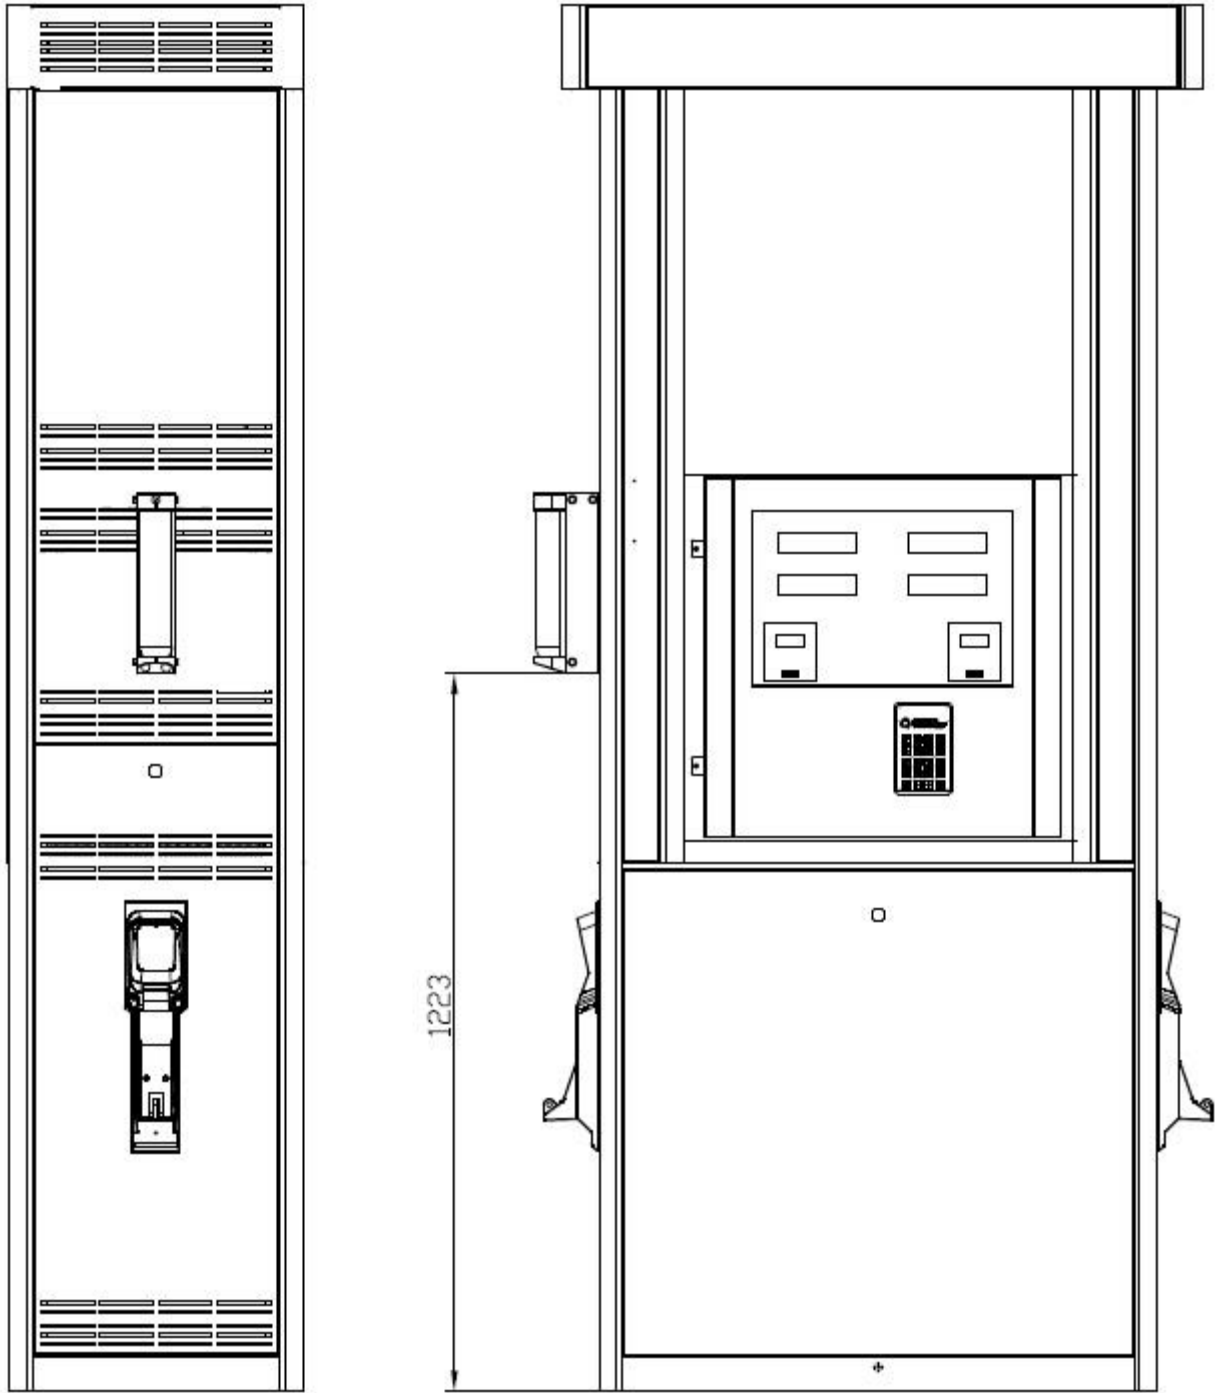

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA COM A LOCALIZAÇÃO DO DENSÍMETRO

ANEXO 60

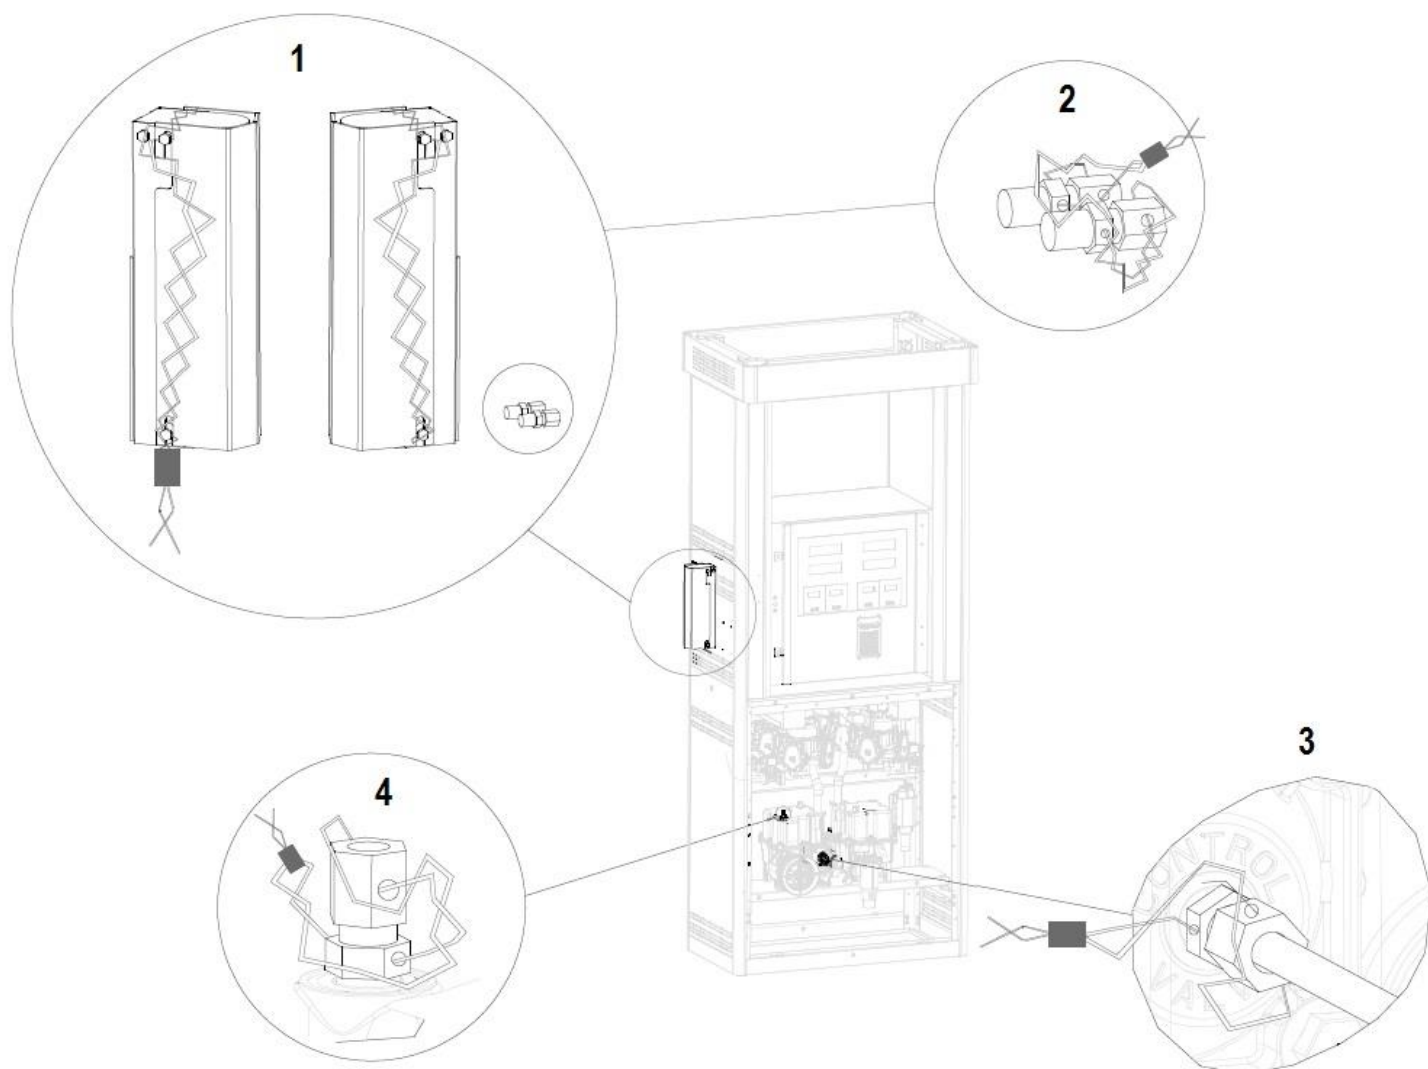

SELAGEM DO DENSÍMETRO

- 1 – Lacre do copo do densímetro
- 2 – Lacre dos tubos de entrada e saída do densímetro
- 3 – Lacre do tubo de saída da bombeadora para o densímetro
- 4 – Lacre do tubo de retorno do densímetro para a bombeadora

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA COM OS DESTALHES DE LACRAÇÃO DO DENSÍMETRO NA
BOMBA MEDIDORA COMPACTA


ANEXO 61

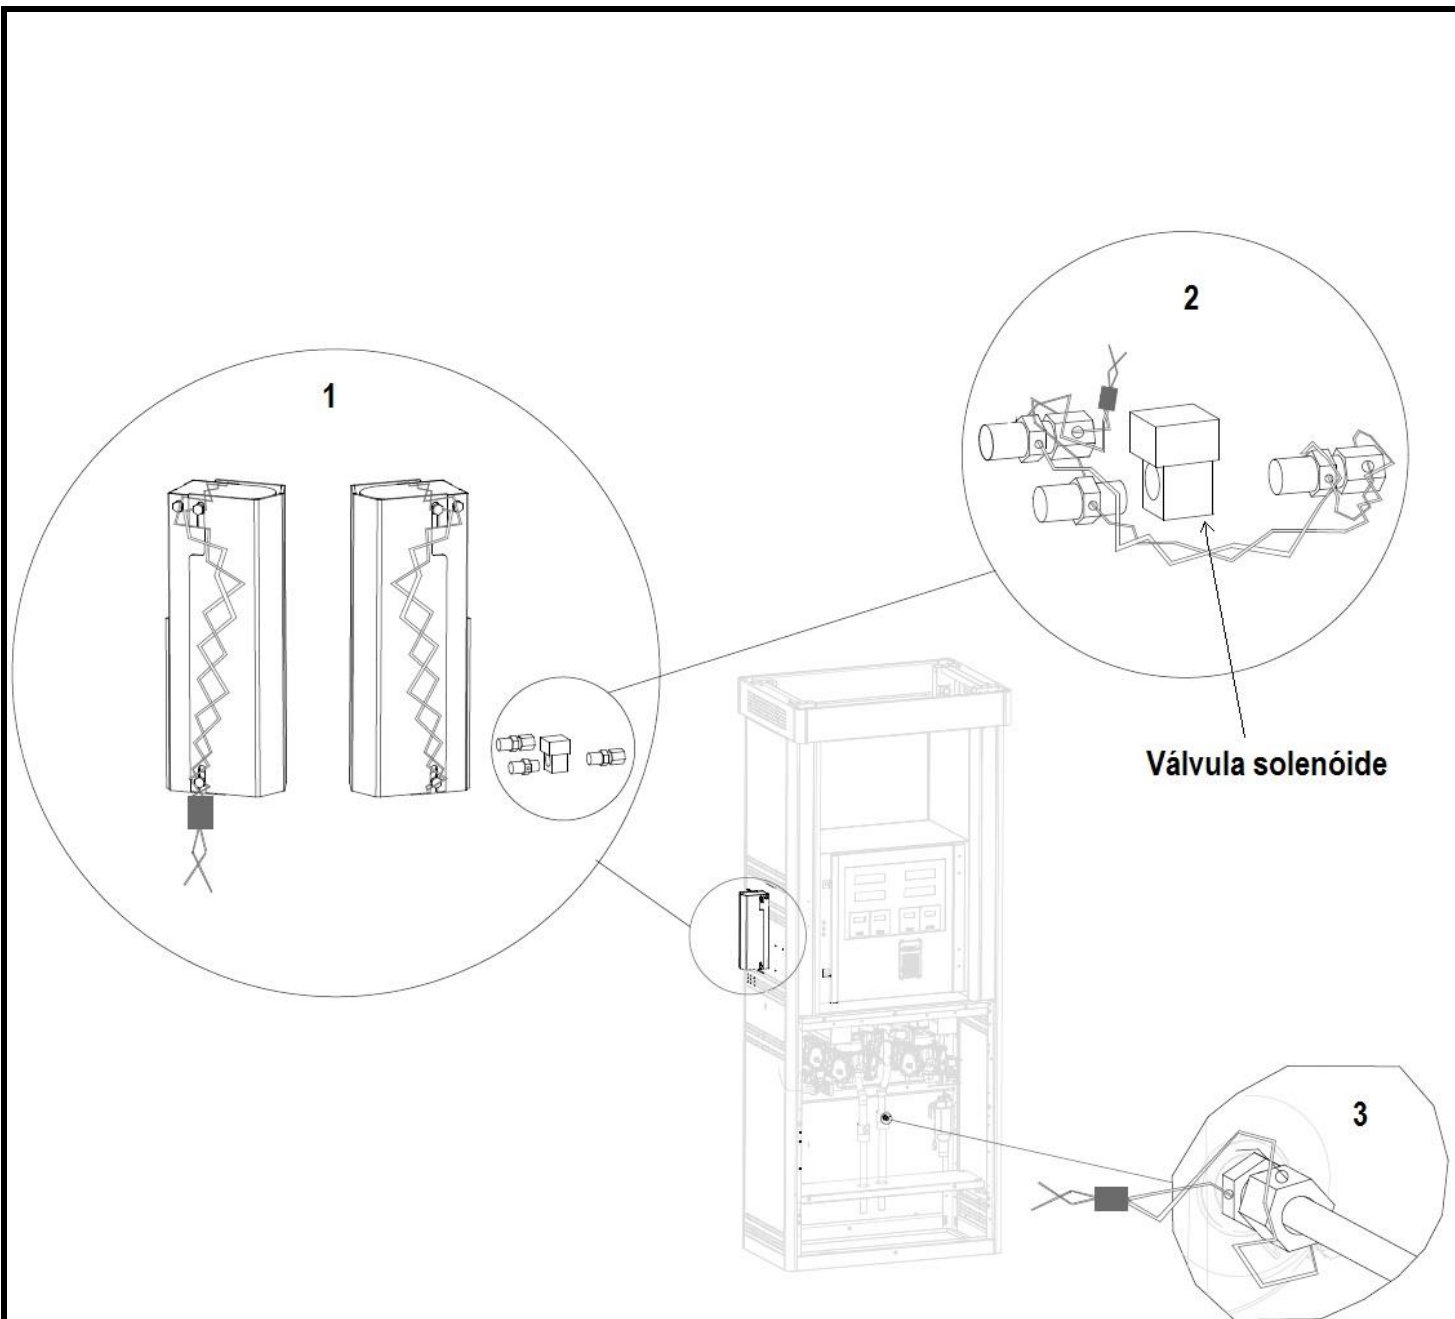


SELAGEM DO DENSÍMETRO

- 1 – Lacre do copo do densímetro
- 2 – Lacre dos tubos de entrada e saída do densímetro
- 3 – Lacre do tubo de saída para o densímetro


QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

	REQUERENTE: GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.	
	VISTA COM OS DESTALHES DE LACRAÇÃO DO DENSÍMETRO NA BOMBA MEDIDORA MODULAR	ANEXO 62


MOSTRADOR PADRÃO
PHR-1120, PHR-1221 E PHR-2221

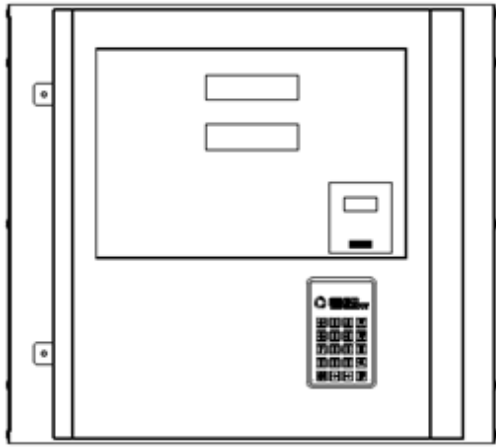


MOSTRADOR OPCIONAL
PHR-1120, PHR-1221 E PHR-2221

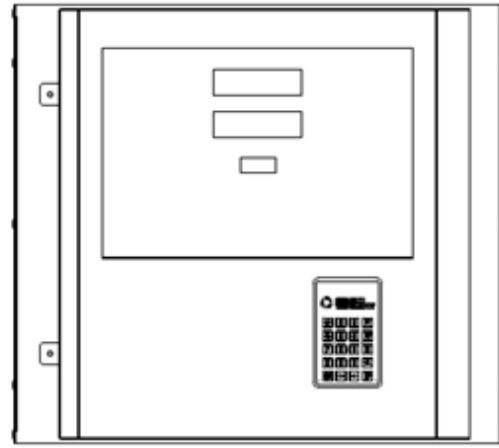


MOSTRADOR PADRÃO
PHR-2421

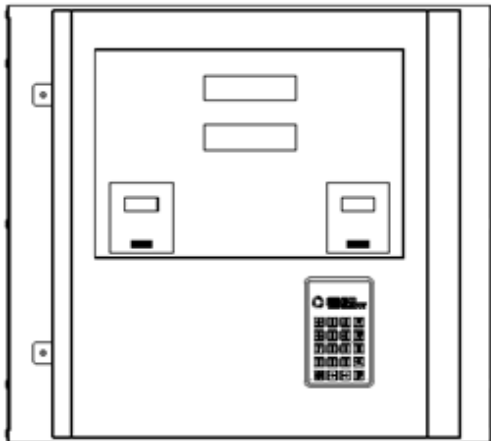


MOSTRADOR OPCIONAL
PHR-2421

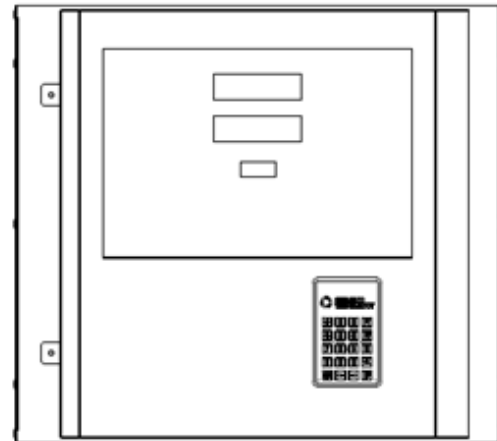

MOSTRADOR PADRÃO
PHR-1220, 2220 E 2422

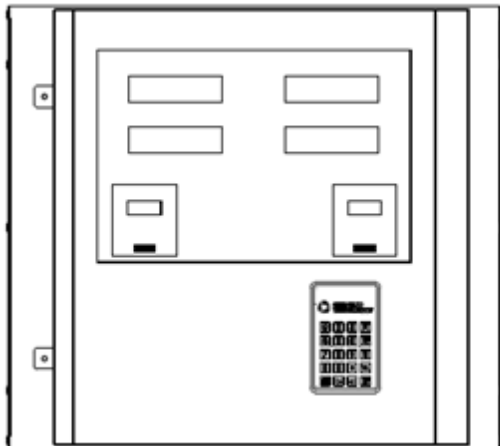

MOSTRADOR OPCIONAL
PHR-1220, 2220 E 2422

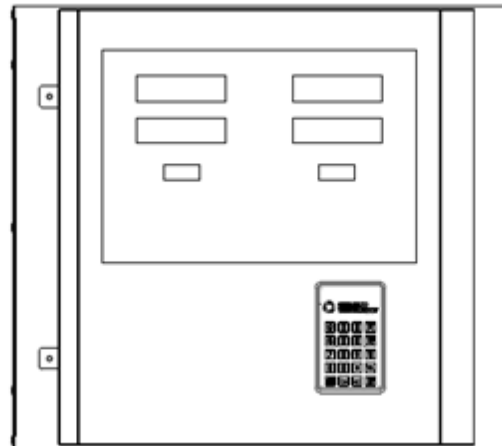

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:


GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA COM AS OPÇÕES DE MOSTRADORES PARA O MODELO PHR


ANEXO 63

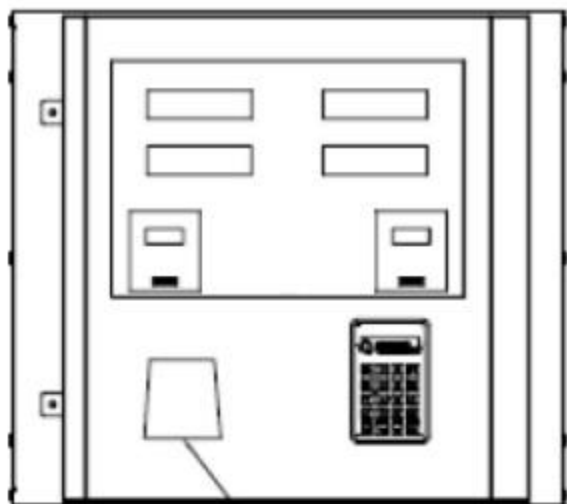


janela de leitura do código de barras

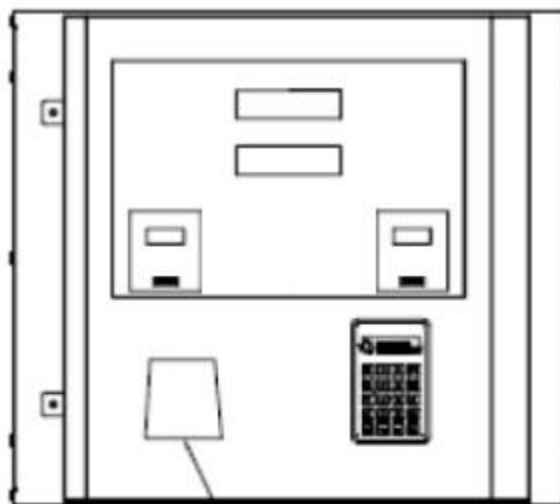


janela de leitura do código de barras

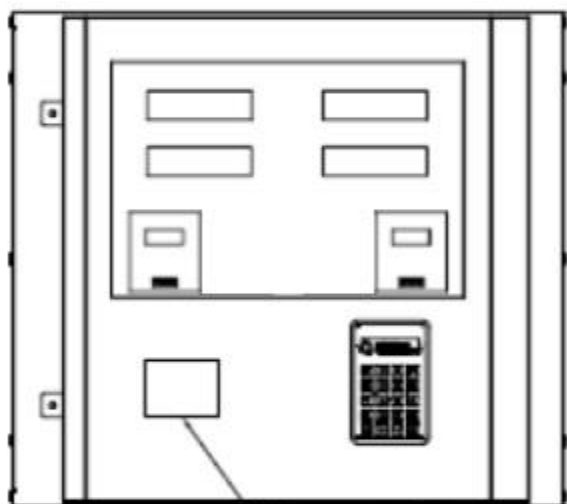


leitor por rádio frequência

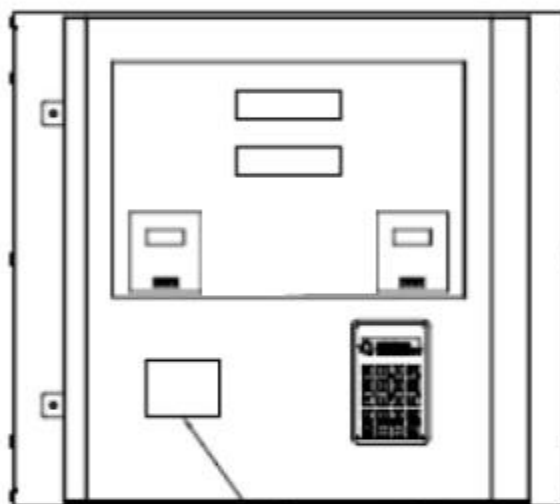

leitor por rádio frequência

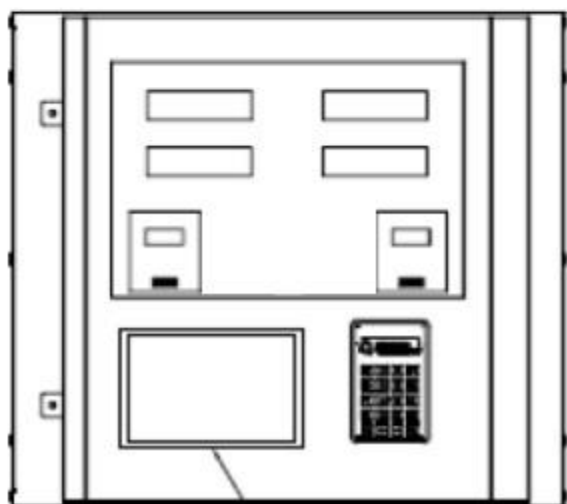

janela tela de LCD colorida

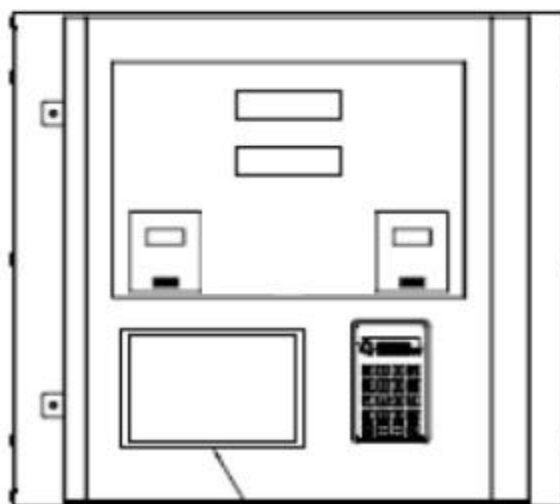

janela tela de LCD colorida

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.




REQUERENTE:


GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA EXTERNA DA BOMBA MEDIDORA COMPACTA OU MODULAR, COM MOSTRADOR PADRÃO, DA FAMÍLIA PRIME PHR, COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR POR RADIOFREQUÊNCIA E MONITOR


ANEXO 64

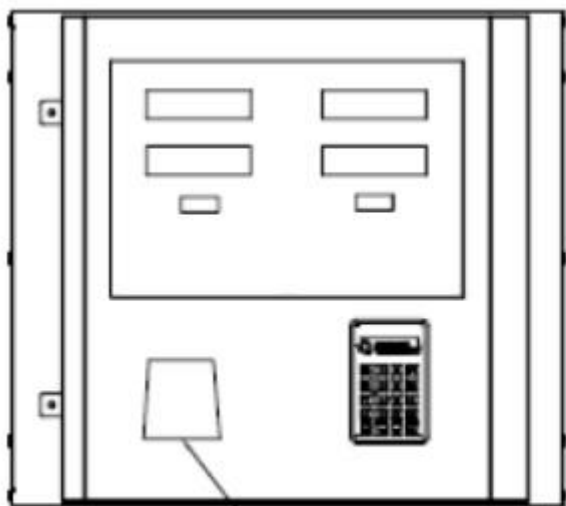


janela de leitura do código de barras

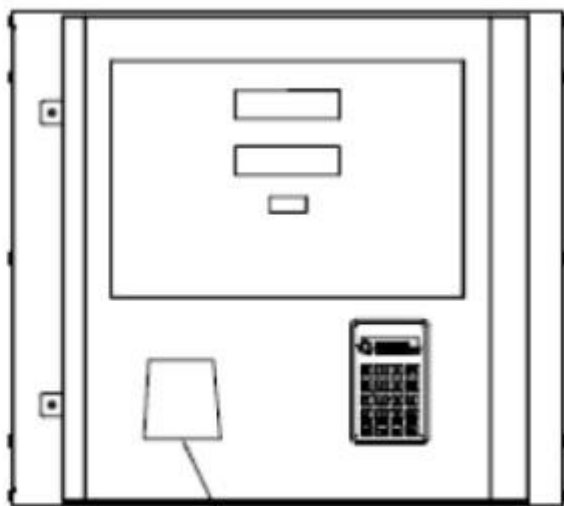


janela de leitura do código de barras

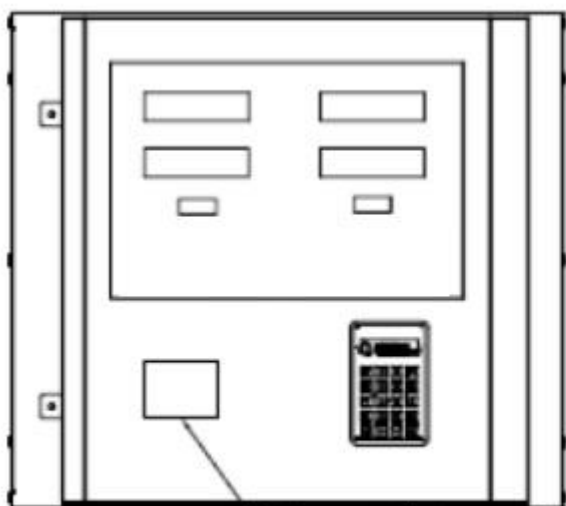


leitor por rádio frequência

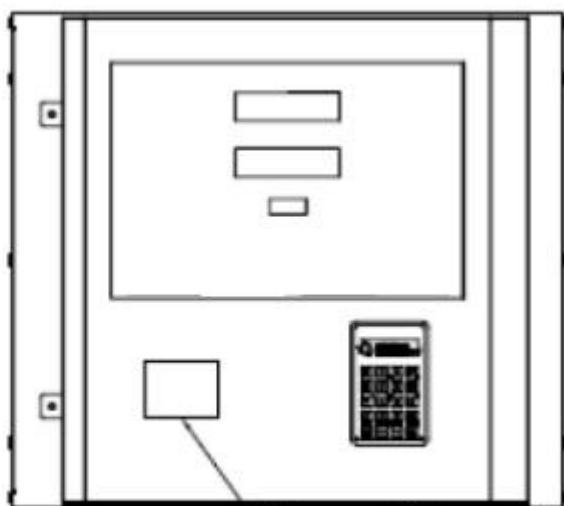

leitor por rádio frequência

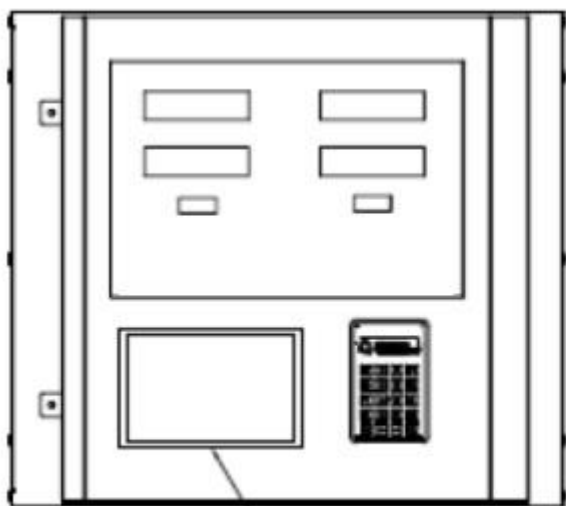

janela tela de LCD colorida

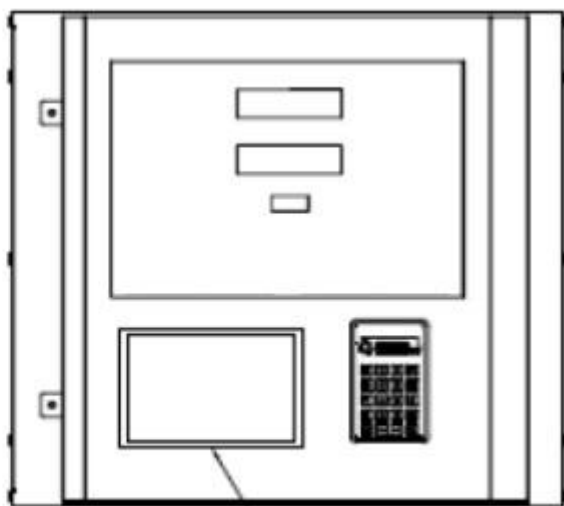

janela tela de LCD colorida

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 007 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.



REQUERENTE:

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUÇÕES IND. E COM. LTDA.

VISTA EXTERNA DA BOMBA MEDIDORA COMPACTA OU MODULAR, COM MOSTRADOR OPCIONAL, DA FAMÍLIA PRIME PHR, COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITOR POR RADIOFREQUÊNCIA E MONITOR

ANEXO 65

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20150720-MH6518
Report Reference MH6518-19860708
Issue Date 2015-JULY-20

Issued to: EMCO WHEATON RETAIL CORP
2300 INDUSTRIAL PARK DR
WILSON NC 27893

This is to certify that representative samples of SHUTOFF VALVES, EMERGENCY
A0060 Series


Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 842, Valves for Flammable Fluids
UL 842A, Valves for Gasoline and Gasoline/Ethanol Blends With Nominal Ethanol Concentrations Up To 85 Percent (E0-E85)
UL 842B, Valves for Diesel Fuel, Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel Blends with Nominal Biodiesel Concentrations Up to 20 Percent (B20), Kerosene and Fuel Oil
UL 87C, Outline of Investigation for Power-Operated Dispensing Devices for Diesel Exhaust Fluid

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



Certificate of Compliance

Certificate Number **20100317 – MH6036C**
Report Reference **MH6036, 1998 September 29**
Issue Date **2010 March 17**

Page 1 of 1



**Underwriters
Laboratories Inc.®**

Issued to: **EMCO WHEATON RETAIL CORP**

2300 INDUSTRIAL PARK DR
WILSON, NC 27893 USA

*This is to certify that
representative samples of*

Swivel Connectors


Model Descriptions: Swivel Connectors for flammable liquids - Model A0360.

*Have been investigated by Underwriters Laboratories Inc.® in accordance
with the Standard(s) indicated on this Certificate.*

Standard(s) for Safety: **The basic standard used to investigate products in this category is ANSI/UL 567,
"Emergency Breakaway Fittings, Swivel Connectors and Pipe-Connection Fittings
for Petroleum Products and LP-Gas."**

Additional Information: **See UL On-line Certification Directory at www.ul.com for additional information.**

Only those products bearing the UL Listing Mark should be considered as being covered by UL's Listing and Follow-Up Service.

The UL Listing Mark generally includes the following elements: the symbol UL in a circle:  with the word "LISTED"; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Listing Mark on the product

William R. Carney
Director, North American Certification Programs

Underwriters Laboratories Inc.

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any authorized licensee of UL.

For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/>

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20190920-MH17833
Report Reference MH17833-19940719
Issue Date 2019-SEPTEMBER-20

Issued to: EMCO WHEATON RETAIL CORP
2300 INDUSTRIAL PARK DR
WILSON NC 27893

**This certificate confirms that
representative samples of**

EMERGENCY BREAKAWAY COUPLINGS
Models A4119, A4119EVR and A4119EVR-020RC coaxial
emergency breakaway coupling.

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.


Standard(s) for Safety: UL 567 Standard for Emergency Breakaway Fittings, Swivel
Connectors and Pipe-Connection Fittings for Petroleum
Products and LP-Gas

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
<https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This *Certificate of Compliance* does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up
Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's
Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>





ETAZ.MH10919 Flammable Liquid Hose Nozzle Valves

[Page Bottom](#)

Flammable Liquid Hose Nozzle Valves

[See General Information for Flammable Liquid Hose Nozzle Valves](#)

CATLOW INC

2750 U S RTE 40
TIPP CITY, OH 45371 USA

MH10919

Interchangeable service-station type, Models 1A, Elite, Elite Prepay, Streamline automatic closing type with latch-open device.

Non-interchangeable type, Models BIG MAC, BIG MAC Prepay, MAX1, MAX1 PREPAY, GPI, HT, automatic closing type with latch-open device.

Vapor recovery type, Models ICVN, ICVN-1 automatic closing types with hold open device.

Rebuilt interchangeable service-station type, Models 1A, 11A, 11B, Elite, Elite Prepay, Streamline automatic closing type with latch-open device.

Rebuilt non-interchangeable type, Models 7H, 7HB, BIG MAC, MAX1, MAX1 PREPAY, automatic closing type with latch-open device.

Rebuilt vapor recovery type, Model 4001 automatic closing type with latch open device and no seal-no flow device.

[Last Updated](#) on 2007-08-07

[Questions?](#)

[Notice of Disclaimer](#)

[Page Top](#)

Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®"

An independent organization working for a safer world with integrity, precision and knowledge





ERBY.MH14120 Emergency Breakaway Couplings

[Page Bottom](#)

Emergency Breakaway Couplings

[See General Information for Emergency Breakaway Couplings](#)

CATLOW INC
2750 U S RTE 40
TIPP CITY, OH 45371 USA

MH14120

Coaxial emergency breakaway coupling , Model C2N1.

Coaxial vapor recoveries, Models AV200CN, AV200CNT, C200CV, IVC200S, MCVA, CTMVA.

Single lines, Models C86NT, C860S, C1000S, C100N, C100N-BP, C100N-BT, MC75, CTM75, MC100, CTM100, SBS-3/4*, SBS-3/4BP*, SBS-1*, for flammable liquids.

*For use between the hose nozzle valve and hose assembly only.

Trademark and/or Tradename: "MH14120"

[Last Updated](#) on 2008-04-04

[Questions?](#)

[Notice of Disclaimer](#)

[Page Top](#)

[Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®](#)

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®"

An independent organization working for a safer world with integrity, precision and knowledge.





ERLV.MH15747 Swivel Connectors

[Page Bottom](#)

Swivel Connectors

[See General Information for Swivel Connectors](#)

CATLOW INC
2750 U S RTE 40
TIPP CITY, OH 45371 USA

MH15747

Single lines. Models 3D , 3DC, C720 for flammable liquids.

Vapor recovery. Model IC3 for flammable liquids.

[Last Updated](#) on 1999-12-10

[Questions?](#)

[Notice of Disclaimer](#)

[Page Top](#)

Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®"

An independent organization working for a safer world with integrity, precision and knowledge.





EUQT.MH25355
Dispensing Device Accessories, Miscellaneous

[Page Bottom](#)

Dispensing Device Accessories, Miscellaneous

[See General Information for Dispensing Device Accessories, Miscellaneous](#)

CATLOW INC
2750 U S RTE 40
TIPP CITY, OH 45371 USA

MH25355

Flow limiters, Model 10G. For use only between the hose nozzle valve and hose assembly, intended for use with gasoline, kerosene and diesel fuel.

The basic standard used to investigate this product is UL 842, "Valves for Flammable Fluids".

Model 10G-1. For use only between the dispenser and hose assembly, intended for use with gasoline, kerosene and diesel fuel.

The basic standard used to investigate this product is UL 842, "Valves for Flammable Fluids".

[Last Updated](#) on 2008-09-25

[Questions?](#)

[Notice of Disclaimer](#)

[Page Top](#)

[Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®](#)

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2008 Underwriters Laboratories Inc.®"

An independent organization working for a safer world with integrity, precision and knowledge.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 12.0280X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

1 a 11

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emissão / Date of issue 21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date 26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date 20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

Solicitante / Applicant

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Alameda Caiapós, 173, Tamboré, Barueri, SP, 06460-110

CNPJ: 04.893.402/0001-13

Audit File: A28527 (date 2018-08-28)

FILE#/VOL.#/SEC.#

BR4136/Vol.1/Sec.6

Local de Montagem / Assembly Location

Não aplicável / Not applicable

Importador / Importer

Não aplicável / Not applicable

Marca Comercial / Trademark



Produto Certificado / Certified Product

Unidade de Abastecimento de Combustível Líquido
Liquid Fuel Dispenser

Modelo / Model

Famílias Prime, Atlas e Atena
Families Prime, Atlas and Atena

Lote ou Número de Série / Lot or Serial Number

Não aplicável / Not applicable

Marcação / Marking

Ex db mb IIA T3 Gb
Ex db IIA T3 Gb

Normas Aplicáveis / Applicable Standards

ABNT NBR 15456:2016
ABNT NBR IEC 60079-0:2013
ABNT NBR IEC 60079-1:2016
ABNT NBR IEC 60079-18:2016

**Programa de certificação ou Portaria /
Certification Program or Ordinance**

Portarias no. 179, de 18 de maio de 2010 e nº. 89 de 23 de fevereiro de 2012 do INMETRO

INMETRO Ordinances nº 179 as of May 18, 2010 and nº 89 as of Feb 23, 2012.

Concessão Para / Concession for

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

Delzuite M. Ferreira Jr.:

Gerente de Operações / Operations Manager

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Program or Ordinance above mentioned.



**Organismo de Certificação /
Certification Body**

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0280X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

Fabricante / Manufacturer

GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Alameda Caiapós, 173, Tamboré, Barueri, SP, 06460-110

CNPJ: 04.893.402/0001-13

Audit File: A28527 (date 2018-08-28)

MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL:

- Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção do Produto e Ensaios no Produto
Quality Management System Evaluation of the Product Production Process and Product Test Model
- Modelo Ensaio de Lote
Lot Test Model

CÓDIGO DE BARRAS GTIN / GTIN BAR CODE:

Não aplicável / Not applicable

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION:

As Unidades de Abastecimento são destinadas à instalação em postos de abastecimento de combustíveis líquidos nos tanques de veículos a motor, barcos e aeronaves leves a vazões de até 400 l/min dependendo da configuração escolhida. As Unidades de Abastecimento são constituídas por duas partes: Cabeça Eletrônica (área não classificada) e Gabinete Hidráulico (Zona 1), separadas por barreiras de vapor, com exceção feita às unidades de abastecimento industriais que podem ser fornecidas com um contador mecânico no lugar da cabeça eletrônica. Opcionalmente, o dispositivo indicador mecânico poderá ser substituído pelos sistemas registradores eletrônicos EMR3 ou EMR4, certificado separadamente.

Todos os componentes elétricos instalados no interior das Unidades de Abastecimento, exceto na cabeça eletrônica, devem possuir sua respectiva certificação no âmbito do SBAC e serem apropriados para uso na área classificada onde serão instalados, à exceção da caixa de ligação código S04031190000001 a qual foi avaliada e aprovada para ser utilizada nas bombas contidas neste certificado e que devem ser instaladas conforme descrito no manual do usuário.

A Unidade de Abastecimento de Arla 32 (líquido não inflamável) com bombeamento Remoto ("Dispenser") é aquela que utiliza uma unidade de bombeamento remota, na qual uma bomba tipo submersível (que não faz parte deste certificado) localizada no interior do tanque de armazenamento tem a finalidade de recalcar o Arla 32 através de uma tubulação pressurizada para a unidade abastecimento e consequentemente até o bocal de abastecimento.

A instalação da Unidade de Abastecimento de Arla32 deve ser realizada a uma distância mínima de 0,5 metros de qualquer Unidade de Abastecimento de líquido inflamável ou equipamento que contenham líquido inflamável. Neste caso a parte inferior da hidráulica, onde está localizado a caixa de ligação, fica em uma Zona 2. A parte superior da hidráulica, onde está localizado o medidor mássico ou magnético e a cabeça eletrônica fica em uma Área Não-Classificada.

O sistema para controle de frota Prime Fleet é composto por dois equipamentos: Um terminal de identificação externo instalado na lateral da bomba de identificação para controle de acesso utilizando tags e cartões RFID, cartões magnéticos, código de barras ou senha de acesso. O controlador de automação instalado no interior da cabeça da bomba.

O Identificador de Frentista Prime ID consiste em uma placa do controlador do RFID e Antenas para leitura de cartão ou tag, ambos instalados em área Não-Classificada.

Liquid Fuel Dispenser for use in petrol filling stations designed to dispense liquid fuels into tanks of motor vehicles, boats and light aircrafts up to a flow rate of 400 l/min depending on the choosing configuration. The dispenser is composed by two parts: Electronic Head (non-hazardous area) and Hydraulic Cabinet (Zone 1), separated by vapour barrier, except by the industrial dispenser that can be provided with a mechanical counter instead of electronic head. Optionally the mechanical indicator can be replaced by the electronic indicators EMR3 or EMR4 certified separately.

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0280X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

1 a 11

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emissão / Date of issue 21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date 26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date 20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

All electrical components installed inside the dispensers, except the electronic head, shall bear its certification under SBAC and be suitable for use in hazardous areas, except for the connection box code S04031190000001 which has been evaluated and approved for use in the pumps contained in this certificate and which must be installed as described in the user manual.

The Arla 32 Supply Unit (Non-Flammable Liquid) with remote pumping ("Dispenser") is one that uses a remote pumping unit in which a submersible type pump (which is not part of this certificate) located inside the tank is intended to repress Arla 32 through a pressurized pipe to the supply unit and consequently to the supply nozzle.

The installation of the Arla32 Supply Unit must be carried out at a minimum distance of 0.5 meters from any Supply Unit of flammable liquid or equipment containing flammable liquid. In this case the lower part of the hydraulics, where the connection box is located, is in Zone 2. The top of the hydraulics, where the mass or magnetic meter is located and the electronic head is in a Non-Classified Area.

The Prime fleet control system consists of two devices: an external identification terminal installed on the side of the identification pump for access control using tags and RFID cards, magnetic cards, bar code or access password. The automation controller installed inside the pump head.

The identifier attendant Prime ID consists of a plate of the RFID controller and antennas for reading card or tag, both installed in Non-Hazardous area.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Para uso em / For use in:	Especificação elétrica / Electrical rating:
Vazão até / Flow up to 150 l/min	110 / 220 V (monofásico / monophase), 1 CV/IHP, 0,75 kW, 220 / 380 V (trifásico / triphase), 1 CV/IHP, 0,75 kW 440 V (trifásico / triphase), 1CV/IHP, 0,75 kW
Vazão até / Flow up to 210 l/min	220 / 380 V (trifásico / triphase), 3 CV/IHP, 2,2 kW 440 V (trifásico / triphase), 3CV/IHP, 2,2 kW
Vazão até / Flow up to 400 l/min	220 / 380 V (trifásico / triphase), 5 CV/IHP, 3,7 kW 440 V (trifásico / triphase), 5 CV/IHP, 3,7 kW

FAMÍLIAS COBERTAS POR ESTE CERTIFICADO / FAMILIES COVERED BY THIS CERTIFICATE:

Prime LH (low hose) = PHX, PHX-IND, PHX-111-IP, PHX-Arla e PLH.

Prime HH (high hose) = PHD, PMD e PHR.

Prime MH (middle hose) = PMH

Atena (mecânica industrial)= PHX-111-IM

Atlas (mecânica comercial) = ATL.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS Ex ou LISTA DE LIMITAÇÕES PARA COMPONENTES Ex:

SPECIFIC CONDITIONS OF USE FOR Ex EQUIPMENT or SCHEDULE OF LIMITATIONS FOR Ex COMPONENTS:

A máxima pressão de entrada para as Unidades de Abastecimento com motores instalados remotamente é 3,5 bar. Deve-se assegurar que o motor instalado remotamente não exceda essa pressão.

Os cabos provenientes do campo devem ser adequadamente fixados para prevenir contra qualquer tipo de tração ou torção dos cabos através dos prensa-cabos para os terminais nas caixas de ligação.

Detalhes da instrução de montagem devem estar de acordo no Manual do Usuário fornecido com o equipamento.

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24° andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0280X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

1 a 11

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emissão / Date of issue 21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date 26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date 20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

Quando as Unidades de Abastecimento forem fornecidas com densímetro ou visor de fluxo, os mesmos devem atender aos requisitos da ABNT NBR 15456.

Os parafusos de fixação entre o corpo e a tampa da caixa de ligação devem ser no mínimo classe 8.8 (tensão de alongamento 65.3 kgf/mm²).

A caixa de ligação deve ser instalada a pelo menos 10 mm de distância de qualquer obstrução

The letter "X" placed after the certificate number means that:

The maximum inlet pressure is 3.5 bar for dispensers supplied by remote pumping units. It should be insured that the remote pumping unit does not exceed this pressure.

The field-installed cables shall be adequately clamped to prevent pulling or twisting of the cables through the glands to the terminals inside the junction box.

Mounting instructions details shall be in accordance to the User Manual provided with the equipment.

When the Fuel Dispenser where provided with densimeter or sight glass, they must comply with the requirements of ABNT NBR 15456.

The screws to fix terminal box cover and body shall be minimum class 8.8 (Yield Stregth 65.3 kgf/mm²).

Terminal box shall be installed with a minimum distance of 10 mm to any obstruction

ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS:

Os seguintes ensaios de rotina devem ser conduzidos pelo fabricante e serão verificados durante as auditorias conduzidas pela UL:

The following routine tests shall be conducted by the manufacturer and will be verified during the audits conducted by UL:

Ensaio elétrico:

- Continuidade do circuito de ligação protetor
- Resistencia de isolamento
- Ensaio de tensão
- Ensaio funcional
- Resistencia da ponta do bico para terra

Ensaio hidráulico:

- Ensaio de pressão

Electrical tests:

- *Continuity of the protective bonding circuit;*
- *Insulation resistance;*
- *Voltage test;*
- *Functional test;*
- *Resistance nozzle spout to earth test.*

Hydraulic tests:

- *Pressure test.*

LISTA DE DOCUMENTOS / DOCUMENTS LIST:

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24° andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 12.0280X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

<input checked="" type="checkbox"/> Description ILL# <input type="checkbox"/> TestRef ILL#	Título / Title:	Desenho N° Drawing No.:	Revisão ou Data: Issue or Date
1	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – PHX	UL-067	0
2	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – PHX INDUSTRIAL	UL-068	0
3	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – PHD	UL-069	0
4	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – PHN	UL-070	0
5	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – ATENA	UL-071	0
6	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – PMH	UL-082	0
7	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – ATLAS	UL-085	0
8	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – PHX	UL-072	0
9	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – PHX IND	UL-073	0
10	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – PHN	UL-074	0
11	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – PHD	UL-075	0
12	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – ATENA	UL-076	0
13	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – PMH	UL-084	0
14	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – ATLAS	UL-087	0
15	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – PHX	UL-077	0
16	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – PHX IND	UL-078	0
17	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – PHN	UL-079	0
18	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – PHD	UL-080	0
19	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – ATENA	UL-081	0
20	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – PMH	UL-083	0
21	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – ATLAS	UL-086	0
22	Guarnição do Mostrador Para PHX	S04020010000004	2
23	Guarnição do mostrador para PHN e PHD Ref. Multi Juntas B200667	S04020010000001	1
24	Borracha de Vedação Cabeça ATLAS	M08489	A
25	Boot Alumínio	M07489	C
26	Chapa de Identificação Site Tamboré	S04380740001019	1
27	Caixa de Ligação	S04031190000001	5
28	Niple DIN 2440 1" x 80 mm	S04111170000002	2
29	Niple DIN 2440 ½" x 200 mm	S04111170000001	2
30	Anel O'Ring Diam. Int. 21.2 x Esp. 3	S00020020000009	1
31	Anel O'Ring Diam. Int. 31.34 x Esp. 3.53	S00020020000011	1
32	Anel O'Ring Diam. Int. 47.54 x Esp. 3.53	S00020020000012	1

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24° andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0280X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

☒ Description ILL# ☐ TestRef ILL#	Título / Title:	Desenho Nº Drawing No.:	Revisão ou Data: Issue or Date
33	Proteção do Densímetro	S0408120000001	1
34	Cabo de Alimentação Principal	M09660	B
35	Cabo de alimentação da cabeça	S04041360000510	4
36	Cabo Trifásico Motores 3 vias x 1.5mm	S04041360000610	3
37	Cabo Trifásico Motores 3 vias x 2.5mm	S04041360000620	3
38	Cabo de Comunicação Blindado	S04041360000710	0
39	Cabo de Comunicação Blindado para PHX e PMH	S04041360000720	1
40	Guarnição do Mostrador Para PHX-111-IE	S04020010000005	2
41	Guarnição do Mostrador PMH	S04020010000002	2
42	Guarnição do Mostrador PHD	S04020010000003	0
43	Guarnição Display mostrador PHX	S00020030000040	1
44	Guarnição Display mostrador PHD	S00020030000041	1
45	Guarnição Display mostrador PHD PPL	S00020030000042	1
46	Visor de Vidro para Mostrador PHX	S04000830000003	1
47	Visor de Vidro para Mostrador PHD	S04000830000004	1
48	Visor de Vidro para Mostrador PHD PPL	S04000830000005	1
49	Visor de Acrílico para Mostrador PHX	S04011200000005	1
50	Visor de Acrílico para Mostrador PHD	S04011200000006	1
51	Visor de Acrílico para Mostrador PHD PPL	S04011200000007	1
52	Construção alternativa para proteção da cabeça PHD	UL-088	0
53	Construção alternativa para proteção da cabeça PMH	UL-089	0
54	Construção alternativa para proteção da cabeça PHX (Vista Explodida com Detalhes)	UL-090	0
55	Cabo de Controle para Dispenser - 4 Vias x 1.5 mm	S04041360000640	4
56	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) – ATENA c/ EMR3 e EMR4	UL-091	1
57	Diagrama esquemático de área do receptáculo do bico – ATENA c/ EMR3 e EMR4	UL-092	1
58	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) – ATENA c/ EMR3 e EMR4	UL-093	1
59	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) - PLH	UL-099	0
60	Diagrama esquemático da área do receptáculo do bico - PLH	UL-100	0
61	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) - PLH	UL-101	0
62	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) - PMD	UL-102	0
63	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) - PMD	UL-103	0
64	Diagrama esquemático da área do receptáculo do bico - PMD	UL-104	0

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0280X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

☒ Description ILL# ☐ TestRef ILL#	Título / Title:	Desenho Nº Drawing No.:	Revisão ou Data: Issue or Date
65	Diagrama esquemático de áreas classificadas (Zonas) - PHR	UL-105	1
66	Diagrama esquemático da área do receptáculo do bico – PHR	UL-106	1
67	Diagrama esquemático do bico fora do alojamento (receptáculo) - PHR	UL-107	1
68	Base inferior da cabeça eletrônica PHX-2421/2422	S0408128000010	9
69	Base inferior da cabeça eletrônica PHX-1120	S0408128000011	9
70	Base inferior da cabeça eletrônica PHX-1220/1221	S0408128000012	9
71	Base inferior da cabeça eletrônica PHX-2220	S0408128000013	9
72	Base inferior da cabeça eletrônica PHX-111IP/111IE	S0408128000016	5
73	Base inferior da cabeça eletrônica PLH-2421/2422	S0408128000030	0
74	Base inferior da cabeça eletrônica PLH-1220/1221/2220	S0408128000032	0
75	Base inferior da cabeça eletrônica PLH-1120	S0408128000033	0
76	Base inferior da cabeça eletrônica PLH-111IP/111IE	S0408128000034	0
77	Conjunto da cabeça eletrônica PMH-1120/1221/1220/2220	S04080140000300	1
78	Conjunto da cabeça eletrônica PMH-2421/2422	S04080140000301	1
79	Conjunto da cabeça eletrônica middle óctupla PMD-4821/4822	S04080140000500	0
80	Conjunto da cabeça eletrônica middle sêxtupla PMD-3621/3622	S04080140000510	0
81	Conjunto da cabeça eletrônica middle quadrupla PHR-1221/2221/2421/2422 e PMD-1221/2221/2421/2422	S04080140000520	0
82	Conjunto soldado da cabeça eletrônica PHD - 1221/2421/2422	S04080140000021	4
83	Conjunto soldado da cabeça eletrônica PHD - 3621/3622	S04080140000026	4
84	Conjunto soldado da cabeça eletrônica PHD - 4821/4822	S04080140000027	4
85	Guarnição do Mostrador PMD	S04020010000006	0
86	Cabo de Alimnetação da Cabeça	S04041360000511	2
87	Adesivo Segurança Compulsório (Embalagem)	S04380800000075	0
88	Conjunto da caixa de ligação com o prensa cabo embutido	UL-098	0
89	Anel de Vedação Junction Box	S04021260000000	0
90	Conector M20 p/ prensa cabo	S04110420000000	1
91	Etiqueta da Caixa de Ligação	S04380740000027	2
92	Diagrama esquemático de áreas classificadas (zonas) com botão de emergência	UL-111	0
93	Desenho da Prime Fleet	UL-112	1
94	Desenho de instalação do dispenser de Arla no posto de combustíveis	UL-113	0
95	Cabo de alimentação dos motores 3CV/5CV BOMBA AV 200/400LPM 3x2,5mm	S04041360000630	2
96	Cabo de Controle p/ Motor	S04041360000641	1

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 12.0280X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

<input checked="" type="checkbox"/> Description ILL# <input type="checkbox"/> TestRef ILL#	Título / Title:	Desenho Nº Drawing No.:	Revisão ou Data: Issue or Date
97	Cabo dos motores de 1CV monofásicos e trifásicos de 440V	S04041360000650	1
98	Cabo dos motores de 1CV monofásicos	S04041360000651	1
99	Manual Bomba Prime HH	S04150660000008	9
100	Manual Bomba Prime LH	S04150660000009	6
101	Manual Bomba Prime LH Industrial	S04150660000010	6
102	Manual Bomba Prime Alta Vazão	S04150660000011	3
103	Manual Bomba Prime MH	S04150660000013	6
104	Manual Dispenser Prime LH-ARLA	S04150660000016	3
105	Manual Bomba Atena	S04150660000023	4
106	Memorial Descritivo - Linhas de Bombas Gilbarco	MD 0001	9
107	Certificado do Registrador Eletrônico - EMR3	UL-BR 12.0125X	7
108	Certificado do Registrador Eletrônico - EMR4	UL-BR 18.0446X	0
109	Prensa-Cabos A2F (Sistema Prime Fleet) - PN 16041220750UGA	TÜV 12.0663X	6
110	Terminação "Ex e" (PN 1566200151), Eletroduto Flexível "Ex e" (PN 1560200150) do Sistema Prime Fleet	TÜV 12.0155X	2
111	Terminal de leitura para estação de abastecimento	TÜV 17.2201	0

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, RELATÓRIOS DE ENSAIO / CERTIFICATE OF CONFORMANCE, TEST REPORTS:

<input checked="" type="checkbox"/> TestRec DS# <input type="checkbox"/> TestRef DS#	Título/Descrição: Title/Description:	Documento Nº Document No.:	Revisão ou Data: Issue or Date
DS1	Relatório de ensaio, TechMultLab Ensaios de Laboratório	RAC-136/17	2017-03-08
DS2	ESCOPO DA ACREDITAÇÃO	CRL 0632	2016-08-11
DS3	Relatório de ensaio, Instituto Tecnológico Ensaios Ltda (ITEN) - NBR 15456:2007	1102019-0/01	2011-03-16
DS4	Relatório de ensaio, Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE) – IEC 60079-0/04 and NBR 5363/98	60.589	2006-03-03
DS5	Relatório de ensaio, Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios (LABELO) – ABNT NBR IEC 60079-0:2013 + ABNT NBR IEC 60079-1:2009	ATX 025/2015	2015-08-24
DS6	Relatório de ensaio, Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios (LABELO) – ABNT NBR IEC 60079-0:2013 + ABNT NBR IEC 60079-1:2009	ATX 026/2015	2015-08-25
DS7	Witness Test Report (ITEN) - NBR 15456:2007	1102019-0/01	2011-03-14
DS8	ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO – LABELO	CRL 0075	2014-07-17

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 12.0280X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

<input checked="" type="checkbox"/> TestRec DS# <input type="checkbox"/> TestRef DS#	Título/Descrição: <i>Title/Description:</i>	Documento N° <i>Document No.:</i>	Revisão ou Data: <i>Issue or Date</i>
DS9	ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO – IEE	CRL 0011	2013-12-09

OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

1. Este certificado aplica-se aos produtos idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) neste certificado, sendo este válido apenas para produtos fabricados/produzidos após a sua emissão.
2. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
3. Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste certificado estarão cobertas por esta certificação.
4. Os equipamentos devem ser instalados em atendimento às Normas pertinentes em Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas, ABNT NBR IEC 60079-14.
5. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.
6. É de competência do solicitante estabelecido fora do país notificar o representante legal para fins de comercialização no Brasil, importador ou o próprio usuário sobre as responsabilidades e obrigações prescritas na Cláusula 10 da Portaria 179:2010.
7. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

1. *This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site(s) mentioned in this certificate, being valid only for products produced/manufactured after its issuance.*
2. *Any changes made on the product, including marking, will invalidate this certificate unless UL do Brasil Certificações is notified, in written, about the desired change, who will conduct an analyzes and will decide over the continuity of the certificate validity.*
3. *Only the products placed into the market during the validity of this certificate will be covered by this certification.*
4. *The equipment shall be installed according to the relevant Standards in Electrical Installation for Explosive Atmospheres, ABNT NBR IEC 60079-14.*
5. *The installation, inspection, maintenance, repair, review and rebuild equipment activities are responsibility of the end user and must be performed in accordance with the requirements of the standards and manufacturer's recommendation.*
6. *If the applicant is established outside of Brazil it is their responsibility to notify the legal representative for commercial purposes in Brazil, importer or end user of the responsibilities and obligations described in Clause 10 of Portaria 179:2010.*
7. *The validity of this Certificate of Conformity is subjected to the conduction of the maintenance evaluations and treatment of possible nonconformities according to UL do Brasil Certificações guidelines in accordance with the specific RAC. In order to verify the updated condition of validity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.*

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24° andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 12.0280X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:
Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 11

Emissão / Date of issue 21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date 26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date 20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION HISTORY:

2018-11-26 – Rev. 16 - OPP-052018-101849541.1.1

- Inclusão do Sistema Prime Fleet em todos os modelos Prime;
- Inclusão do acessório Prime ID em todos os modelos Prime;
- Inclusão do Dispenser Arla32 na série Prime que, deverá respeitar as distâncias de instalação no Posto de Serviço;
- Revisão do memorial descritivo acrescentando modelos para mercado Argentina;
- Inclusão do acessório Botão de Parada de Emergência em todos os modelos;
- Inclusão do Dispositivo Indicador EMR4 como opcional na linha Atena;
- Alterações de desenhos conforme Memorial Descritivo MD001 Rev 9.
- Atualização do formulário do certificado.

- *Inclusion of Prime Fleet System in all Prime models;*
- *Inclusion of the Prime ID accessory in all Prime models;*
- *Inclusion of the Arla32 Dispenser in the Prime series, which must respect the distances of installation at the Gas Station;*
- *Revision of the descriptive memorial adding models for the Argentine market;*
- *Inclusion of the Emergency Stop Button accessory on all models;*
- *Inclusion of the Indicator Device EMR4 as optional in the Athena line;*
- *Changes to drawings as described in MD001 Rev 9.*
- *Updated of the certificate template.*

2018-06-14 – Rev. 15 – 4946816.1138368

Renovação do Certificado.

Certificate Renewal.

2018-04-13 – Rev. 14 – OPP-032018-101745636.1.1

Inclusão da lista de componentes no certificado

Inclusion of certified componentes list.

2017-12-14 – Rev. 13 – 4403482.1066704

Unificação de documentos no memorial descritivo.

Unification of documents in the descriptive memorial.

2017-12-14 – Rev. 12 – 4403482.1066704

- Alterar a marca comercial de Veeder Root para Gilbarco Veeder Root;
- Alteração de medidas no modelo de bomba PHR;
- Inclusão do desenho S04041360000511_Rev0 como opção ao desenho S04041360000510;
- Inclusão de modelos de bombas na família prime PHR;
- Atualização de normas e atualização da marcação Ex db;
- Unificação de documentos no memorial descritivo.

- *The name of applicant and manufacturer was changed;*
- *The quotas in the pump model PHR was changed;*
- *Inclusion of drawing S04041360000511_Rev0 as an option to drawing S04041360000510;*
- *Inclusion of pump models in the prime PHR family;*
- *Updating of standards and updating of Ex db marking;*
- *Unification of documents in the descriptive memorial.*

2017-07-24 – Rev. 11 – 3232670.913433

Inclusão de novos modelos da família de bombas PRIME LH (PLH), PRIME HH (PMD e PHR) e PRIME LHI (PLH-IND-ELT) e avaliação do grau de proteção IP54 para a cabeça eletrônica.

Addition of new models of the pump family PRIME LH (PLH), PRIME HH (PMD and PHR) and PRIME LHI (PHI-IND-ELT) and evaluation of the Ingress of Protection IP54 for the electronic head.

2017-06-14 – Rev. 10 – 3471248.947383

Alteração do endereço do solicitante (de Rua Ado Benatti 92, 05037-904 - São Paulo – SP – Brasil para Alameda Caiapos 173, Tamboré, CEP 06460-110 - Barueri, SP – Brasil).

Applicant's address update (from Rua Ado Benatti 92, 05037-904 - São Paulo – SP – Brasil to Alameda Caiapos 173, Tamboré, CEP 06460-110 - Barueri, SP – Brasil).

2015-11-17 – Rev. 9 – 2133782.481899

Inclusão de prensa cabos integrado à caixa de ligação.

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24° andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 12.0280X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

1 a 11

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emissão / Date of issue

21 de junho de 2012 / June 21, 2012

Revisão / Revision Date

26 de novembro de 2018 / November 26, 2018

Validade / Expire date

20 de Junho de 2021 / June 20, 2021

Inclusion of Cable gland integral with enclosure.

2015-06-20 – Rev. 8 – 2583170.662445

Renovação de Certificado.

Certificate Renewal.

2014-12-11 – Rev. 7 – 2147834.489395-1

Remoção da Veeder-Root do Brasil como fabricante devido ao fim de produção neste local de fabricação.

Veeder-Root do Brasil removed as manufacturer due end of production at this site.

2014-11-06 – Rev. 6 – 105068.44114

Inclusão do EMR3, motor elétrico com faixa de 440 V e novo modelo de cabo.

Inclusion of EMR03, electrical motor with rate of 440 V and new cable model.

2013-09-10 – Rev. 5 – SR10338594-T001-10

Mudança do formulário do certificado com pequenas alterações e esclarecimentos.

Certificate template change with minor change and clarifications.

2013-07-31 – Rev. 4 – 13CA26494

Alteração do adesivo entre o display e cabeça eletrônica de policarbonato para vidro e solução adesiva nos modelos PHX e família Prime.

Change adhesive between display and electronic head from polycarbonate to glass with adhesive solution.

2013-05-03 – Rev. 3 – 13CA15136

Remoção da unidade seladora da caixa de ligação.

Sealing unit removal from junction box.

2013-04-25 – Rev. 2 – 13CA17411

Mudança do solicitante de Stratema para Veeder-Root.

Applicant change from Stratema to Veeder-Root.

2013-04-23 – Rev. 1 – 12CA57622

Alteração da gaxeta entre a cabeça eletrônica e tampa e especificação do cabo.

Change in the electronic head cover gasket and cable specification.

2012-06-21 – Rev. 0 – 12CA11923

Emissão inicial

Initial issue

A última revisão substitui e cancela as anteriores

The last revision cancel and substitutes the previous ones

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24° andar
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil